

KÖBER SRL SUCURSALA VADURI

COMPANIE CU SISTEMUL
DE MANAGEMENT AL CALITATII
CERTIFICAT DE DNV
ISO 9001-2015

MANUAL UTILIZARE CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSARE

- C38GC20V1
- C38GC25V1 ● C38GC29V1 ● C38GC35V1
- C38GC25-PV1
- C38GC20-CH1V1 ● C38GC35-CH1V1
- C38GC35-CH2V1


Pentru a accesa ultima versiune, actualizata a prezentului Manual de utilizare, va rugam accesati www.motan.ro.

Imaginea este cu caracter de
prezentare. Produsul difera in
functie de modelul achizitionat,
de zona si perioada de achizitie.



€ 1837 ₂₁

KÖBER SRL, Vaduri nr.25, comuna Alexandru cel Bun, Neamt
617511, Romania
Tel.: +40.233.24.17.46, 233.24.19.33, Fax: +40.233.24.19.29
www.motan.ro



Cuprins

1 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SIMBOLURI.....	4
1.1 Valabilitatea instructiunilor.....	4
1.2 Marcajul CE.....	4
1.3 Descrierea si functionarea aparatului	4
1.4 Utilizarea conform destinatiei	4
1.5 Eticheta de produs	5
2 DESCRIEREA CENTRALEI.....	5
2.1 Structura	5
2.2 Caracteristici constructive si functionale.....	11
3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	14
3.1 Indicatii de siguranta.....	14
4 MONTAJUL	14
4.1 Despachetarea produsului	14
4.2 Setul de montaj.....	14
4.3 Dimensiuni de gabarit si pozitie montaj	15
4.3.1 Locus de instalare	15
4.3.2 Distante minime necesare/spatiile libere pentru montaj.....	18
4.4 Fixarea centralei	18
5 INSTALAREA.....	19
5.1 Conditiile pentru instalarea centralei.....	19
5.1.1 Indicatii in instalare.....	19
5.1.2 Indicatii de protectie a centralei in vederea pastrarii garantiei.....	19
5.2 Racordul de gaz	19
5.3 Raccordarea centralei la instalatia de incalzire.....	20
5.4 Raccordarea centralei la circuitul de apa calda menajera	20
5.5 Racordul conductei de scurgere a condensului	21
5.6 Racordul supapei de siguranta	22
5.7 Tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze arse	23
5.7.1 Utilizare kit coaxial condensare (tub interior plastic)-fig.5.7.....	23
5.7.2 Utilizare kit dual.....	24
5.7.3 Utilizare kit coaxial vertical	25
5.8 Legarea la reteaua electrica	26
5.8.1 Conectarea unui termostat de ambient sau a unui senzorului de exterior.....	27
5.9 Umplerea si golirea instalatiei	28
6 INSTRUCTIUNI DE OPERARE - INTERFATA CU UTILIZATORUL	30
6.1 Panoul de comanda tip LMC202 - valabil pentru modelele C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1	30
6.2 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate panoul de comanda LMC202.....	32
6.2.1 Context grafic - Afisare eroarea E88	32
6.2.2 Context grafic - pornire centrala.....	32
6.2.3 Functia LIGHT	32
6.2.4 Context grafic – Stare asteptare (OPRIT / OFF)	32
6.2.5 Context grafic - stare asteptare (PORNIT / ON).....	32
6.2.6 Context grafic – stare eroare	33
6.2.7 Context grafic - Submeniul ECONOMIC	33
6.2.8 Context grafic - Submeniul CONFORT	33
6.2.9 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica	34
6.2.10 Context grafic - Submeniul SERVICE.....	34
6.3 Panoul de comanda tip LMC201 - valabil pentru modelele C38GC25-PV1 / C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1	35
6.4 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate panoul de comanda LMC201	36
6.4.1 Context grafic - Afisare eroarea E88	36
6.4.2 Context grafic - pornire centrala.....	37
6.4.3 Functia LIGHT	37
6.4.4 Context grafic – Stare asteptare (OPRIT / OFF)	37
6.4.5 Context grafic - stare asteptare (PORNIT / ON).....	37
6.4.6 Context grafic – stare eroare	38
6.4.7 Context grafic - Submeniul ECONOMIC	38
6.4.8 Context grafic - Submeniul CONFORT	38
6.4.9 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica	38
6.4.10 Context grafic - Submeniul SERVICE.....	39
6.5 Panoul de comanda tip LMC1112-C1-LED - valabil pentru modelele C38GC20V1 / C38GC20-CH1V1	39
6.6 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate de panoul de comanda LMC1112-C1-LED	40
6.6.1 Context grafic - Afisare eroarea E88	40
6.6.2 Functia LIGHT	41
6.6.3 Context grafic - pornire centrala.....	41
6.6.4 Context grafic - Stand-by	41
6.6.5 Context grafic - stare eroare	41
6.6.6 Context grafic - stare asteptare	41
6.6.7 Context grafic - stare de functionare.....	41
6.6.8 Context grafic - reglare parametri de functionare	42
6.6.9 Context grafic - Submeniul service	42
6.6.10 Context grafic - Functia CONFORT	42
6.6.11 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica	42
7 PUNEREA IN FUNCTIUNE SI UTILIZAREA CENTRALEI.....	43

7.1	Lucrarile de Punere in functiune.....	43
7.2	Pornirea centralei	44
7.2.1	Pornirea centralei pentru modelele C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1.....	44
7.2.2	Pornirea centralei pentru modelele C38GC25-PV1 / C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1.....	45
7.2.3	Pornirea centralei pentru modelele C38GC20V1 / C38GC20-CH1V1.....	46
7.2.4	Functionarea in regim de apa calda menajera	46
7.2.5	Functionarea in regim de termoficare	47
7.3	Functii presestate privind siguranta centralei	47
7.4	Oprirea centralei in conditii de siguranta.....	47
7.5	Instruirea utilizatorului.....	48
7.6	Conditii de calitate si garantie	48
8	INSPECTIA SI INTRETINEREA	49
8.1	Intervalele de inspecție și întreținere.....	49
8.2	Lucrarile de întreținere.....	49
9	DESCRIEREA ERORILOR SI MODUL DE DEPANARE AL ACESTORA	50
10	ELIMINAREA DESEURILOR ELECTRICE SI ELECTRONICE (OUG 5/2015).....	52
11	ANEXE.....	53
11.1	Schite necesare montarii si punerii in functiune	53
11.2	Distante minime recomandate pentru montarea kitului coaxial.....	53
11.3	Caracteristica hidraulica a pompei	54
11.4	Scheme de functionare	56
11.4.1	Incalzire centrala cu radiatoare si preparare ACM in regim instant	56
11.4.2	Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM in regim instant.....	56
11.4.3	Incalzire centrala cu radiatoare si preparare ACM cu acumulare (prin boiler cu acumulare MOTAN)	57
11.4.4	Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM cu acumulare (prin boiler cu acumulare MOTAN)	57
11.4.5	Incalzire centrala cu radiatoare si preparare ACM in boiler extern MOTAN	58
11.4.6	Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM in boiler extern MOTAN	58
11.4.7	Incalzire centrala cu radiatoare si pardoseala si preparare ACM in boiler extern MOTAN	59
11.4.8	Incalzire centrala prin radiatoare si preparare ACM in boiler extern MOTAN si panou solar.....	59
11.4.9	Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM in boiler extern MOTAN si panou solar	60
11.4.10	Incalzire centrala prin radiatoare, pardoseala, boiler extern si panou solar	60
11.4.11	Incalzire centrala cu radiatoare	61
11.4.12	Incalzire centrala prin pardoseala	61
11.4.13	Incalzire centrala prin pardoseala si radiatoare	62
11.5	FISA PRODUS, Regulament 811/2013	63
11.5.1	Fisa produs C38GC20V1	63
11.5.2	Fisa produs C38GC25V1 / C38GC25-PV1	64
11.5.3	Fisa produs C38GC29V1.....	65
11.5.4	Fisa produs C38GC35V1	66
11.5.5	Fisa produs C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1.....	67
11.5.6	Fisa produs C38GC20-CH1V1	68

1 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SIMBOLURI

La instalarea centralei, va rugam sa respectati instructiunile de securitate din acest manual!

Acest manual este proprietatea **KÖBER S.R.L.-SUCURSALA VADURI**. Este interzisa copierea sau reproducerea sa fara aprobarea scrisa a **KÖBER S.R.L.-SUCURSALA VADURI**.

In cele ce urmeaza, sunt explicitate simbolurile utilizate in text:



Pericol! - pericol direct pentru integritatea corporala si pentru viata;



Pericol! - pericol de moarte prin electrocutare;



Atentie! - situatie potential periculoasa pentru produs si mediu;



Indicatie! - informatii si indicatii utile. Acest simbol indica o activitate necesara;

1.1 Valabilitatea instructiunilor

Aceste instructiuni sunt valabile exclusiv pentru centralele termice murale in condensare din gama C38*, modelele:

MODEL	DENUMIRE COMERCIALA	PUTERE	FUNCTII ASIGURATE	ECHIPARE
C38GC20V1	CONDENS KPLUS	21 kW	PRODUCERE ACM SI TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA
C38GC25V1	CONDENS PLUS 100 25	25 kW	PRODUCERE ACM SI TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA
C38GC25-PV1	CONDENS PLUS 100 25	25 kW	PRODUCERE ACM SI TERMOFICARE	HIDROBLOC COMPOZIT
C38GC29V1	CONDENS PLUS 100 29	29 kW	PRODUCERE ACM SI TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA
C38GC35V1	CONDENS PLUS 100 35	35 kW	PRODUCERE ACM SI TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA
C38GC20-CH1V1	CONDENS 100 CH1 20	21 kW	PRODUCERE TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA+COMPOZIT
C38GC35-CH1V1	CONDENS 100 CH1 35	35 kW	PRODUCERE TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA+COMPOZIT
C38GC35-CH2V1	CONDENS 100 CH2 35	35 kW	PRODUCERE TERMOFICARE	HIDROBLOC ALAMA+COMPOZIT

Unde:

C38 – familia de centrale/codificare interna;

G – tipul de combustibil - gazos;

C – in condensare;

20, 25, 29 si 35 – puterea nominala maxima pe care o poate furniza centrala, in kW.



Centrala este proiectata pentru a utiliza gaze din clasele: G20, G25, G25.1, G31.

Atentie!

Tipul de gaz pentru care este reglat aparatul din fabrica este gaz natural, G20.

Instalarea produsului pentru utilizarea altui tip de gaz, decat cel pentru care a fost reglat aparatul din fabrica, este interzisa si duce la pierderea garantiei!

1.2 Marcajul CE

Marcajul CE aplicat pe acest produs garanteaza ca aparatul indeplineste conditiile esentiale precizate in legislatia europeana in vigoare:

- regulamentul European privind aparatele consumatoare de combustibili gazosi UE 2016/426;
- directiva de EcoProiectare 2009/125/EC;
- directiva cu privire la eficienta energetica 92/42/EEC si Regulamentele Europene nr.811-814/2013;
- directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/EC (ex. 89/366/CEE);
- directiva de joasa tensiune 2006/95/EC (ex. 73/23/EEC).

1.3 Descrierea si functionarea aparatului

Centrala din gama **C38** reprezinta un aparat consumator de combustibil gazos (gaz natural) care are rolul de a transforma energia combustibilului gazos, prin ardere, in energie termica. Acest aparat functioneaza nesupraveghet datorita sistemelor de protectie si control cu care este dotat.

1.4 Utilizarea conform destinatiei

- Centralele din gama **C38** sunt concepute dupa standarde tehnice de actualitate si sunt construite in conformitate cu normele de securitate recunoscute;
- In cazul utilizarii improprii sau neconforme cu destinatia, poate fi periclitata sanatatea sau viata utilizatorilor sau tertilor, respectiv poate fi afectata centrala sau alte bunuri materiale;
- Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacitatii psihice, sensitive limitate sau fara experienta si/sau cu lipsa de cunoștințe;
- Centrala furnizeaza caldura in instalatii inchise de incalzire centrala si apa calda menajera ca si instant. Utilizarea in alte scopuri sau in scopuri suplimentare fata de cele prevazute este considerata neconforma cu destinatia. Pentru eventualele prejudicii rezultante de aici, producatorul/furnizorul nu isi asuma nici o raspundere. **Riscul este suportat exclusiv de utilizator;**
- Respectarea instructiunilor de utilizare si instalare, a intregii documentatii conexe, precum si a prevederilor de inspecție si de întreținere fac parte integranta din utilizarea conforma cu destinatia.



Atentie!

Utilizarea abuziva de orice natura este interzisa.

1.5 Eticheta de produs

Parametrii tehnici de functionare ai centralei dumneavoastra se regasesc si pe eticheta de produs care este lipita din fabrica pe peretele lateral al centralei sau pe capacul frontal al centralei, in functie de model.

2 DESCRIEREA CENTRALEI

2.1 Structura

2.1.1 Structura centralei termica murala in condensare model **C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1**

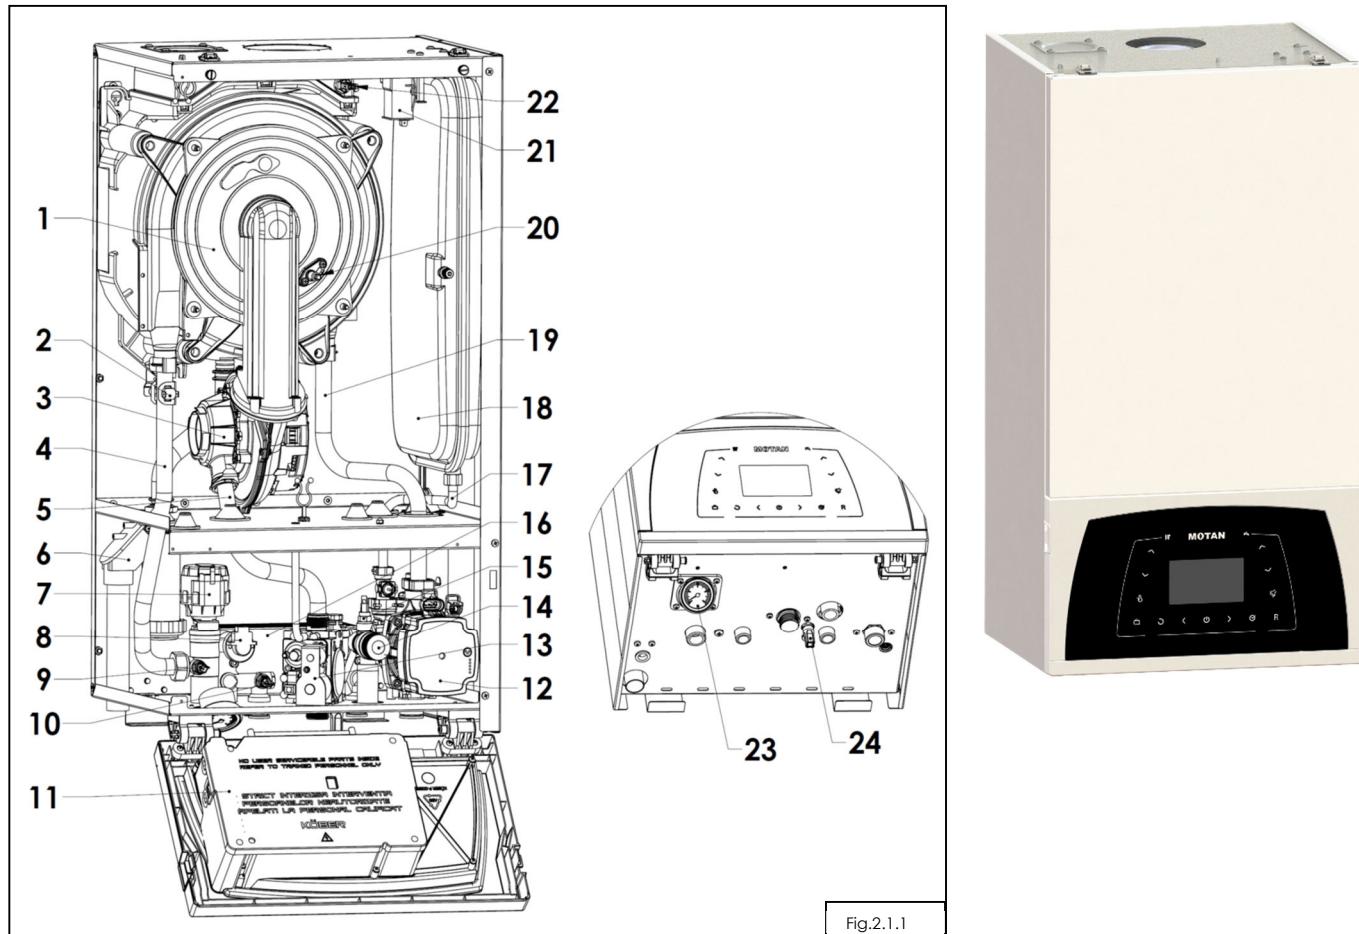
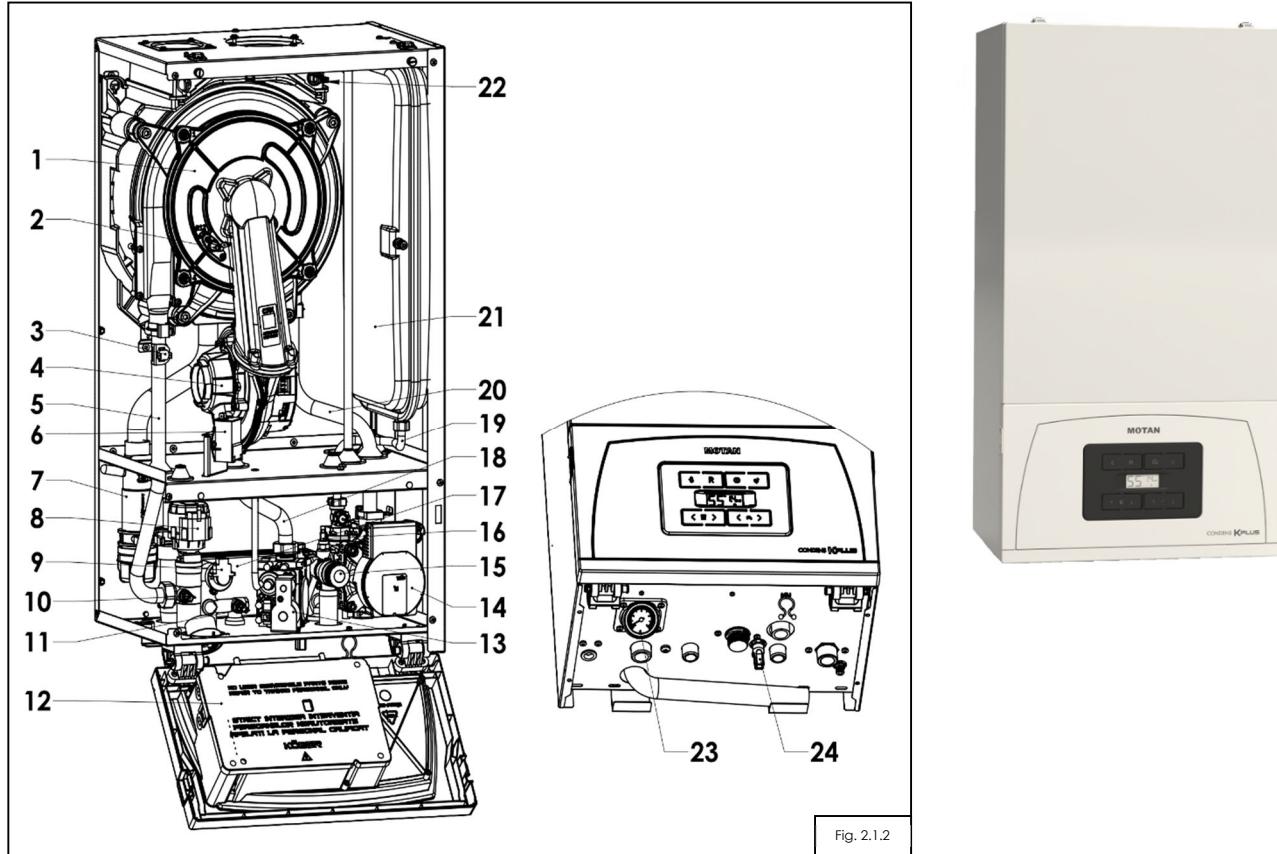


Fig.2.1.1

Tab. 2.1 Elemente componente centrala termica murala in condensare model **C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1**

1	Schimbator principal de caldura	13	Vana gaz
2	Termostat supratemperatura circuit primar	14	Supapa suprapresiune 3 bar
3	Ventilator cu ajutaj incorporat	15	Senzor temperatura retur termoficare
4	Racord tur calorifere	16	Schimbator secundar de caldura
5	Racord alimentare gaz	17	Racord vas expansie
6	Sifon condens	18	Vas expansiune
7	Actuator vana 3 cai	19	Racord retur termoficare
8	Senzor presiune	20	Electrod aprindere
9	Senzor temperatura tur termoficare	21	Transformator aprindere
10	Senzor temperatura ACM	22	Senzor temperatura gaze arse
11	Cutie placă electronică Afisaj LMC202	23	Manometru presiune
12	Pompa circulație cu aerisitor automat	24	Robinet umplere

2.1.2 Structura centralei termica murala in condensare model **C38GC20V1****Tab. 2.1.2** Elemente componente centrala termica murala in condensare model **C38GC20V1**

1	Schimbator principal de caldura	13	Vana gaz
2	Electrod aprindere	14	Pompa circulatie cu aerisitor automat
3	Termostat supratemperatura circuit primar	15	Supapa suprapresiune 3 bar
4	Ventilator cu ajutaj incorporat	16	Senzor temperatura retur termoficare
5	Racord tur calorifere	17	Schimbator secundar de caldura
6	Transformator aprindere	18	Racord alimentare gaz
7	Sifon condens	19	Racord vas expansie
8	Actuator vana 3 cai	20	Racord retur termoficare
9	Senzor presiune	21	Vas expansiune
10	Senzor temperatura tur termoficare	22	Senzor temperatura gaze arse
11	Senzor temperatura ACM	23	Manometru presiune
12	Cutie placă electronică Afisaj LMC1112-C1-LED	24	Robinet umplere

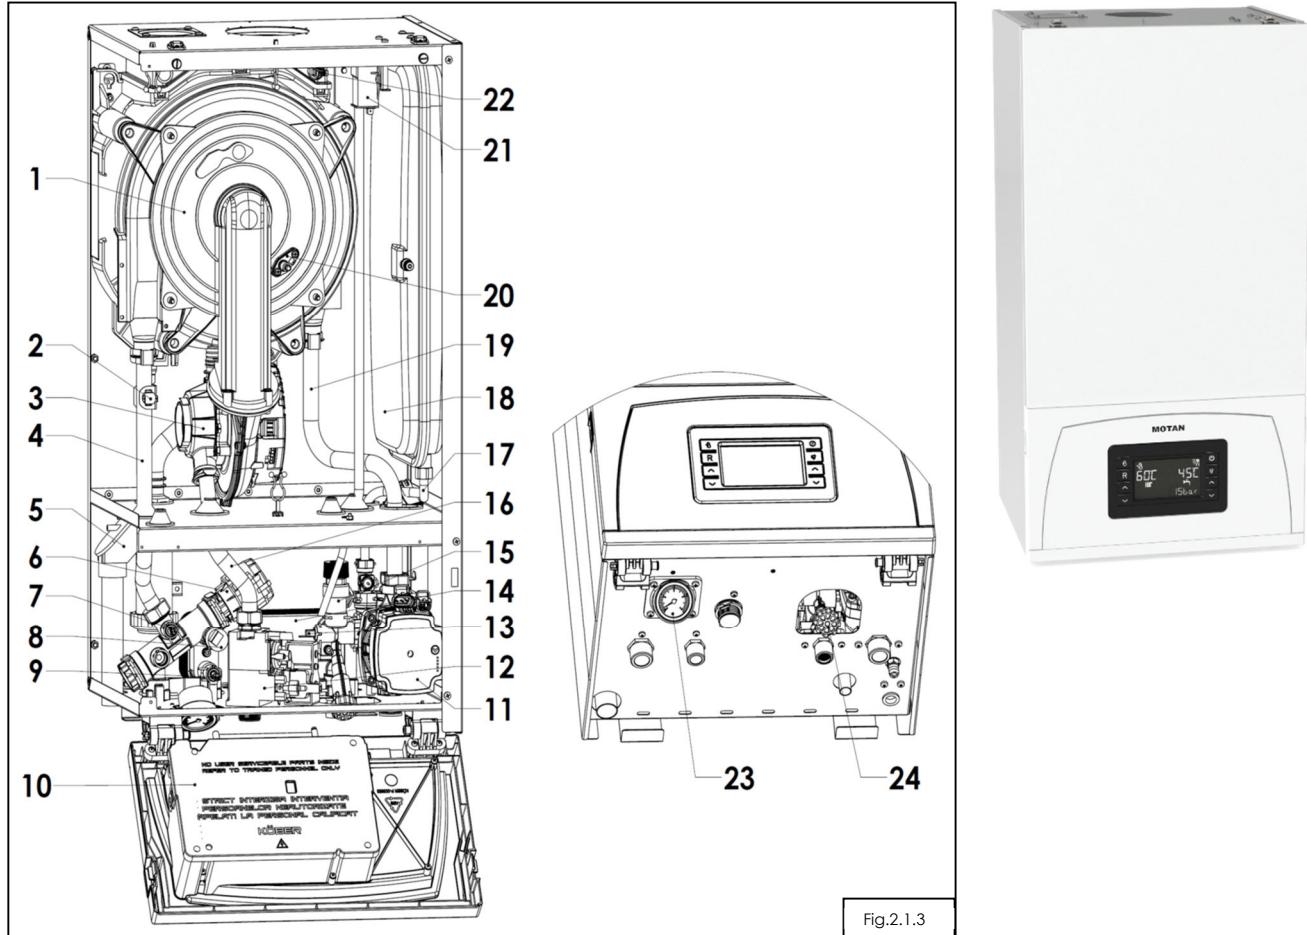
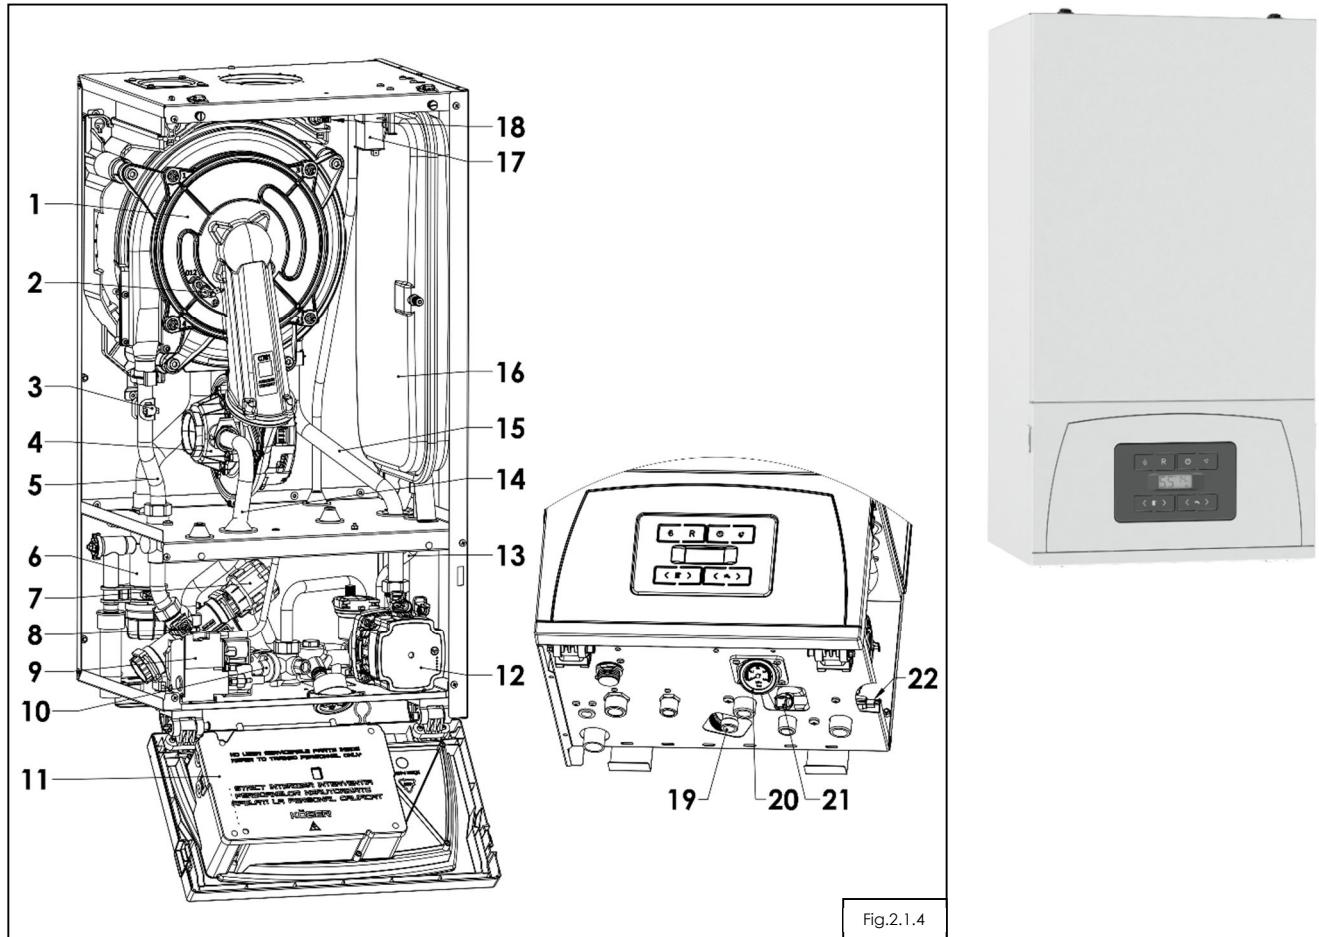
2.1.3 Structura centralei termica murala in condensare model **C38GC25-PV1**

Fig.2.1.3

Tab. 2.1.2 Elemente componente centrala termica murala in condensare model **C38GC25-PV1**

1	Schimbator principal de caldura	13	Senzor temperatura return termoficare
2	Termostat suprateperatura circuit primar	14	Schimbator secundar de caldura
3	Ventilator cu ajutaj incorporat	15	Supapa suprapresiune 3 bar
4	Racord tur calorifere	16	Racord alimentare gaz
5	Sifon condens	17	Racord vas expansie
6	Actuator vana 3 cai	18	Vas expansiune
7	Senzor temperatura tur termoficare	19	Racord return termoficare
8	Senzor presiune	20	Electrod aprindere
9	Senzor temperatura ACM	21	Transformator aprindere
10	Cutie placă electronică Afisaj LMC201	22	Senzor temperatură gaze arse
11	Pompa circulație cu aerisitor automat	23	Manometru presiune
12	Vana gaz	24	Robinet umplere

2.1.4 Structura centralei termica murala in condensare model **C38GC20-CH1V1****Tab. 2.1.2** Elemente componente centrala termica murala in condensare model **C38GC20-CH1V1**

1	Schimbator principal de caldura	12	Pompa circulatie
2	Electrod aprindere	13	Racord vas expansiune
3	Termostat supratemperatura circuit primar	14	Racord gaz
4	Ventilator cu ajutaj incorporat	15	Racord retur
5	Racord tur termoficare	16	Vas expansiune
6	Sifon condens	17	Transformator aprindere
7	Actuator vana 3 cai	18	Senzor gaze arse
8	Senzor temperatura tur termoficare	19	Supapa siguranta 3 bar
9	Vana gaz	20	Manometru indicare presiune
10	Senzor presiune apa	21	Robinet umplere
11	Cutie placă electronică Afisaj LMC1112-C1-LED	22	Senzor temperatura retur

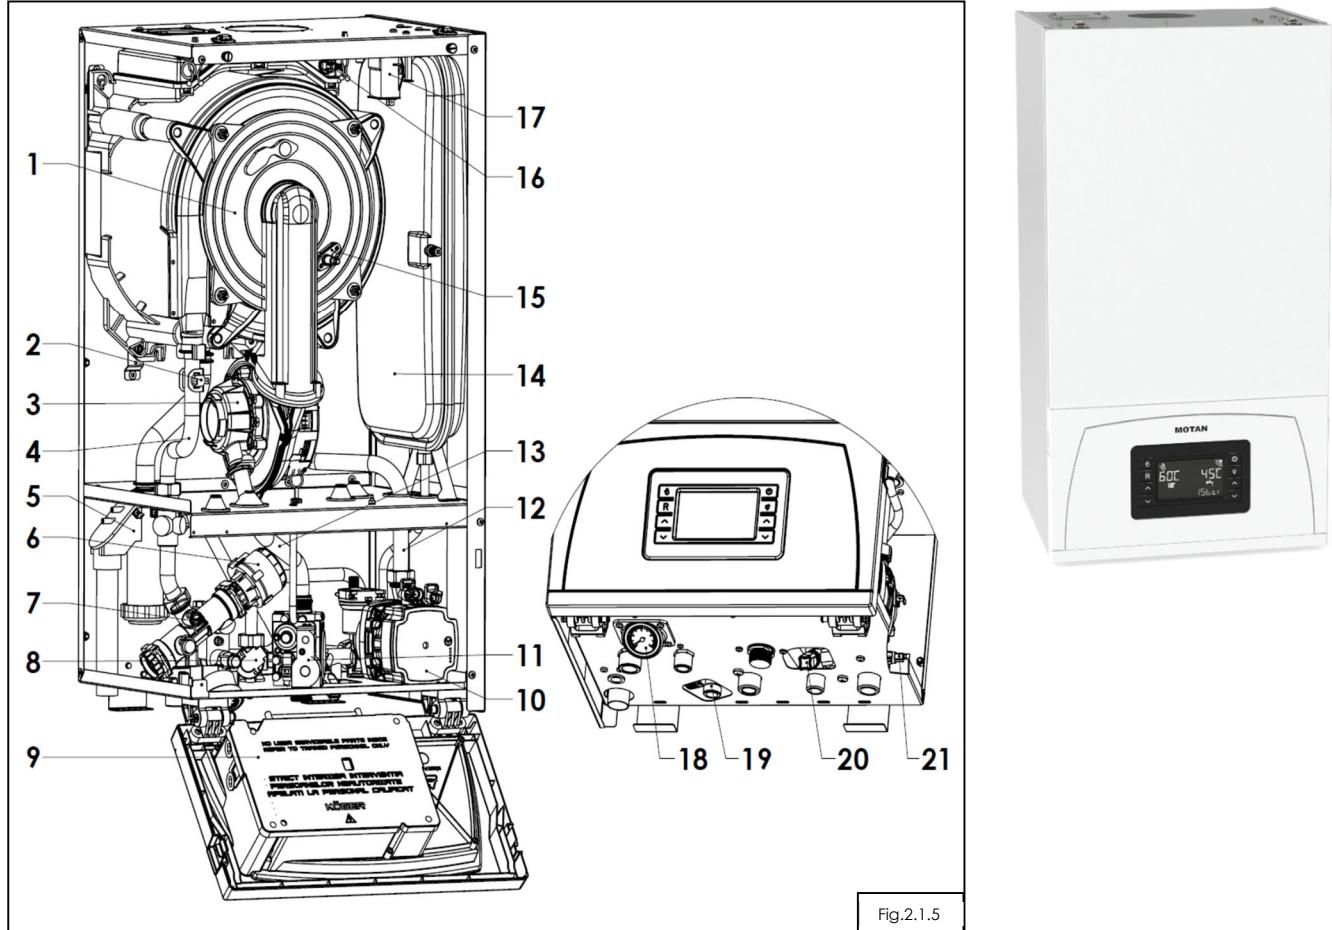
2.1.5 Structura centralei termica murala in condensare model **C38GC35-CH1V1**

Fig.2.1.5

Tab. 2.1.2 Elemente componente centrala termica murala in condensare model **C38GC35-CH1V1**

1	Schimbator principal de caldura	12	Racord retur
2	Termostat supratemperatura circuit primar	13	Racord gaz
3	Ventilator cu ajutaj incorporat	14	Vas expansiune
4	Racord tur termoficare	15	Electrod aprindere
5	Sifon condens	16	Senzor gaze arse
6	Actuator vana 3 cai	17	Transformator aprindere
7	Senzor temperatura tur termoficare	18	Manometru indicare presiune
8	Senzor presiune apa	19	Supapa siguranta 3 bar
9	Cutie placă electronică Afisaj LMC201	20	Robinet umplere
10	Pompa circulație	21	Senzor temperatura retur
11	Vana gaz		

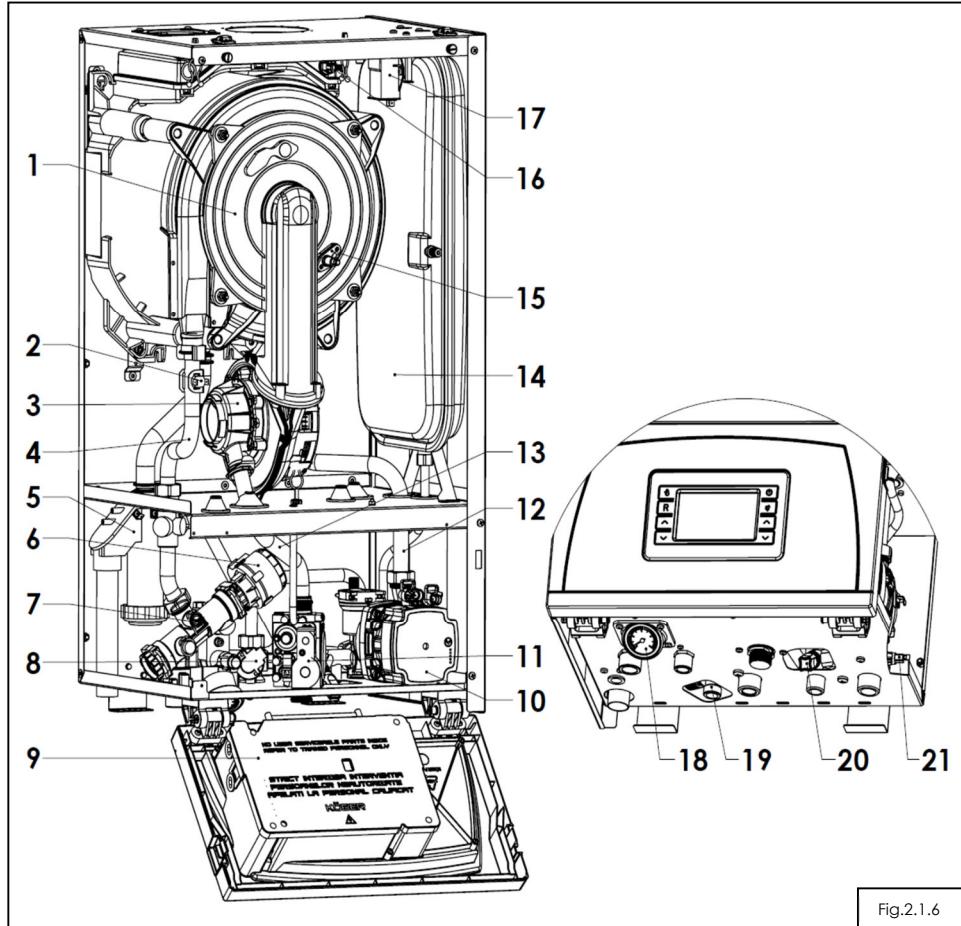
2.1.6 Structura centralei termica murala in condensare model **C38GC35-CH2V1**

Fig.2.1.6

Tab. 2.1.2 Elemente componente centrala termica murala in condensare model C38GC35-CH2V1

1	Schimbator principal de caldura	12	Racord retur
2	Termostat supratemperatura circuit primar	13	Racord gaz
3	Ventilator cu ajutor incorporat	14	Vas expansiune
4	Racord tur termoficare	15	Electrod aprindere
5	Sifon condens	16	Senzor gaze arse
6	Actuator vana 3 cai	17	Transformator aprindere
7	Senzor temperatura tur termoficare	18	Manometru indicare presiune
8	Senzor presiune apa	19	Supapa siguranta 3 bar
9	Cutie placă electronică Afisaj LMC201	20	Robinet umplere
10	Pompa circulație	21	Senzor temperatură retur
11	Vana gaz		

2.2 Caracteristici constructive si functionale

Tab. 2.2.1: Caracteristici tehnice centrale termice model C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1:

		C38GC20V1	C38GC25V1	C38GC29V1	C38GC35V1
Denumire	CONDENS KPLUS	CONDENS PLUS 100 25	CONDENS PLUS 100 29	CONDENS PLUS 100 35	
Categorie gaz	I2H (GN-G20)				
Tiraj	Fortat	Fortat	Fortat	Fortat	
Camera de ardere	Condensare	Condensare	Condensare	Condensare	
Simbol eficienta energetica (dir. 92/42/CEE)	****	****	****	****	
Clasa NOx (G20, G25, G25.1, G31)	5	5	5	5	
Clasa de eficienta energetica in functionare pe termoficare	A	A	A	A	
Clasa de eficienta energetica in functionare pe apa calda menajera	A	A	A	A	
Debit calorific nominal min/max - termoficare (kW)	G20	3,0/22,5 kW	2,8/26,7 kW	3,0/30,6 kW	3,5/33,9 kW
Putere nominala maxima (80/60 °C) (kW)	G20	21 kW	25,6 kW	28,3 kW	32,8 kW
Putere nominala maxima (50/30 °C) (kW)	G20	22,5 kW	28,2 kW	32,4 kW	35,8 kW
Putere in regim Apa Calda Menajera (kW), la debit ACM maxim* la $\Delta t = 30^\circ\text{C}$	G20	25 kW	28,2 kW	32,8 kW	35,6 kW
Randament util, la debit calorific nominal la 80/60 °C (%)	G20	97 %	97 %	97 %	97 %
Randament util, la debit calorific nominal la 50/30 °C (%)	G20	105 %	106 %	106 %	106 %
Consum nominal maxim de combustibil (mc/h)	G20	2,38 mc/h	2,82 mc/h	3,24 mc/h	3,59 mc/h
Randamentul energetic sezonal aferent incalzirii incintelor in modul activ η_s (%)		91 %	91 %	91 %	91 %
Presiunea alimentare gaz	GN la racord (dupa reductor)	20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)			
	GN maxima admisibila	35 mbar			
Circuit termoficare	Presiune pe circuitul de termoficare	minim 0,8 bar - maxim 3 bar			
	Interval reglare temperatura	30÷80 °C			
	Interval reglare temperatura sistem pardoseala	15÷45 °C			
Circuit ACM - apa calda menajera	Interval reglare temperatura ACM	30÷55 °C			
	Temperatura ACM mod boiler	70 °C			
	Confort ACM EN 13203	***			
	Debit ACM maxim* la $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ *din fabrica se monteaza restrictor de debit = 12 l/min	12 l/min cu restrictor debit 12,1 l/min fara restrictor debit*	12 l/min cu restrictor debit 13,5 l/min fara restrictor debit*	12 l/min cu restrictor debit 15,7 l/min fara restrictor debit*	12 l/min cu restrictor debit 17 l/min fara restrictor debit*
	Alimentare	~230VAC/50 Hz			
Caracteristici electrice	Puterea nominala	81 W	81 W	81 W	81 W
Caracteristici constructive	Inaltime	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
	Latime	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
	Adancime	305 mm	345 mm	345 mm	345 mm
	Inaltime cu cotul montat	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm
	Greutate	~31 kg	~35 kg	~36 kg	~36 kg
	Capacitate schimbator de caldura primar	~1,4 l	~1,4 l	~1,6 l	~1,8 l
	Intrare, iesire termoficare	3/4"			
	Racorduri	Intrare apa rece, iesire apa calda menajera			
	Alimentare gaz	1/2"			
	Vas de expansiune cu membrana	3/4"			
Tip evacuare**		B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x			
Tipul conductei de evacuare**		Lungime kit coaxial D60/D100 min. 1m - max. 20m Lungime kit dual D80/D80 min. 1m - max. 20m			
Temperatura gaze arse (la temp. retur 30 °C)		~56 °C	~59 °C	~49 °C	~69 °C
Clasa de protectie		Clasa IPX5D			
Volumul maxim recomandat de apa in instalatie (valoare informativa)		200 l			

(*) Centrala se livreaza standard cu restrictor de debit 12l/min

(**) Centrala cu tiraj fortat se livreaza standard cu kit coaxial Ø100/Ø60 de 1m, kitul dual se livreaza ca accesoriu la cerere

Tab. 2.2.2: Caracteristici tehnice centrale C38GC25-PV1

Tip	C38GC25-PV1	
Denumire	CONDENS 100 25	
Categorie gaz	I₂H (GN-G20)	
Tiraj	Fortat	
Camera de ardere	Condensare	
Simbol eficienta energetica (dir. 92/42/CEE)	****	
Clasa NOx (G20, G25, G25.1, G31)	5	
Clasa de eficienta energetica in functionare pe termoficare	A	
Clasa de eficienta energetica in functionare pe apa calda menajera	A	
Debit calorific nominal min/max - termoficare (kW)	G20	2,8/26,7 kW
Putere nominala maxima (80/60 °C) (kW)	G20	25,6 kW
Putere nominala maxima (50/30 °C) (kW)	G20	28,2 kW
Putere in regim Apa Calda Menajera (kW), la debit ACM maxim* si Δ t = 30 °C	G20	25,1 kW
Randament util la debit calorific nominal la 80/60 °C (%)	G20	97 %
Randament util la debit calorific nominal la 50/30 °C (%)	G20	106 %
Consum nominal maxim de combustibil (mc/h)	G20	2,82 mc/h
Randamentul energetic sezonal aferent incalzirii incintelor in modul activ η _s (%)	G20	91 %
Presiunea alimentare gaz	GN la racord (dupa reductor)	20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)
	GN maxima admisibila	35 mbar
Circuit termoficare	Presiune pe circuitul de termoficare	minim 0,8 bar - maxim 3 bar
	Interval reglare temperatura	30÷80 °C
Circuit ACM – apa calda menajera	Interval reglare temperatura sistem pardoseala	15÷45 °C
	Interval reglare temperatura ACM	30÷55 °C
	Temperatura ACM mod boiler	70 °C
	Confort ACM EN 13203	***
	Debit ACM maxim* la Δ t = 30 °C *din fabrica se monteaza restrictor de debit = 12 l/min	12 l/min cu restrictor debit 13,5 l/min fara restrictor debit*
Caracteristici electrice	Alimentare	~230VAC/50 Hz
	Puterea nominala	81 W
Caracteristici constructive	Inaltime	750 mm
	Latime	400 mm
	Adancime	345 mm
	Inaltime cu cotul montat	890 mm
	Greutate	~35 kg
	Capacitate schimbator de caldura primar	~1,4 l
	Racorduri	Intrare, iesire termoficare
		3/4"
		Intrare apa rece, iesire apa calda menajera
		1/2"
		Alimentare gaz
	Vas de expansiune cu membrana	8 l
	Tip evacuare**	B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x
	Tipul conductei de evacuare**	Lungime kit coaxial D60/D100 min. 1m - max. 20m Lungime kit dual D80/D80 min. 1m - max. 20m
Temperatura gaze arse (la temp. retur 30 °C)		~59 °C
Clasa de protectie		Clasa IPX5D
Volumul maxim recomandat de apa in instalatie (valoare informativa)		200 l

(*) Centrala se livreaza standard cu restrictor de debit 12l/min

(**) Centrala cu tiraj fortat se livreaza standard cu kit coaxial Ø100/Ø60 de 1m, kitul dual se livreaza ca accesoriu la cerere

Tab. 2.2.2: Caracteristici tehnice centrale C38GC20-CH1V1; C38GC35-CH1V1; C38GC35-CH2V1

Tip	C38GC20-CH1V1	C38GC35-CH1V1	C38GC35-CH2V1
Denumire	CONDENS 100 CH1 20	CONDENS 100 CH1 35	CONDENS 100 CH2 35
Categorie gaz	I2H (GN-G20)		
Tiraj	Fortat	Fortat	Fortat
Camera de ardere	Condensare	Condensare	Condensare
Simbol eficienta energetica (dir. 92/42/CEE)	****	****	****
Clasa NOx (G20, G25, G25.1, G31)	5	5	5
Clasa de eficienta energetica in functionare pe termoficare	A	A	A
Debit calorific nominal min/max - termoficare (kW)	G20	3,0/22,5 kW	3,5/33,9 kW
Putere nominala maxima (80/60 °C) (kW)	G20	21 kW	32,8 kW
Putere nominala maxima (50/30 °C) (kW)	G20	22,5 kW	35,8 kW
Randament util la debit calorific nominal la 80/60 °C	G20	97 %	97 %
Randament util la debit calorific nominal la 50/30 °C	G20	105 %	106 %
Consum nominal maxim de combustibil	G20	2,38 mc/h	2,82 mc/h
Randamentul energetic sezonier aferent incalzirii incintelor in modul activ η_s (%)	G20	91	91
Presiunea alimentare gaz	GN la racord (dupa reductor)	20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar)	
	GN maxima admisibila	35 mbar	
Circuit termoficare	Presiune pe circuitul de termoficare	minim 0,8 bar - maxim 3 bar	
	Interval reglare temperatura	30÷80 °C	
	Interval reglare temperatura sistem pardoseala	15÷45 °C	
Caracteristici electrice	Alimentare	~230VAC/50 Hz	
	Puterea nominala	81 W	81 W
Caracteristici constructive	Inaltime	750 mm	750 mm
	Latime	400 mm	400 mm
	Adancime	345 mm	345 mm
	Inaltime cu cotul montat	890 mm	890 mm
	Greutate	~35 kg	~36 kg
	Capacitate schimbator de caldura primar	~1,4 l	~1,8 l
	Intrare, iesire termoficare	3/4"	3/4"
	Tur boiler	1/2"	-
	Retur boiler	3/4"	-
	Intrare apa rece	1/2"	1/2"
	Alimentare gaz	3/4"	3/4"
	Vas de expansiune cu membrana	8 l	
	Tip evacuare**	B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x	
	Tipul conductei de evacuare**	Lungime kit coaxial D60/D100 min. 1m - max. 20m Lungime kit dual D80/D80 min. 1m - max. 20m	
	Temperatura gaze arse (la temp. retur 30 °C)	~56 °C	~59 °C
	Clasa de protectie	Clasa IPX5D	
	Volumul maxim recomandat de apa in instalatie (valoare informativa)	200 l	

(*) Centrala se livreaza standard cu restrictor de debit 12l/min

(**) Centrala cu tiraj fortat se livreaza standard cu kit coaxial Ø100/Ø60 de 1m, kitul dual se livreaza ca accesoriu la cerere

3 INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

3.1 Indicatii de siguranta

3.1.1 Instalarea si reglarea

Instalarea se poate realiza numai de o firma autorizata conform legislatiei in vigoare si agreată de KÖBER SRL - Sucursala Vaduri. Acesta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune. Efectuarea lucrarilor de reglare precum si intretinerea si reparatia este permisa numai unei firme autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de KÖBER SRL-Sucursala Vaduri.



Pericol!

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseele de gaz in cazul instalarii neregulamentare!

Pericol de deteriorare la folosirea uneltelor necorespunzatoare. La strangerea sau desfacerea imbinarilor cu filet, utilizati numai chei fixe potrivite (fara chei tubulare, prelungitoare etc.).

3.1.2 Miros de gaz

La aparitia miroslui de gaz, se vor avea in vedere urmatoarele:

- Nu actionati intrerupatoarele electrice in zona periculoasa;
- Nu utilizati flacara deschisa;
- Nu fumati in zona periculoasa;
- Nu utilizati telefonul in zona periculoasa;
- Inchideti robinetul de gaz;
- Aerisiti zona periclitata;
- Instiintati societatea de distributie a gazului.

3.1.3 Modificarile in zona adiacenta a aparatului de incalzire

Nu este permisa nici o operatie de modificare a urmatoarelor instalatii:

- La centrala;
- La conductele pentru gaz, apa si la cablurile de curent electric;
- La tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze.


4 MONTAJUL

4.1 Despachetarea produsului

1. Scoateti produsul din ambalajul de carton.
2. Indepartati folia de protectie a produsului.

4.2 Setul de montaj

Verificati daca setul de montaj este complet si nedeteriorat - vezi tabelul 4.1.

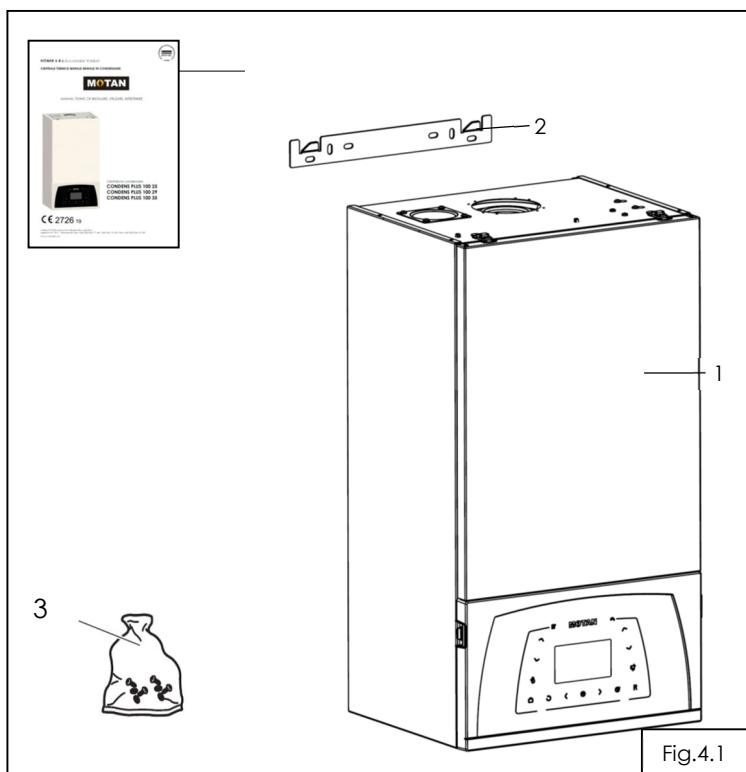

Tab. 4.1 Set montaj

Poz.	Buc	Denumire
1	1	Centrala* *Imaginea este cu caracter de prezentare. Produsul difera in functie de modelul achizitionat, de zona si perioada de achizitie. Cablul de alimentare cu 230Vac nu este prevazut cu stecker. Aceasta se va monta la instalarea produsului, pe cheltuiala clientului.
2	1	Suportul centrala
3	1	Punga cu elemente mici - contine: - dibluri montaj 8x80 - 2 buc.
4	1	Pachet imprimate - contine: - manual tehnic - 1 buc. - declaratie de conformitate - 1 buc. - certificat de garantie si proces verbal de punere in functiune -1 buc.

Fig.4.1

4.3 Dimensiuni de gabarit si pozitie montaj

4.3.1 Locul de instalare

La alegerea locului de instalare, va rugam sa luati in considerare urmatoarele instructiuni de securitate:



Atentie!

Nu instalati centrala in spatii periclitante de inghet! In caz de inghet centrala poate fi deteriorata.

Acste aparate nu pot fi instalate si utilizate in aer liber. Instalarea externa poate cauza defecțiuni de functionare.



Atentie!

Aerul de ardere al centralei nu trebuie sa contine: clor, amoniac, agenti alcalini, hidrocarburi halogenate, freon, particule gips-carton, scame, murdarie sau praf; altfel poate sa apara deteriorarea schimbatorului de caldura. Centrala termica NU trebuie sa fie instalata in mediu cu umiditate ridicata, cu praf, vaporii, condens sau cu temperaturi ale mediului ambient mai mari de +50°C sau sub 15°C. Aceste substante pot duce in timp la formarea coroziunii in aparat si in tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze.



Atentie!

Montarea centralei se va face cu respectarea tuturor cerintelor normative aplicabile.

Instalarea centralei in incinte cu umiditate mai mare de 60% in intervalul 20-30 °C, poate duce la deteriorarea elementelor electronice componente, defect care nu este acoperit de garantia comerciala acordata de producator.

Fig. 4.2 Dimensiuni de gabarit si pozitii de montaj centrala termica model C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1:


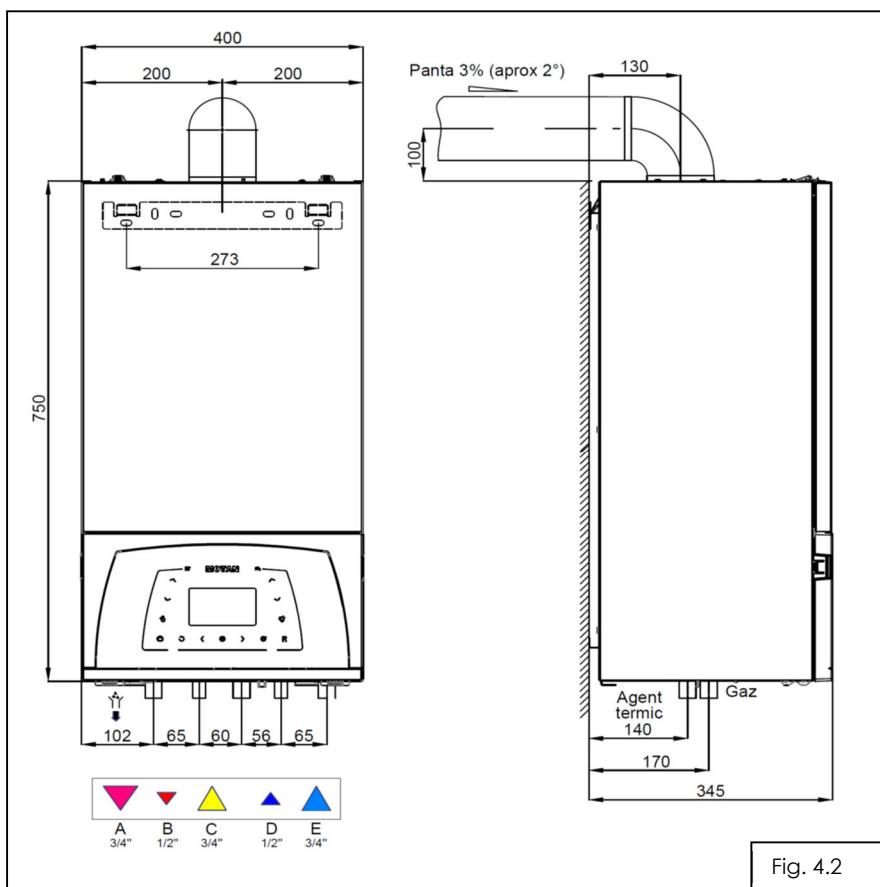


Fig. 4.2


Fig. 4.2 Dimensiuni de gabarit si pozitii de montaj centrala termica model C38GC20V1:

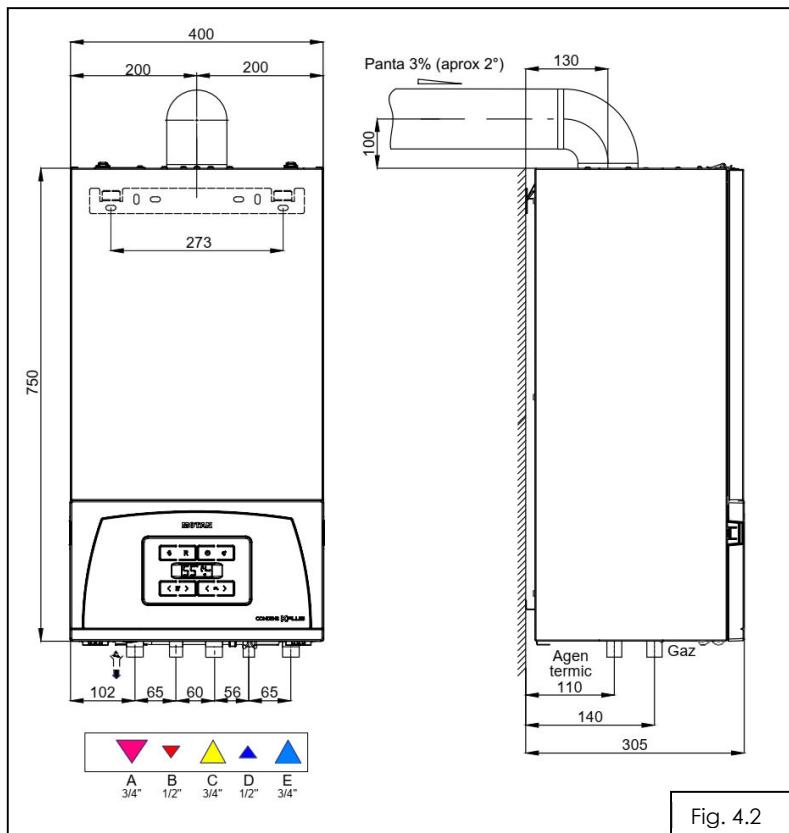

Legenda:

- A - Racord tur termoficare
- B - Racord iesire apa calda menajera
- C - Racord alimentare combustibil
- D - Racord intrare apa rece
- E - Racord retur termoficare

Fig. 4.2 Dimensiuni de gabarit si pozitii de montaj centrala termica model C38GC25-PV1:

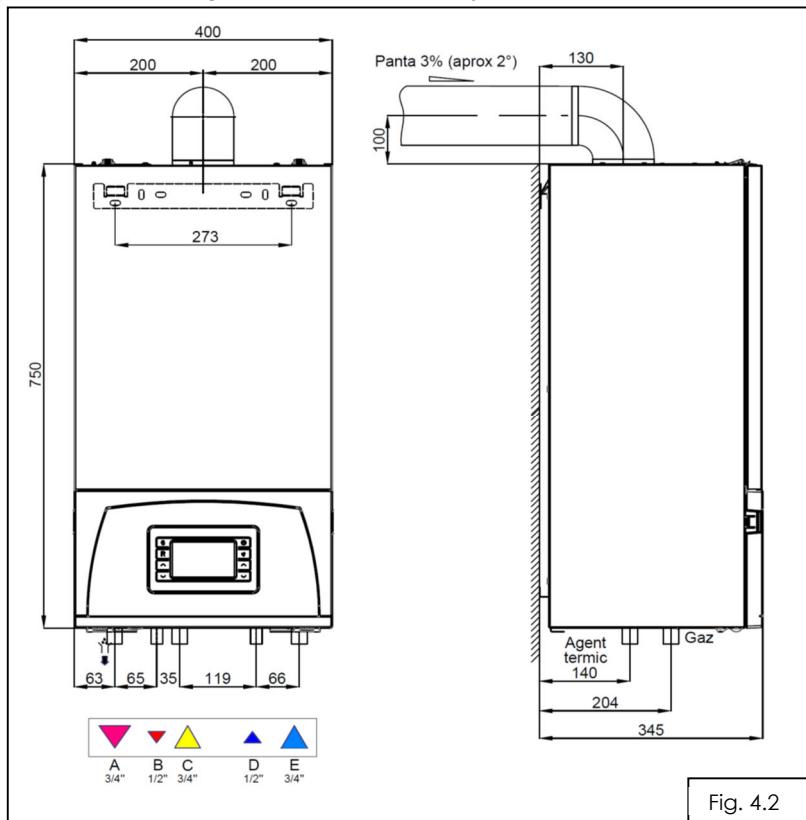


Legenda:

- A - Racord tur termoficare
- B - Racord iesire apa calda menajera
- C - Racord alimentare combustibil
- D - Racord intrare apa rece
- E - Racord retur termoficare

Fig. 4.2 Dimensiuni de gabarit si pozitii de montaj centrala termica model C38GC20-CH1V1; C38GC35-CH1V1; C38GC35-CH2V1

C38GC20-CH1V1

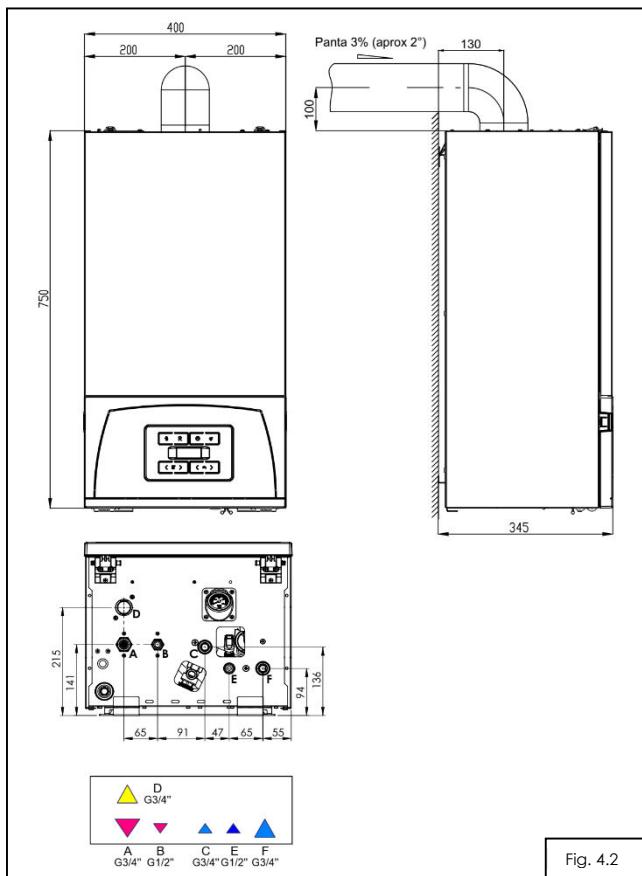

C38GC35-CH1V1

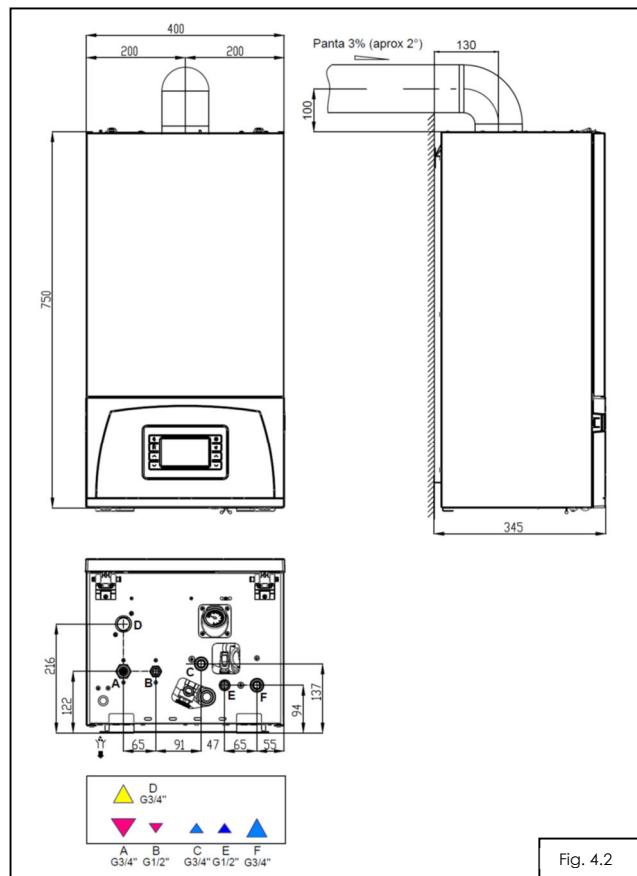


Fig. 4.2

C38GC35-CH2V1

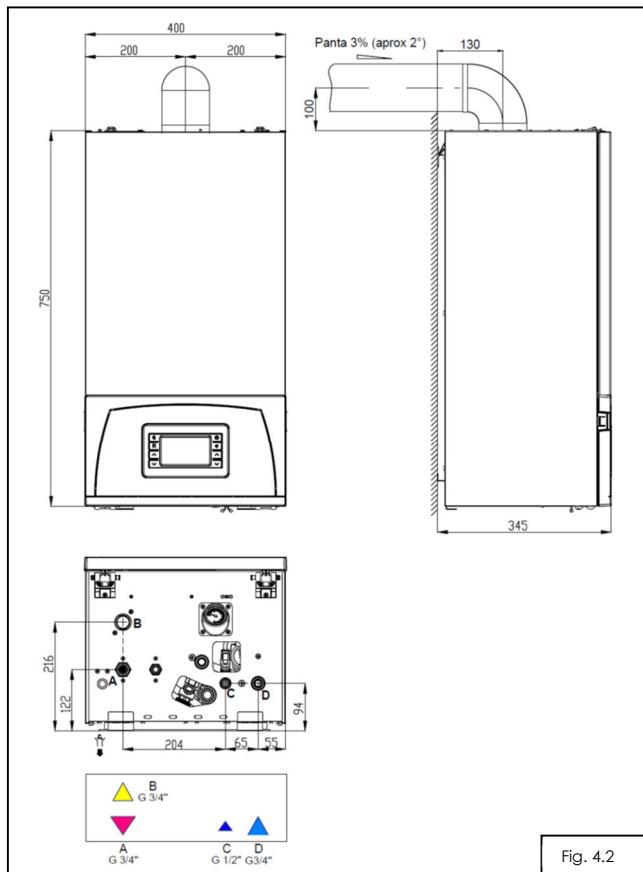


Fig. 4.2

4.3.2 Distanțe minime necesare/spațiile libere pentru montaj

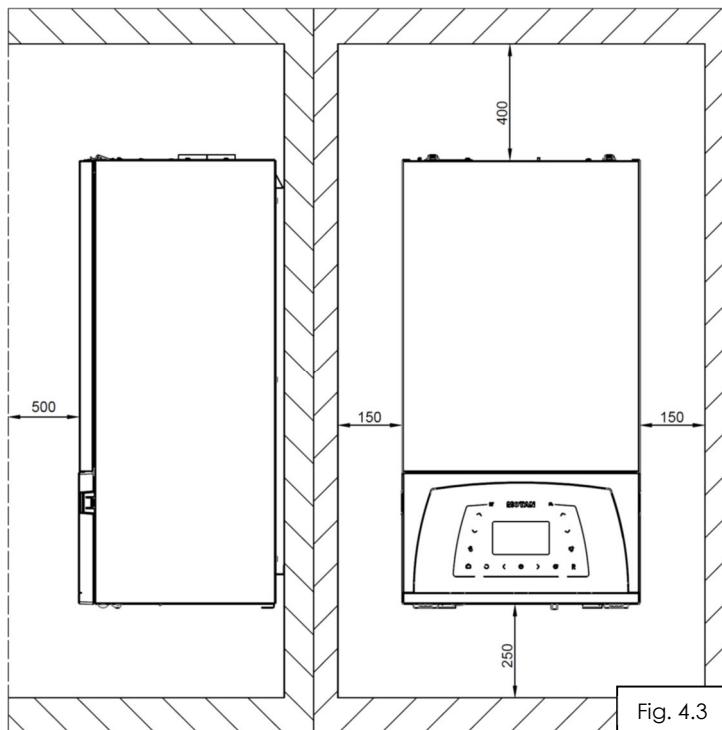


Fig. 4.3

Atât pentru instalarea/montajul centralei, cât și pentru efectuarea unor lucrări ulterioare de întreținere, aveți nevoie de următoarele distanțe minime (fig. 4.3), respectiv spații minime libere pentru montaj:

- distanță față de partea frontală: 500 mm;
- distanță față de laterale: 150 mm;
- distanță față de partea inferioară: 250 mm;
- distanță față de partea superioară: 400 mm;

Atenție!

Pericol de deteriorare a centralei printr-o fixare neregulamentară!

Aparatul poate fi montat numai pe o suprafață plană, fixă.

Indicație!

Distanțele minime/spațiile libere de montare menționate sunt valabile și pentru montajul în mobilier încastrat.




4.4 Fixarea centralei

- Executați prin gaurire două orificii pentru fixarea suportului centrală (1);
- Marcați poziția tubulaturii evacuare/admisie;
- Montați suportul centrală (1) cu diblurile și suruburile furnizate (2, 3) pe perete (fig.4.4);
- Suspundați centrala (4) pe suportul centrală.

-pentru modelele:
C38GC25V1;
C38GC29V1;
C38GC35V1

-pentru modelele
C38GC25-PV1;
C38GC35-CH1V1;
C38GC35-CH2V1

-pentru modelele
C8GC20V1
C38GC20-CH1V1;

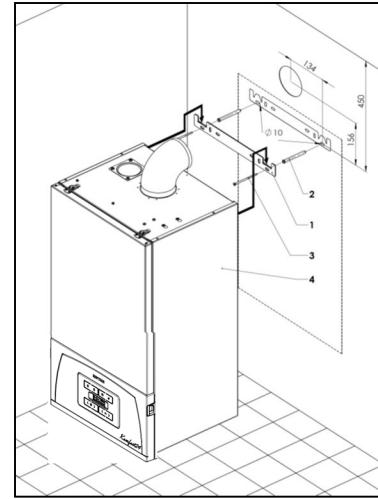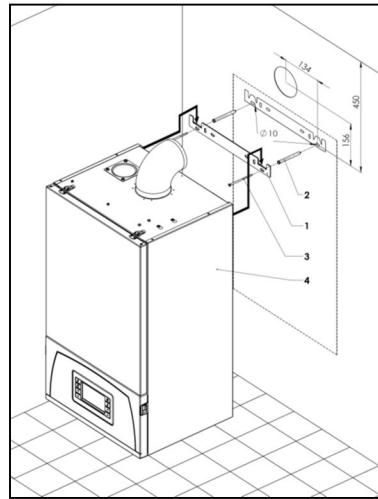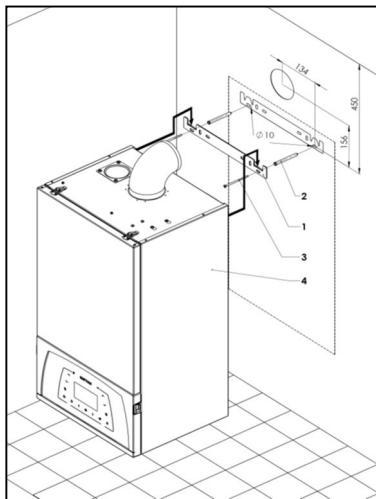

5 INSTALAREA

**Pericol!**

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseul de gaz in cazul instalarii defectuoase! Instalarea si punerea in functiune a aparatului este permisa numai unei firme autorizate conform legislatiei in vigoare pentru instalare si agreate de KÖBER SRL-Sucursala Vaduri.

Aceasta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune.

5.1 Conditiile pentru instalarea centralei

5.1.1 Indicatii in instalare

Centrala va fi supusa efectului de coroziune, din momentul in care este umpluta cu apa. Pentru acordarea garantiei, pe toata durata de garantie, este esential ca urmatoarele indicatii de instalare sa fie luate in considerare pentru a nu agrava fenomenul de coroziune.

- Gazul de ardere trebuie sa aiba continutul de sulf in limitele standardului European in vigoare: se accepta pentru o perioada scurta de timp maximul de 150 mg/m³ dar media anuala trebuie sa fie de 30 mg/m³. Aerul de ardere nu trebuie sa contine: clor, amoniac, agenti alcalini, hidrocarburi halogenate, freon, particule gips-carton, scame, murdarie sau praf; Instalarea centralei in apropierea unei piscine, a unei masini de spalat sau spalatorie, poate duce la contaminarea aerului de ardere cu acesti compusi;
- PH-ul apei trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: **7,5 <pH <8,5 si daca instalatia contine componente din aluminiu, trebuie sa fie mai putin de 8,5.**
- **Se recomanda verificarea regulata a pH-ului din agentul termic, daca valoarea nu se incadreaza in limitele date de producator, se trateaza din nou;**
- Duritatea apei trebuie sa se incadreze in limitele: 5°F <TH <15°F (5°F grade franceze), echivalentul a 50 mg CaCO₃ sau o cantitate echivalenta de alte saruri de Ca si Mg);
- Continutul de clor rezidual liber maxim admis de 0,5 mg/l si nivelul de cloruri maxim admise de 250ppm;
- Se recomanda sa se faca pomari repetate a centralei, cu robinetul de combustibil oprit, pentru a aerisi instalatia. Deschiderea si inchiderea vanei cu 3 cai, prin permutare vară/îarna permite deasemeni o mai buna aerisire a instalatiei.
- Daca centrala nu este folosita o perioada indelungata de timp in sezonul rece, este necesara golirea completa a acesteia pentru a nu aparea pagube datorita inghetului. **Folosirea antigelului nu este acoperita de garantie.**

5.1.2 Indicatii de protectie a centralei in vederea pastrarii garantiei

Inainte si in timpul instalarii centrala trebuie ferita de inclusiunea de impuritati: praf din constructii, nisip, pulberi de cupru, grasiimi etc. precum si de stropii de sudura, zgura. In oricare dintre aceste cazuri, instalatia trebuie obligatoriu spalata bine cu apa curata, amestecata cu un agent de curatire foarte concentrat.

In general, **pentru pastrarea garantiei este necesar** sa se apliche orice tratament este necesar pentru a preveni contaminarea apei cu urmatoarele:

- Namol negru (magnetita - Fe₃O₄) format ca rezultat al coroziunii electrolitice continue in orice instalatie neprotejata cu un inhibitor;
- Namol rosu (rugina - Fe₂O₃) - este un produs al oxidarii;
- Depozite de calcar care se depun in special pe zonele cele mai fierbinti ale centralei;

Amestecul dintre cei trei factori enumerati anterior cauzeaza majoritatea problemelor aparute in sistemul dumneavoastră de incalzire.

**Atentie!**

Prezența acestor substante (antigel/namol negru/namol rosu/depuneri de calcar) inseamnă că nu au fost indeplinite masurile standard de prevenire a problemelor aparute in sistemul dumneavoastră de incalzire.

Aceasta este o cauza a pierderii garantiei comerciale!

**Atentie!**

Pentru protectia centralei echipate cu schimbator de caldura in condensatie, se recomanda folosirea urmatorilor inhibitori de coroziune ca tratament preventiv si curativ comercializati de catre KÖBER SRL, prin partenerii de service agreati.

**Indicatie!**

Se recomanda ca pH-ul apei sa se incadreze in limitele: 7 <pH <8,5, iar duritatea apei sa se incadreze in limitele: 5°F <TH <15°F (5°F grade franceze, echivalentul a 50 mg CaCO₃ sau o cantitate echivalenta de alte saruri de Ca si Mg).

5.2 Racordul de gaz

**Pericol!**

Pericol de moarte prin otravire si explozie din cauza neetanseitatilor din traseul de gaz in cazul instalarii necorespunzatoare/defectuoase!

Instalarea partii de gaz este permisa numai unui instalator autorizat. Aceasta preia si raspunderea pentru instalarea corecta si pentru prima punere in functiune.

In cursul lucrarii se vor respecta dispozitiile legale, precum si prescriptiile locale ale societatilor furnizoare de gaz.

La montarea conductei de gaz se va urmari ca aceasta sa nu fie tensionata, pentru a nu aparea neetanseitati!

**Atentie!**

Presiunea maxima de functionare in siguranta a vanei de gaz este de 60 mbar! Pot aparea deteriorari prin depasirea acestei presiunii.

Presiunea gazului natural GN la intrarea in vana de gaz trebuie metinuta in intervalul 20÷25 mbar!

Tipul de gaz pentru care este reglat aparatul din fabrica este gaz natural, G20. Instalarea produsului pentru utilizarea altui tip de gaz, decat cel pentru care a fost reglat aparatul din fabrica, este interzisa si duce la pierderea garantiei!

**Atentie!**

Este obligatorie montarea unui regulator de presiune cu filtru pentru impuritati pe circuitul de alimentare cu combustibili.

**Atentie!**

In cazul in care apare tensiune parazita pe teava de gaz aceasta se izoleaza prin montarea unei piese electroizolante (conform Normelor tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Centralele din gama **C38** functioneaza cu gaz natural **GN**. Racordul gazului este din teava otel inoxidabil cu diametrul interior de 16.4 mm. Conducta de alimentare cu gaz nu trebuie sa aiba diametru mai mic decat racordul de gaz al centralei. Alimentarea cu combustibil trebuie facuta in conformitate cu prescriptiile legale in vigoare.

5.3 Racordarea centralei la instalatia de incalzire.

La proiectarea circuitului de termoficare se va tine cont de caracteristica hidraulica a pompei care echipeaza acest model de centrala! A se vedea cap. 10.3 "Caracteristica hidraulica a pompei" si volumul vasului de expansiune.

Centrala este echipata cu un vas de expansiune avand presiunea de incarcare de 0,8bar.

Inainte de montarea aparatului, verificati daca acest volum este suficient. Daca nu, trebuie instalat pe partea de aspiratie a pompei un vas suplimentar de expansiune.

**Atentie!**

Se verifica presiunea din vasul de expansiune inainte de prima punere in functiune.

Presiunea din vasul de expansiune trebuie sa fie 0.8 ± 1 bar.



Atentie! Inainte de racordarea centralei, efectuati o spalare atenta a intregii instalatii de incalzire! In acest fel, eliminati din conducte resturile cum ar fi pulberea de magnetita, stropii de sudura, zgura, canepa, chitul, rugina, murdaria grosiera sau altele asemantatoare. In caz contrar, aceste substanțe se pot depune in schimbatorul de caldura si pot provoca disfunctionalitati.

Spalarea instalatiei (noi sau vechi), este obligatoriu a fi efectuata prin intermediul firmelor autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de KÖBER SRL odata cu punerea in functiune.

Defectiunile aparute in circuitul termo-hidraulic al centralei, datorita nespalarii instalatiei (noi sau vechi) odata cu punerea in functiune, nu sunt acoperite de garantia comerciala.

**Indicatie!**

pH-ul apei sa se incadreze in limitele: $7,5 < \text{pH} < 9,5$ si daca instalatia contine componente din aluminiu, trebuie sa fie mai putin de 8,5. Duritatea apei sa se incadreze in limitele: $5^{\circ}\text{F} < \text{TH} < 15^{\circ}\text{F}$ (5°F grade franceze, echivalentul a 50 mg CaCO₃ sau o cantitate echivalenta de alte saruri de Ca si Mg). Defectiunile aparute in circuitul termo-hidraulic al centralei, datorita duritatii ridicata a apei nu sunt acoperite de garantia comerciala.

Centrala se racordeaza la instalatia de termoficare - prin racordurile:

A si E (fig. 5.1.1) pentru

C38GC20V1

C38GC25V1

C38GC29V1

C38GC35V1

C38GC25-PV1




sau **A si F (fig. 5.1.2)** pentru

C38GC20-CH1V1

C38GC35-CH1V1

sau **A si D (fig. 5.1.3)** pentru

C38GC35-CH2V1

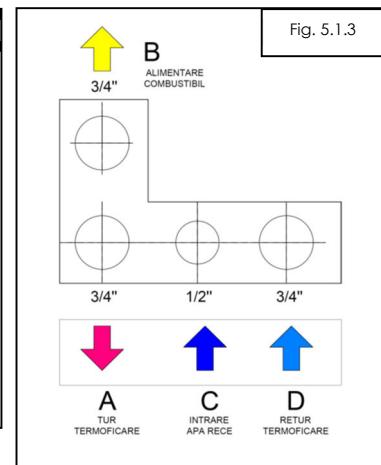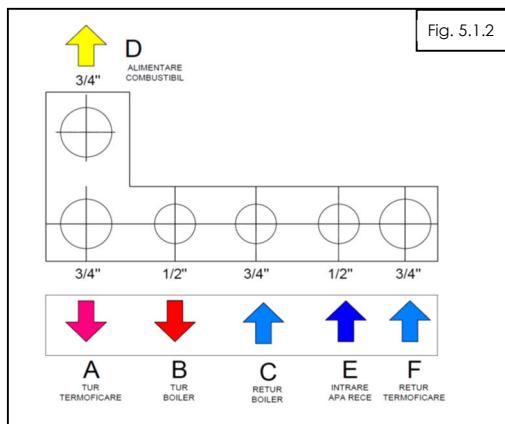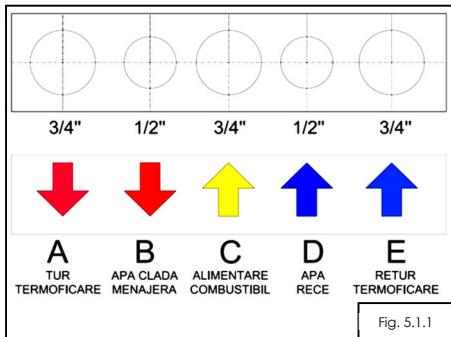**Atentie!**

- Pe returnul instalatiei este obligatorie montarea unui mecanic (filtru Y) de impuritati
- Pe circuitul de termoficare este obligatorie montarea, pe returnul instalatiei, a unui filtru antimagnetita pentru retinerea impuritatilor metalice fine, care in mod normal nu pot fi retinute de filtrul mecanic, si care sunt antrenate mai departe in interiorul circuitului hidraulic al centralei, provocand defectiuni ale componentelor termo-hidraulice (defectarea iremediabila a corpului schimbatorului, zgomote in functionare, etc.)!

- Daca se monteaza filtru magnetic particulele metalice vor fi retinute si nu vor mai fi antrenate in corpul cazarului!
- Lipsa filtrului antimagnetita duce la pierderea garantiei comerciale!
- La montarea conductelor de racordare se va urmari ca acestea sa nu fie tensionate, pentru a evita aparitia de neetanseitati!
- Presiunea maxima de lucru admisa este 3 bar. Presiunea de lucru recomanda este de 1,5 bar.
- Utilizarea centralei fara agent termic sau partial umpluta este interzisa - pericol de explozie;
- Utilizarea centralei fara a fi complet aerisita este interzisa!

In cazul in care volumul de apa din circuitul de termoficare este mai mare de 200 litri sau daca presiunea din circuitul de termoficare depaseste 2.5 bar la temperatura maxima de incalzire, este obligatorie montarea unui vas de expansiune suplimentar. Presiunea de preincarcare a vasului de expansiune suplimentar trebuie sa fie identica cu presiunea din vasul de expansiune montat pe centrala.

5.4 Racordarea centralei la circuitul de apa calda menajera

Centrala se racordeaza la instalatia de apa calda menajera - prin racordurile **B-Apa Calda Menajea** si **D-Apa Rece** (fig. 5.1.1).

**Atentie!**

Pe racordul de intrare apa rece este obligatorie montarea filtrelor dedurizatoare si a unui filtru de impuritati mecanic. Pentru producerea apei calde menajere debitul minim de alimentare trebuie sa fie cca 3 l/min, iar debitul maxim de alimentare nu trebuie sa depaseasca 8 l/min. Pentru confort in exploatarea apei calde menajere (pornire fara

intermitente; stabilitate in temperatura; atingerea temperaturii tinta stabilite de pe panoul de comanda), recomandam utilizarea centralei la un debit maxim de 7-8 l/min.



Atentie!

La montarea conductelor de racordare se va urmari ca acestea sa nu fie tensionate, pentru a evita aparitia de neefantezitati!

Aparitia socurilor de presiune (presiuni de alimentare mai mari de 3-4 bari simultan cu actionarea robinetilor cu inchidere rapida), pot afecta componentele circuitului hidraulic din interiorul centralei. Recomandam montarea unui regulator de presiune! Deteriorarea elementelor centralei din cauza aparitiei socurilor de presiune sau utilizarea unei presiuni prea mari, pe circuitul de intrare apa rece, nu este acoperita de garantie! Este interzisa montarea de supape unisens pe circuitul de alimentare cu apa rece. Conducta de alimentare cu apa rece a circuitului de preparare a apei calde menajere va ramane permanent deschisa (inchiderea retelei se face numai prin robinetele de la punctele de consum) pentru a permite preluarea dilatatorilor de pe acest circuit.



Indicatie!

Se recomanda ca distanta de la racordul apa calda menajera al centralei pana la cel mai apropiat consumator, sa fie minim 6m de conducta. In caz contrar exista riscul de oprire.

5.5 Racordul conductei de scurgere a condensului

Pericol!

Pericol de moarte prin scurgerea gazelor de ardere!

Conducta de scurgere a condensului de la sifon nu trebuie sa fie conectata etans cu o conducta de ape uzate, deoarece, in caz contrar, sifonul intern de condens poate fi golit prin aspirare si gazele de ardere pot patrunde in incinta unde este montata centrala.

Condensul rezultat din condensarea vaporilor de apa continuti in gazele de ardere este evacuat din centrala, prin sifonul pentru evacuarea condensului, care se afla la partea inferioara a centralei. Deoarece acest condens este acid, avand un pH de cca 3.8÷5.4, evacuarea trebuie sa se faca printre tubulatura de plastic (flexibila) cu diametrul interior de minim Ø25 mm sau mai mare, care se racordeaza la un capat la furtunul sifonului si la celalalt capat la traseul de neutralizare si scurgere condens. In conformitate cu legislatia in vigoare este necesara neutralizarea condensului inainte de evacuarea acestuia la reteaua de canalizare.

Inainte de punerea in functiune a centralei, trebuie sa se introduca cca. 1/2 litri de apa prin racordul de evacuare a gazelor de ardere (fig.5.2), in scopul formarii unui "dop de apa" in sifon. **Se impiedica astfel evacuarea in incapere a gazelor de ardere.**

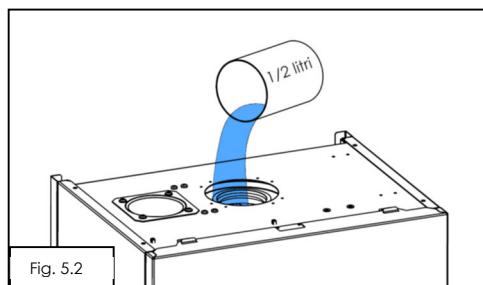


Fig. 5.2

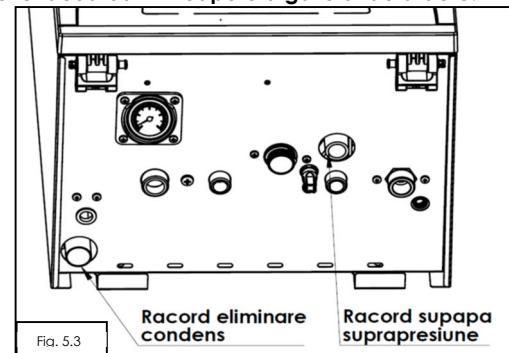


Fig. 5.3

In functie de data fabricatiei centrala poate fi echipata cu ansamblu sifon cu bila sau ansamblu sifon fara bila.

La centralele echipate cu ansamblul sifon fara bila, in lipsa cantitatii minime de cca. ½ litri de apa in sifon, centrala este blocata in eroare E38, pentru a preveni evacuarea in incapere a gazelor de ardere.



Atentie!

Pentru a scoate centrala din eroarea E38 este obligatoriu ca inainte de punerea in functiune a centralei, sa se introduca cca. 1/2 litri de apa prin racordul de evacuare a gazelor de ardere (fig.5.2), in scopul formarii unui "dop de apa" in sifon. **Se impiedica astfel evacuarea in incapere a gazelor de ardere si se elimina riscul de intoxicare sau chiar deces prin scurgerea gazelor de ardere.**

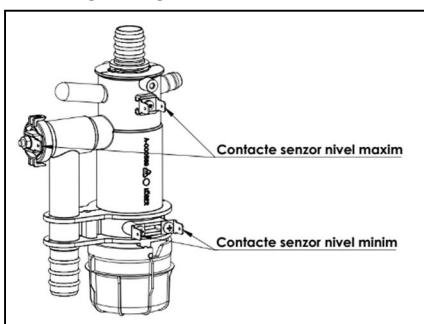


Fig. Ansamblu sifon fara bila

Ansamblul sifon fara bila este echipat cu 2 senzori: unul de nivel minim si unul de nivel maxim de apa in sifon.

-**Senzorul de nivel minim** nu permite ca centrala sa functioneze fara apa in sifon, pentru a preveni evacuarea in incapere a gazelor arse. Daca nu exista un nivel minim de apa in sifon centrala este blocata in eroare E38.

-**Senzorul de nivel maxim** nu permite ca centrala sa functioneze daca apa ajunge la nivelul de maxim/preaplin, pentru a preveni inundarea schimbatorului cu condens. Daca condensul depaseste nivelul maxim in sifon centrala este blocata in eroare E20.

Metode de eliminare a condensului recomandate:

Traseul de evacuare a condensului trebuie sa fie continuu descendant (sa nu prezinte posibile zone de stagnare a condensului, mai ales in situatia in care traverseaza zone cu risc de inghet).

Traseul de evacuare a condensului trebuie sa respecte reglementarile in vigoare privind apele reziduale.

Metodele sunt prezentate mai jos in ordinea in care se recomanda a fi adoptate in functie de posibilitatile care le ofera poziti de montaj si instalatia existenta. Pe cat posibil drenul de condens trebuie realizat astfel incat sa fie ales drumul cel mai scurt si curgerea gravitationala. In cazul in care exista posibilitatea se recomanda eliminarea condensului in pamant printre conducta

prevazuta cu aerisire (figura 5.4). Daca acest lucru nu este posibil se poate apela la reteaua de canalizare interna (fig. 5.5). Acolo unde nici unul din primele doua cazuri nu este posibil se poate apela la o pompa de condens (Fig.5.6).

KÖBER SRL comercializeaza pompa de condens CONLIFT 1, care poate fi achizitionata de catre beneficiar de la departamentul vanzari KÖBER SRL.

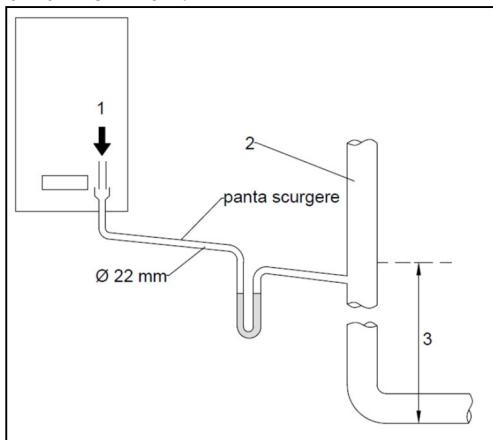


Fig. 5.4 - Eliminare condens in sol ventilat

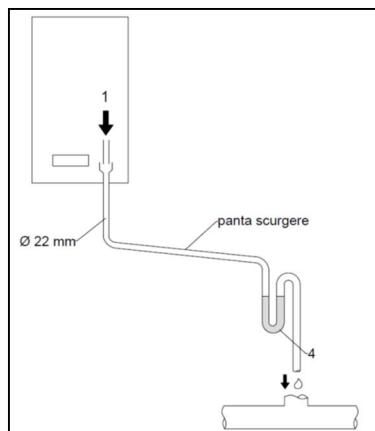


Fig. 5.5 - Eliminare condens in reteaua de canalizare

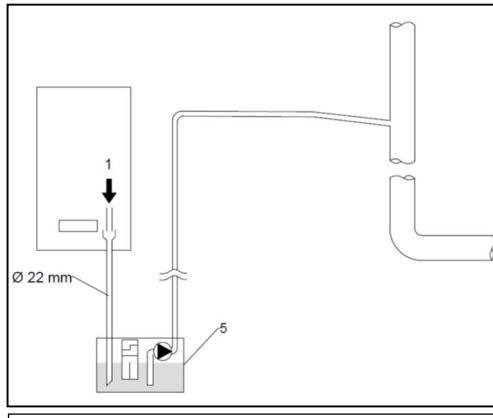


Fig. 5.6 - Eliminare condens cu ajutorul pompei de condens

Tabeleul 5.1 - Legenda figurile 5.4÷5.6

- | |
|---|
| 1. Sifon condens |
| 2. Tubulatura aerisire |
| 3. Minim 450 mm si maxim 3 etaje de cladire |
| 4. Inchidere hidraulica (gat de lebada) |
| 5. Pompa de condens |



Atentie!

In zonele in care apare inghetul evacuarea condensului nu se face in afara imobilului, ceea ce va duce la blocarea traseului de evacuare si inundarea camerei de ardere datorata inghetului.



Atentie!

Absenta apei in sifon provoca emanatii ale fumului evacuat in aerul ambient.

5.6 Racordul supapei de siguranta



Atentie!

Pericol de oprire!

Racordul de refulare a supapei de siguranta (fig. 5.3) se racordeaza la o conducta de scurgere spre canalizare. In caz contrar exista riscul aparitiei inundatiei, lucru de care nu este responsabil producatorul centralei termice.

5.7 Tubulatura de admisie/evacuare aer/gaze arse

Atentie!
Instalarea centralei se va face cu respectarea tuturor cerintelor normativelor aplicabile.

Centrala nu necesita priza de aer in camera in care este instalata. Aerul necesar arderii pentru o functionare eficienta se recomanda a fi captat din exteriorul cladirii. Echipamentul este livrat in acest scop cu sistem de alimentare aer/evacuare gaze arse de tip coaxial sau dual numit kit de evacuare.


Echipamentul se livreaza standard cu kit de evacuare coaxial. La cerere insa poate fi livrat si cu kit de evacuare dual. De asemenea sunt posibil de comandat si componente aditionale cum ar fi coturi la 45° si 90° precum si prelungiri de 0.5m si 1m atat pentru sistemul dual cat si pentru sistemul coaxial.

5.7.1 Utilizare kit coaxial condensare (tub interior plastic)-fig.5.7

Kitul de admisie-evacuare coaxial, fig.5.7 se livreaza impreuna cu centrala. Evacuarea gazelor se face printr-un tub cu diametrul Ø60mm, coaxial cu tubul de admisie a aerului de diametrul Ø100 mm.

Racordarea se face astfel:

- se monteaza toate garniturile in lacasurile proprii;
- se fixeaza elementul de capat (13) pe tubul de admisie/evacuare aer/gaze;
- se introduce garnitura (11) pentru interior pe tubul de admisie;
- se fixeaza tubul de admisie pe cotul kitului;
- se lipeste garnitura autoadeziva (15), se fixeaza cotul kitului pe capacul superior al camerei presurizate cu suruburile (16);
- se monteaza garnitura (11) pentru exterior.

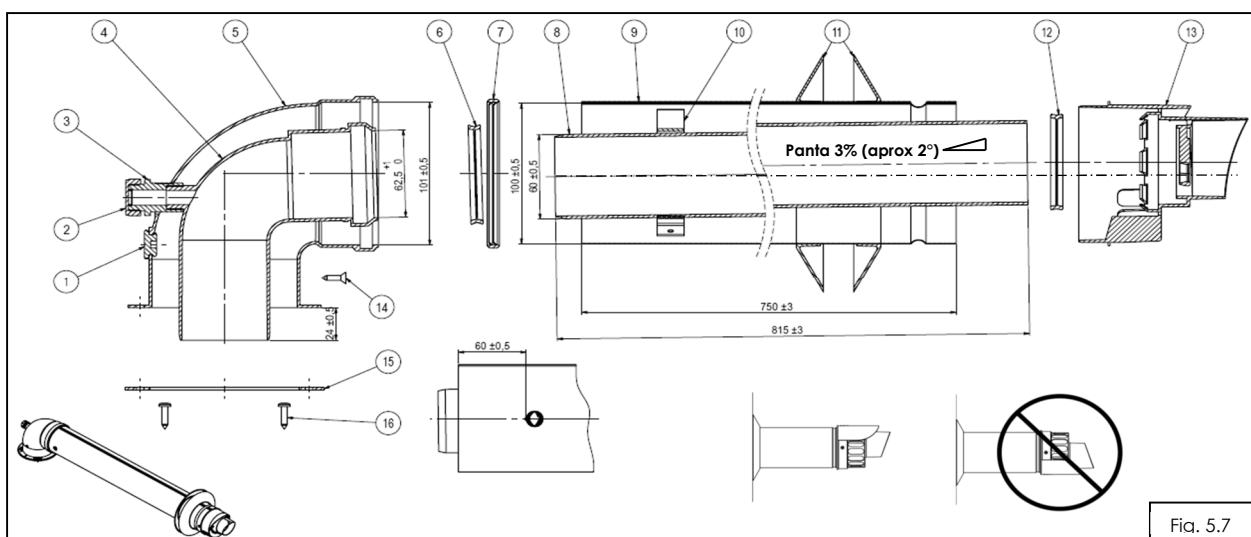

Fia. 5.7

Tabelul 5.2 - Kit coaxial

Pozitie	Buc.	Denumire	Pozitie	Buc.	Denumire
1	1	Dop priza aer	9	1	Tub admisie aer Ø100mm
2	1	Dop priza evacuare gaze	10	1	Profil de centrage Ø60 - Ø 100mm
3	1	Conector priza evacuare gaze	11	2	Profil mascare (gaura trecere)
4	1	Cot evacuare gaze arse Ø60 mm	12	1	Garnitura Ø60mm
5	1	Cot admisie aer Ø100 mm	13	1	Terminal plastic Ø60 - Ø 100mm
6	1	Garnitura Ø60 mm	14	2	Surub autofiletant 4,2x16 mm
7	1	Garnitura Ø100 mm	15	1	Garnitura fixare 2mm
8	1	Tub evacuare gaze arse Ø60mm	16	4	Surub autofiletant 4,2x16 mm



Atentie!

 Kitul va avea obligatoriu o pantă de 3% (aproximativ 2°) ascendentă pe partea de evacuare pentru recuperarea condensului, pantă este data de poziția terminalului.

- la pozitia de montaj a terminalului, aceasta trebuie sa fie similara cu cea din figura 5.7. Montarea in alta pozitie a acestuia poate duce la acumulare de apa din precipitatii in camera de ardere a centralei.

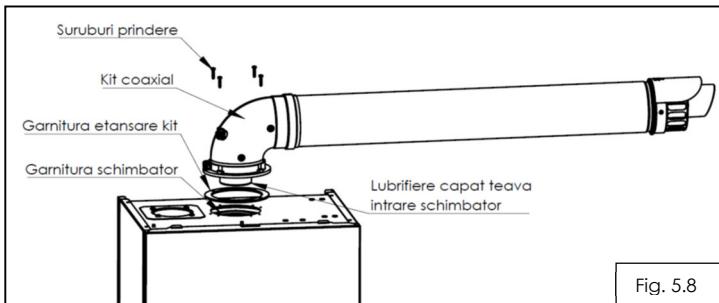


Fig. 5.8



Atentie!

Pentru instalarea facilă a kitului este necesar lubrificarea capătului cotului (4) la partea de intrare în centrală, utilizând numai apă sau săpun comercial standard. Lubrificarea este necesară pentru a nu deplasa garnitura de evacuare de pe schimbatorul principal de căldură (fig. 5.8).

Nu utilizați niciodată lubrifiant pe baza uleiuri minerale, pot deteriora garniturile de etansare.

Nu urmăriți niciiodată lovitul pe bază stelen minerală, por detinând garniturile de la instalarea kitului asigurăți-vă că muchiile tezvi de intrare în centru sunt testate.



Atentie!

Alermă! Este obligatorie amplasarea centralelor termice în incinte care au o ventilație conform normelor în vigoare. Se vor studia instrucțiunile tehnice îngîntează montări/installării, punerii în funcțiune sau a intervenției service.

Pentru fiecare cot suplimentar utilizat se reduce lungimea maxima a tubulaturii de admisie/evacuare (cot 90° - 1m, cot 45° - 0,5 m).

Inici un cas lungimea totală a kitului coaxial, cu tot cu prelungiri nu va depăși echivalentul a 3 m (fără primul cot).



Borisall

Pericol! Este interzisa functionarea centralei fara tubulatura de admisie/evacuare aer/gaz, datorita faptului ca se pune in pericol viata si sanatatea persoanelor.

Riscul de doze prin scăparea gazelor de ardere

Riscul de deces prin scăparea gazelor de ardere.

Asigurări-Vă că toate prizele de măsurare de pe rulou de evacuare sunt închisă și înlocuirea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând piese originale furnizate de producător.

5.7.2 Utilizzare kit dual

Kitul dual, fig. 5.9 se livreaza doar la cerere. Kitul dual este format din doua conducte: una pentru admisie aer si una pentru evacuare gaze arse de acelasi diametru, Ø80mm, din doua cuturi de 90 si din garniturile aferente.

Răcordarea se face astfel (vezi figura nr. 5.8):

- se lipesc garniturile poz. **1** si **10** pe conectorii poz. **2** si **9**;
 - se fixeaza conectorii, poz. **2** si **9** pe partea superioara a camerei presurizare cu cate 4 suruburi, poz. **3**;
 - se pozitioneaza profilele de mascare pe tubulatura;
 - se fixeaza tubulaturile de admisie/evacuare in conectori.

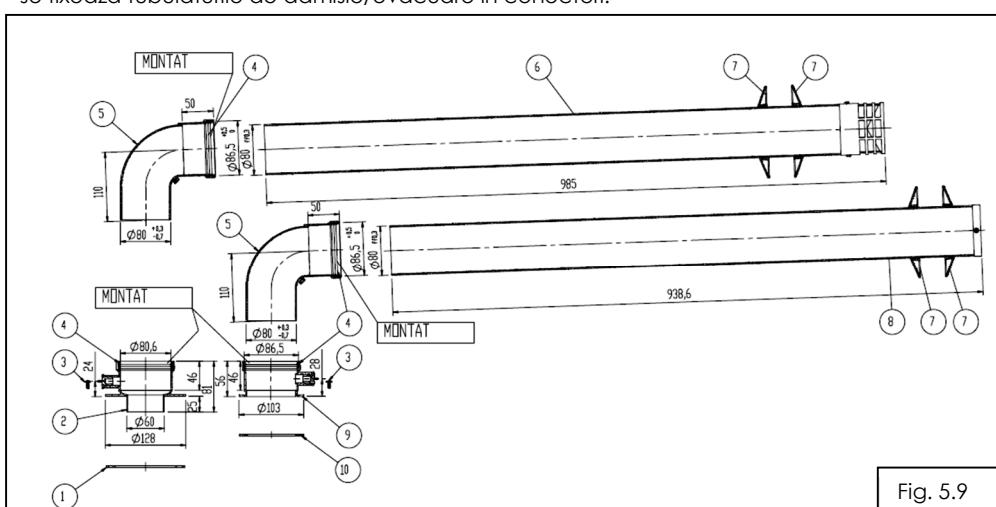


Fig. 5.9

Tabelul 5.3 - Kit dual

Poz.	Buc.	Denumire	Poz.	Buc.	Denumire
1	1	Garnitura	6	1	Tub evacuare gaze arse Ø 80 mm
2	1	Conector evacuare Ø 80 mm	7	4	Profil mascare gaura trecere
3	8	Surub autofiletant Ø 3,9x9,5 mm	8	1	Tub admisie aer Ø 80 mm
4	4	Garnitura Ø 80 mm	9	1	Conector admisie Ø 80 mm

5

2

Cot la 90° M-F Ø 80 mm

10

1

Garnitura



Kitul dual va fi montat cu tubul de admisie cu pantă descendenta de 3% (aproximativ 2°) iar tubul de evacuare cu pantă ascendentă de 3% (aproximativ 2°). Este obligatorie amplasarea centralelor termice în incinte care au o ventilatie conform normelor în vigoare. Se vor studia instrucțiunile tehnice înaintea montării/installării, punerii în funcțiune sau a intervenției service. Pentru fiecare cot suplimentar utilizat se reduce lungimea maximă a tubulaturii de admisie/evacuare (cot 90° - 1m, cot 45° - 0.5 m). În nici un caz lungimea totală a kitului dual, cu tot cu prelungiri nu va depăși echivalentul a 5 m (fără primul cot).

**Atentie!**

Pentru instalarea facilă a kitului este necesar lubrificarea capătului conectorului (2) la partea de intrare în centrală, utilizând numai apă sau săpun comercial standard. Lubrificarea este necesară pentru a nu deplasa garnitura de evacuare de pe schimbatorul principal de caldura.

Nu utilizați niciodată lubrifiant pe baza uleiuri minerale, pot deteriora garniturile de etansare.

La instalarea kitului asigurați-vă că muchiile tevii de intrare în centrală sunt testate.

**Pericol!**

Este interzisa funcționarea centralei fără tubulatură de admisie/evacuare aer/gaz, datorită faptului că se pune în pericol viața și sănătatea persoanelor.

Inlocuirea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând piese originale furnizate de producător.

5.7.3 Utilizare kit coaxial vertical

Kitul coaxial vertical, fig. 5.10 se livrează doar la cerere. Evacuarea gazelor se face printr-un tub de diametrul Ø60mm, coaxial cu tubul de admisie a aerului de diametrul Ø100 mm. Raccordarea se face astfel:

- se montează toate garniturile în locașurile proprii;
- se fixează tubul de admisie (10) pe capacul superior al camerei presurizare cu 4 suruburi, având grijă ca între capac și cot kit să se pozeze garnitura aferentă;
- se fixează pe tubulaturile de admisie/evacuare având grijă să se pozeze garniturile aferente. Se montează kitul montare acoperis (4).

**Atentie!**

Este obligatorie amplasarea centralelor termice în incinte care au o ventilatie conform normelor în vigoare. Se vor studia instrucțiunile tehnice înaintea montării/installării, punerii în funcțiune sau a intervenției service.

În nici un caz lungimea totală a kitului coaxial vertical, cu tot cu prelungiri nu va depăși echivalentul a 5 m.

**Atentie!**

Pentru instalarea facilă a kitului este necesar lubrificarea capătului tubului de evacuare (6) la partea de intrare în centrală, utilizând numai apă sau săpun comercial standard. Lubrificarea este necesară pentru a nu deplasa garnitura de evacuare de pe schimbatorul principal de caldura.

Nu utilizați niciodată lubrifiant pe baza uleiuri minerale, pot deteriora garniturile de etansare.

La instalarea kitului asigurați-vă că muchiile tevii de intrare în centrală sunt testate.

Pozitie	Bucati	Denumire
1	1	Tub evacuare gaze arse Ø 60 mm
2	1	Profil centrare Ø 60/100 mm
3	1	Tub admisie aer Ø 100 mm
4	1	Kit montare pe acoperis Ø 60/100 mm
5	2	Garnitura Ø 60 mm
6	1	Tub evacuare gaz Ø 60 mm
7	1	Garnitura Ø 100 mm
8	1	Tub admisie aer Ø 100 mm
9	1	Garnitura fixare centrală Ø 100 mm
10	4	Surub autoforant 4,2 x 16 mm
11	1	Dop priza gaze arse
12	1	Conector priza gaze arse

**Pericol!**

Este interzisa funcționarea centralei fără tubulatură de admisie/evacuare aer/gaz, datorită faptului că se pune în pericol viața și sănătatea persoanelor. Inlocuirea se va face numai de personal autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând piese originale furnizate de producător.

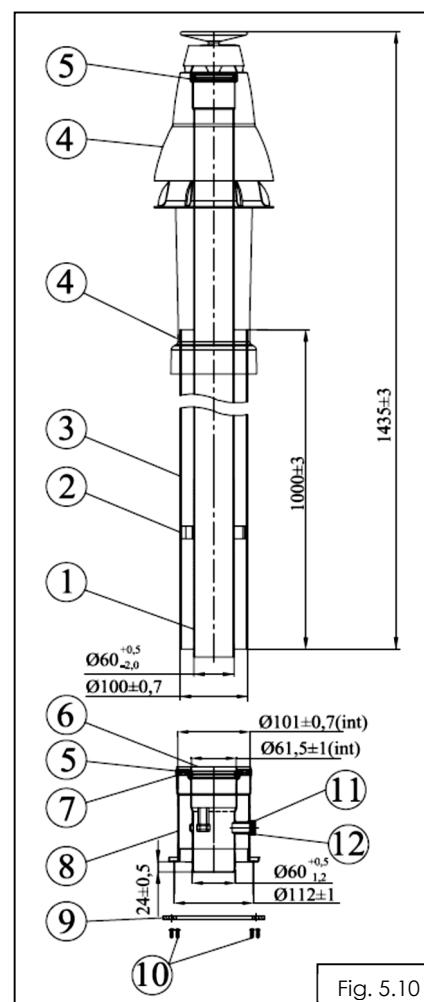


Fig. 5.10

5.8 Legarea la retea electrică



Pericol!

Pericol de moarte prin electrocutare la contactele electrice!

Cablu de alimentare cu 230Vac nu este prevazut cu stecker. Acesta se va monta la instalarea produsului, pe cheltuiala clientului.

Centrala trebuie conectata la o retea monofazata, prevazuta cu impamantare, care sa asigure o tensiune stabila de 230 Vca +/-10%/-15%, frecventa 50 Hz, cu respectarea polaritatii Faza-Nul.

Orice defectiune datorata unei supratensiuni in afara domeniului 230 Vca +/-10%/-15% , nu este acoperita de garantie!

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant (impamantarea) trebuie sa fie in conformitate cu normele in vigoare (maxim 4 ohm, iar NUL-ul de lucru nu trebuie sa aiba curent rezidual). Se recomanda alimentarea centralei dintr-un circuit separat prevazut cu sigurante cu protectie diferentiala de 30mA. Legaturile exterioare trebuie sa fie conforme cu normativele in vigoare. Conectarea la retea electrica a cladirii trebuie sa permita completa izolare electrica a centralei pentru situatiile cand este necesara o interventie la aceasta.

Legarea la retea se face prin intermediul unui stecher montat la capatul cablului trifilar 3x0.75 albastru/maro/galben-verde, de 2m, strans in manunchi in zona grupului hidraulic al centralei tinind cont de semantica colorilor dupa cum urmeaza : **Maro** = faza, **Albastru** = nul, **Verde si galben** = impamantare.

Priza de curent trebuie sa fie accesibila, astfel incat utilizatorul sa poata scoate usor conectorul.

O priza electrica de conectare a unei centrale termice este conforma daca:

a) L = faza; N= nul; G= impamantare

b) Tensiunea masurata cu ajutorul voltmetrului pe curent alternativ este: **L-N ~L-G = 230 Vca +/- 10%**

c) Tensiunea masurata cu ajutorul voltmetrului este:

-pentru curent alternativ: **N-G < 10 Vca**;

-pentru curent continuu: **N-G = 0 Vcc**

d) Rezistenta masurata intre nulul de lucru si impamantare: **N-G < 0.4 Ω**

Atentie!

Nu este permis motajul centralei intr-o instalatie fara impamantare sau cu impamantare defectuoasa.

5.8.1 Conectarea unui termostat de ambient sau a unui senzorul de exterior

Procedura de cuplare a unui termostat de ambient sau a unui senzor de exterior la centrala se poate face EXCLUSIV de catre personalul autorizat al firmelor de service partenere areate de **KÖBER SRL Sucursala Vaduri**.

Montarea unui senzor de exterior este utila numai in prezența unui termostat de ambient.

Se recomanda utilizarea senzorului de exterior **marca KÖBER, tip KST-E-N10**.

Caracteristici tehnice:

Model:	KST-E-N10
Tensiunea nominala:	max. 5 Vcc
Curent nominal maxim:	18 mA
Rezistenta la 25°C (R25):	10kΩ ± 5%
Constanta β25/100:	3977 / 3988k ± 1%
Domeniul de temperatura:	-35°C....+115°C

Utilizand un senzor de temperatura, functia "compensare climatica" poate fi activata.

Daca functia "compensare climatica" a fost activata, atunci temperatura agentului termic este ajustata conform conditiilor climatice din exterior, asigurand un confort ridicat si o economie de energie.

Astfel, daca temperatura exteroara creste, temperatura agentului termic scade corespunzator unei "curbe de compensare" (fig.5.11).



ATENTIE!

Limita maxima pe care cazonul o va atinge la incalzire trebuie stabilita din interfata utilizatorului (temperatura maxima dorita pe circuitul de incalzire)!


Recomandare: - Circuit CH calorifere Tset=80°C;
- Circuit CH pardoseala Tset=45°C.

Tabel 1 – Utilizare senzor exterior pe circuit CH calorifere.

SP05	3	6	8	10 RECOMANDED SET	12	15	18	21	24	27	30	33
					T °C tur incalzire obtinuta doar daca temperatura pe incalzire este setata din interfata utilizator (Tset CH=80°C)							
20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
18	31	31	32	32	32	33	34	34	35	35	36	37
16	31	32	33	34	35	36	37	38	40	41	42	43
14	32	34	35	36	37	39	41	43	44	46	48	50
12	32	35	36	38	40	42	44	47	49	52	54	56
10	33	36	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63
8	34	37	40	42	44	48	52	55	59	62	66	70
6	34	38	41	44	47	51	55	59	64	68	72	76
4	35	40	43	46	49	54	59	64	68	73	78	80
2	35	41	44	48	52	57	62	68	73	79	80	80
0	36	42	46	50	54	60	66	72	78	80	80	80
-2	37	43	48	52	56	63	70	76	80	80	80	80
-4	37	44	49	54	59	66	73	80	80	80	80	80
-6	38	46	51	56	61	69	77	80	80	80	80	80
-8	38	47	52	58	64	72	80	80	80	80	80	80
-10	39	48	54	60	66	75	80	80	80	80	80	80
-12	40	49	56	62	68	78	80	80	80	80	80	80
-14	40	50	57	64	71	80	80	80	80	80	80	80
-16	41	52	59	66	73	80	80	80	80	80	80	80
-18	41	53	60	68	76	80	80	80	80	80	80	80
-20	42	54	62	70	78	80	80	80	80	80	80	80
-22	43	55	64	72	80	80	80	80	80	80	80	80
-24	43	56	65	74	80	80	80	80	80	80	80	80
-25	44	57	66	75	80	80	80	80	80	80	80	80
-28	44	59	68	78	80	80	80	80	80	80	80	80
-30	45	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80

- Exemplu setare parametru SP 05: daca temperatura exteroara = 0°C si parametrul Sp 05=10, atunci temperatura tur CH = 50°C.

- Exemplu: daca se doreste un maxim de 70 ° C pentru CH din interfata utilizatorului (linia rosie din grafic) acest lucru poate fi atins numai daca SP 05 > 8, pentru temperaturi exteroare de maxim -30 ° C (SP05 = 8 coloana din tabel).

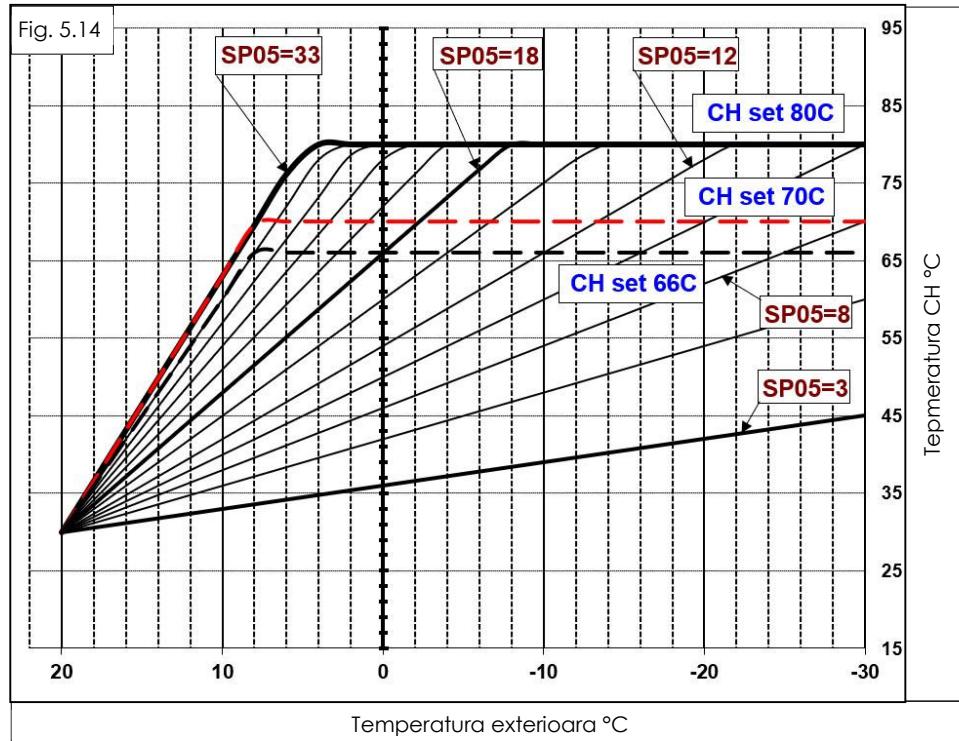

- Utilizare senzor exterior pe circuit CH pardoseala.

SP05	1	5	10 RECOMANDED SET	15	20	25	30	33
T °C exteriora	T °C tur incalzire obtinuta doar daca temperatura pe incalzire este setata din interfata utilizator (Tset CH=45°C)							
10	16	20	25	30	35	40	45	45
0	17	25	35	45	45	45	45	45
-10	18	30	45	45	45	45	45	45
-19	18	34	45	45	45	45	45	45

5.9 Umplerea si golirea instalatiei



Atentie!

Instalatia de incalzire trebuie spalata inainte de umplere;

Nu folositi antigel sau agenti corozivi ca aditiv pentru apa de incalzire! Firma KÖBER S.R.L - SUCURSALA VADURI nu isi asuma responsabilitatea pentru pagubele aparute din aceasta cauza.



Atentie!

Umplerea instalatiei se face numai cu robinetul de combustibil inchis.

Pericol de explozie la pornirea centralei.

La punerea sub tensiune a centralei pe panoul de comanda se va afisa mesajul de intampinare „OFF si 0.0bar” urmat imediat



de intrarea centralei in eroarea E88 (15bar).

Acest lucru va indica necesitatea efectuarii operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreeate de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastra, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie.

Pentru efectuarea probelor de presiune de catre instalator este disponibila afisarea presiunii pe manometrul analogic montat sub centrala.



Atentie!

Pentru acordarea garantiei scoaterea centralei din starea de eroare E88 este permisa doar personalului autorizat si agreeat de KÖBER SRL.

Pentru umplerea instalatiei se efectueaza urmatoarele operatii:

Pentru umplerea instalatiei se efectueaza urmatoarele operatii:

- se deschide robinetul de umplere (fig. 5.13) al centralei si cele ale instalatiei de termoficare/apa menajera;
- se incarca centrala cu o presiune in jur de **0.8 bar**, indicata pe manometru analogic montat in partea de jos a centralei ("sub centrala");
- se desface aerisitorul pompei;
- se alimenteaza centrala cu energie electrica, iar centrala va initia automat functia "autoaerisire" pe CH timp de 450 secunde daca nu este apasata nici o tasta astfel: 30 secunde (pompa ON), urmata de 20 secunde pompa OFF. Ciclul se repeta de 9 ori;**
- dupa efectuarea ciclului de aerisire de 450 secunde, se verifica etanșitatea intregului sistem (daca exista pierderi se remediază problemele aparute);

6. se continua aerisirea centralei prin activarea manuala a modulul de aerisire, pentru activare se apasa lung tasta **iarna/vara** () si pompa va porni, centrala fiind in starea OFF (Stand-by), pentru dezactivare se apasa tasta **iarna/vara** (img alt="thermostat icon") sau prin pornirea centralei din tasta **POWER** ();
7. se regleaza treapta de functionare pompa (5, 6 sau 7m) functie de instalatie (vezi cap. 7.11);
8. se continua umplerea instalatiei, cu functia de aerisire pornita pana la **1.1-1.5 bar**;
9. se verifica etanseatatea intregului sistem. Daca exista pierderi se remediaz problema aparute;
10. se aerisesc caloriferele;
11. se realizeaza 2-3 cicluri de aerisire de cate 50-60 de secunde pana nu se mai aud zgomote in instalatie, dupa pasii descrisi mai sus;
12. se verifica presiunea in instalatie indicata pe display/manometru. Daca e necesar se completeaza cu agent termic respectandu-se pasii de mai sus.



Fig.5.12

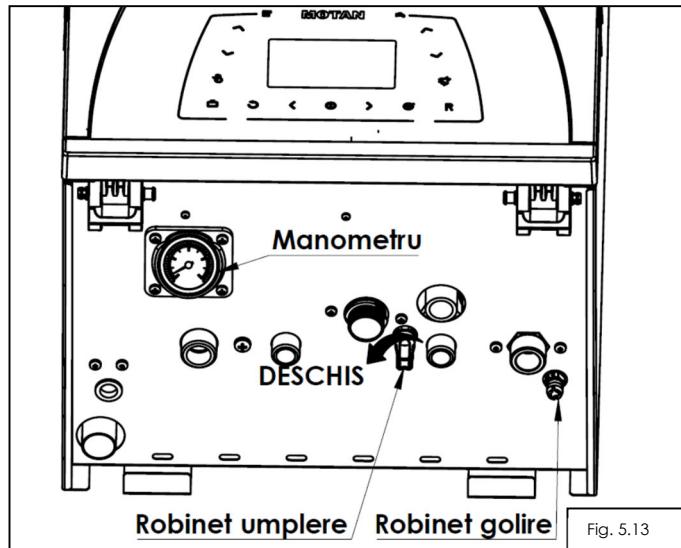


Fig. 5.13

*figura este informativa, echiparea centralei achizitionata

poate diferi.



Atentie!

Se verifica functionarea corecta a pompei cu centrala nealimentata de combustibil.

Functionarea centralei cu pompa blocata poate duce la intrarea in eroare sau la deteriorarea iremediabila a schimbatorului principal al centralei (vezi fig. 5.12). Acest defect nu este acoperit de garantie!

Starea de functionare a pompei se verifica OBLIGATORIU la punerea in functiune, cu capacul frontal al centralei demontat, prin verificarea indicatiei led-urilor pompei si activarea functiei de AERISIRE.

Daca functia de AERISIRE nu poate fi executata, deoarece ledurile pompei indica starea 'POMPA BLOCATA', atunci este necesara deblocarea pompei: informatie disponibila personalului de service autorizat.



Atentie!

Neraerisirea corecta a instalatiei, umpleri/reumpleri fara aerisire corecta, pot duce la intrarea in eroare sau la deteriorarea iremediabila a schimbatorului principal al centralei. Acest defect nu este acoperit de garantie!



Indicatie!

Presiunea recomandata pe circuitul de termoficare este de 1÷1.5 bar.

Pentru golirea instalatiei se efectueaza urmatoarele operatii:

Golirea centralei

Golirea centralei presupune urmatoarele:

- opriți centrala din tasta **POWER** () si deconectati alimentarea cu energie electrica, inchideti robinetul de gaz;
- inchideti robinetul de pe termoficare si intrare apa rece;
- deschideti robinetul de golire (fig.5.13) si un punct de consum ACM.



Atentie!

Pericol de oprire la golirea centralei.

6 INSTRUCTIUNI DE OPERARE - INTERFATA CU UTILIZATORUL

6.1 Panoul de comanda tip LMC202 - valabil pentru modelele C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1

Panoul de comanda LMC202 (fig.6.1) permite vizualizarea si modificarea parametrilor ce definesc functionarea centralei. Este format din:

- 13 taste tactile (J1÷J13) - tab.6.1
- afisajul tip LCD, unde sunt afisate mesajele (simboluri grafice) de comunicare cu centrala; Semnificatia simbolurilor si afisarea digitilor este prezentata in tab. 6.2;



Fig. 6.1 Panoul de comanda LMC202

Tabel 6.1: Tastele panou comanda

Tasta	Adnotare	Descriere:
J1	↖	Incrementare temperatura setata mod iarna; incrementare valoare parametru curent meniu instalare
J2	↙	Decrementare temperatura setata mod iarna; decrementare valoare parametru curent meniu instalare
J3	⌚	Comutare mod de functionare iarna/vara; Activeaza/dezactiveaza functia de aerisire centrala (apasare lunga in modul stand-by)
J4	💼	Activare/dezactivare functie vacanta (centrala trebuie sa fie in modul OFF)
J5	⟳	Iesire din meniul de instalare
J6	<	Navigare parametru anterior meniul instalare
J7	POWER	POWER - Pornire/Oprire centrala
J8	>	Navigare parametru urmator meniul instalare
J9	☑	Salvare modificarile parametri service; accesare modul info
J10	R	Resetare placa electronica dintr-o stare de eroare
J11	⚡	Activare/dezactivare functie confort (centrala trebuie sa fie in modul OFF)
J12	↙	Decrementare temperatura setata mod vara; decrementare valoare parametru curent meniu instalare
J13	↖	Incrementare temperatura setata mod vara; incrementare valoare parametru curent meniu instalare

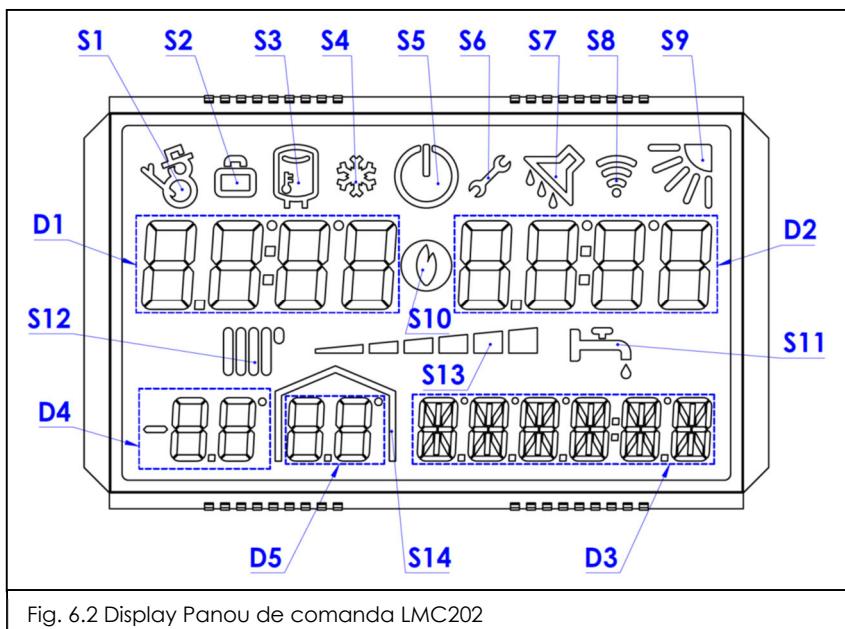


Fig. 6.2 Display Panou de comanda LMC202

Tabel 6.2: Descrierea simbolurilor grafice din zona afisajului LCD

Tasta	Adnotare	Descriere:
S1		Indica daca modul de functionare stabilit este IARNA – simbol activ
S2		Indica starea functiei "Vacanta" – activa/inactiva
S3		Indica daca modul de producere ACM este prin boiler - simbol activ
S4		Indica starea functiei "Antiinghet" – activa/inactiva
S5		Indica starea centralei (OFF=simbol activ, ON = simbol inactiv)
S6		Indica faptul ca a existat o schimbare nesalvata in parametrii in memoria EEPROM (se aprinde intermitent – in submeniul SERVICE); indica necesitatea efectuarii VTP (verificare tehnica periodica) (simbolul se aprinde intermitent)
S7		Indica starea Functiei "Confort"- activa/inactiva
S8		Indica starea comunicatiei seriale (RS232 cu calculatorul) - activa/inactiva
S9		Indica daca modul de functionare stabilit este VARA - (simbol activ)
S10		Afiseaza prezenta flacarii
S11		Indica functionarea centralei in modul ACM, se aprinde intermitent (producere ACM)
S12		Indica functionarea centralei in modul AT, se aprinde intermitent (termoficare)
S13		Indica treapta de modulara
S14		Simbol "HOME" – activ in prezenta senzorului de exterior conectat la centrala
D1		Afiseaza temperatura (°C), valori ale parametrilor
D2		Afiseaza temperatura (°C), index parametri, contor erori
D3		Afiseaza presiunea in format ex. 1.5 bar , alte texte („On”, „OFF”, „HELLO” etc.)
D4		Afiseaza temperatura exteroara (°C) – activ in prezenta senzorului de exterior
D5		Afiseaza temperatura interioara (°C) – activ in prezenta senzorului de de temperatura interior – in corelatie cu simbolul S14

6.2 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate panoul de comanda LMC202

6.2.1 Context grafic - Afisare eroarea E88

La punerea sub tensiune a centralei pe panoul de comanda se va afisa mesajul de intampinare „OFF si 0.0bar” urmat imediat



de intrarea centralei in eroarea E88 (15bar).

 Acest lucru va indica necesitatea efectuarii operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastră, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie. Pentru efectuarea probelor de presiune de catre instalator este disponibila afisarea presiunii pe manometrul analogic montat sub centrala.

Pentru accordarea garantiei scoaterea din eroarea E88 este permisa doar personalului autorizat si agreat de KÖBER SRL.

Imediat dupa scoaterea din eroarea E88, daca instalatia este incarcata la peste 0,7 bar, atunci va fi initiată automat functia "autoaerisire" pe CH timp de 450 secunde astfel: **30 secunde (pompa ON), urmata de 20 secunde pompa OFF. Ciclul se repeta de 9 ori.**



Functia de autoaerisire poate fi intrerupta prin apasarea tastei J3 ().

Ulterior PIF-ului, functia AUTOAERISIRE se va activa ori de cate ori centrala este scoasa si repusa sub tensiune (in mod intencionat de catre utilizator, sau neintencionat prin caderi de tensiune), conditia principală fiind ca in momentul intreruperii alimentarii cu energie centrala sa fie **in stare OFF** si sa fie indeplinita conditia de presiune minima.

6.2.2 Context grafic - pornire centrala

La conectarea centralei cu energie electrica, centrala se afla intr-o stare intermediea timp de 5 secunde, care este necesar pentru initializarea sistemului, iar pe display este afisat mesajul „OFF” si “0.0 bar”. Din punct de vedere al interfetei cu utilizatorul, sunt doua moduri diferite de functionare ce depind de starea centralei:

- centrala se afla in starea „ON” inainte de decuplarea placii de la retea;
- centrala se afla in starea „OFF” inainte de decuplarea placii de la retea.

Indiferent de starea in care se afla centrala, pe digitii D2 se va afisa mesajul de intampinare „OFF” si “0.0 bar” (a se vedea figura 6.2.1);



Figura 6.2.1

6.2.3 Functia LIGHT

Display-ul centralei este iluminat permanent, cu o intensitate nederanjanta pentru utilizator. Pentru o vizualizare mai buna a afisarii, atat in modul stand-by sau stare de functionare, la apasarea oricarei taste intensitatea lumинii va creste.

6.2.4 Context grafic – Stare asteptare (OPRIT / OFF)

Acest context este asociat cu o stare inactiva/asteptare a centralei. In starea de stand-by, toate elementele de actionare/stare sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata.

Exceptie de la aceasta regula: **functia antilinighet** (generata de o temperatura apei in instalatie mai mica de 8°C, sesizata se senzorul tur termoficare) care va initia un ciclu de ardere pentru a preveni inghetarea agentului termic in instalatie – activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului S4 () pe display;

Intrarea si iesirea acest regim se realizeaza prin apasarea tastei J7 - (POWER) timp de cel putin o secunda. Comutarea intre cele doua meniuri contextuale seteaza, de asemenea, starea centralei din OFF in ON. Tasta J7 - (POWER) este activa in oricare alt meniu contextual pentru a facilita oprirea fortata a cazanului in caz de functionare anormala.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;
- **RESET** - utilizata pentru a reseta eventualele erori.
- **Aerisire automata** – se activeaza automat la punerea sub tensiune (daca instalatia este incarcata la peste 0,7 bar), centrala

trebuie sa fie in modul **OFF**; pentru dezactivare se apasa lung tasta J3 ();



Aerisire manuala – pentru activare/dezactivare se apasa lung tasta J3 ();

- **Funcția vacanță** – se activeaza apasand scurt tasta J4. Activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului S2 (), in acest mod centrala va furniza agent termic la temperatura 45 °C .

- **Confort** – se apasa scurt tasta J11 – activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului S7 () pe display;

- **VTP (verificare tehnica periodica)** - este semnalizata de aparitia simbolului S6 () care clipeste intermitent impreuna cu mesajul OFF (se activeaza automat la fiecare 2 ani de zile).



Figura 6.2.2

6.2.5 Context grafic - stare asteptare (PORNIT / ON)

Comutarea in modul **ON** se face apasand lung tasta J7 - (POWER).

Starea de asteptare este asociata cu o stare de functionare a centralei dar in care nu apare nici o cerere de ardere. In aceasta stare, toate elementele de actionare/stare ale cazanului sunt active si orice cerere de ardere este acceptata, daca nici o

eroare nu este prezenta. In aceasta stare utilizatorul poate sa vizualizeze toate informatiile despre centrala si respectiv sa faca setarile dorite.

Moduri de functionare:

Modul de functionare vara – comutarea in modul iarna/vara se face apasand tasta J3 – apare simbolul S9 () in partea dreapta sus a afisajului

Temperatura setata pe ACM se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea dreapta (**D2**) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite a apei calde menajere se face in tastele **J12** si **J13**.

Cand cererea de apa calda menajera este activa simbolul **S11** () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a apei calde menajere va fi afisata in grupul de digitii mari din partea dreapta (**D2**).

Se activeaza de asemenea si simbolurile **S10** () - prezinta flacara si **S13** () - modulare centrala.

Figura 6.2.3 este un exemplu de afisare pe modul vara (temperatura setata este 45°C si presiunea pe instalatia de termoficare 1.5 bar, si nu este nici o cerere de acm)



Figura 6.2.3

Modul de functionare – iarna - comutarea in modul iarna/vara se face apasand tasta J3 – apare simbolul S1 () in partea stanga sus a afisajului

Temperatura setata pe CH se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea stanga (**D1**) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite pe circuitul de termoficare se face din tastele **J1** si **J2**.

Cand cerere de termoficare este activa simbolul **S12** () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a agentului termic va fi afisata in grupul de digitii mari din partea stanga (**D1**).

Figura 6.2.4 este un exemplu de afisare pe modul CH (temperatura setata pe CH este 60°C, temperatura setata pe ACM este 45°C si presiunea pe instalatia de termoficare 1.5 bar, si nu este activa nici o cerere de incalzire)



Figura 6.2.4

Functii active in modul ON:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;
- **RESET** - utilizata pentru a reseta eventualele erori;

- **Tasta J3 ()** - selecteaza modul de functionare IARNA/VARA;
- **Antifreeze** – se activeaza automat cand temperatura pe senzorul de temperatura tur ajunge la 8°C - activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului **S4** () pe display;
- **Functionare cu boiler (acumulare/preparare)** - se activeaza din parametrii service si este semnalizata prin aparitia simbolului **S3** ();

6.2.6 Context grafic – stare eroare

Afisarea unei erori este asociata cu o stare de defectiune/eroare a centralei. Sunt 3 tipuri diferite de erori:

- erori critice: aceste erori opresc imediat toate elementele de executie si sistemul se blocheaza. Iesirea dintr-o stare de eroare critica se realizeaza resetare;
- erori normale: aceste erori impiedica cererile de ardere. Iesirea dintr-o stare de eroare normala se face prin resetare;
- erori informative: aceste erori nu opresc functionarea centralei si sunt numai afisate. Iesirea dintr-o stare de eroare informativa se face automat, atunci cand cauza erorii dispare.

Iesirea din stare de eroare este face prin apasarea tastei **J10 (R) + J9 (OK)** pentru confirmare timp de 3.5 sec.

In acest context displayul afiseaza intermitent un mesaj reprezentat de codul erorii.

Actiuni posibile:

- **RESET** - reseta eroare critica sau normala;

Figura 6.2.5 este un exemplu de afisare a unei erori oarecare (in cazul de fata E20).



Figura 6.2.5

6.2.7 Context grafic - Submeniul ECONOMIC

Funcția ECONOMIC se poate activa/dezactiva prin apasarea tastei **J4 ()**, centrala fiind în stare OFF.

Daca se activeaza functia ECONOMIC pe display apare simbolul **S2** (), centrala nu mai tine cont de temperatura setata pe regim incalzire. In acest caz ciclul de ardere pe regim incalzire se opreste la 50°C si reporneste la 35°C. Aceasta functie nu poate fi activa in acelasi timp cu functia Confort. Functia Confort are prioritate.

6.2.8 Context grafic - Submeniul CONFORT

Funcția CONFORT se poate activa/dezactiva prin apasarea tastei **J11 ()**, centrala fiind în stare OFF.

Daca se activeaza functia CONFORT pe display apare simbolul **S7** (), prin intermediul acestei functii cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egala cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata. Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia CONFORT este automat dezactivata.

6.2.9 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica

Funcția VTP - Verificare Tehnică Periodică se activează automat la fiecare 2 ani de zile (+/- 2 săptămâni).



In apropierea datei VTP pe display se va afisa intermitent simbolul **S6** (🔧) SERVICE si daca centrala se afla in stand-by se va afisa intermitent si mesajul "**OFF**".

Pentru pastrarea garantiei va rugam sa apelati firma de service care a efectuat punerea in functie, in vederea efectuarii reviziei tehnice obligatorii de tip VTP.

Revizia tehnica obligatorie de tip VTP este reglementata de legislatia specifica ISCIR si nu este decontata de firma KÖBER SRL sau de catre firma partenera service.

In cazul in care nu efectuati revizia tehnica obligatorie de tip VTP la timp (la fiecare 2 ani), pentru a proteja centrala termica de eventuale defectiuni care nu sunt acoperite de garantie (colmatarea schimbatoarelor si recuperatoarelor de caldura care poate duce la fisurarea iremediabila a acestora; depunerile in interiorul pompei care pot duce la deteriorarea iremediabila a acestora, etc.), atunci puterea specifica a cazarului va fi diminuata cu 20-25% din maximul setat pe CH si DHW, iar cazarul nu va mai functiona in capacitate maxima.

6.2.10 Context grafic - Submeniul SERVICE

In **submeniul SERVICE**, pot fi vizualizati/modificati/verificati diferiti parametri de functionare ai centralei (**SP** - parametri service, **Co** - parametri de comanda – contine o singura comanda - comanda **SAVE**, **EI** - buffer elemente informative, **SI** - buffer cu informatii despre senzori).

Accesul este permis doar firmei de service autorizate.

6.3 Panoul de comanda tip LMC201 - valabil pentru modelele C38GC25-PV1 / C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1**Panoul de comanda LM201 (fig.6.1) permite vizualizarea si modificarea parametrilor ce definesc functionarea centralei.****Este format din:**

- 8 taste tactile (J1÷J8) - tab.6.1
- afisajul tip LCD, unde sunt afisate mesajele (simboluri grafice) de comunicare cu centrala:
Semnificatia simbolurilor si afisarea digitilor este prezentata in tab. 6.2.

**Tabel 6.1: Taste panou comanda**

Tasta	Adnotare	Descriere:
J1		Comutare mod de functionare iarna/vara; Activeaza/dezactiveaza functia de aerisire centrala (apasare lunga in modul stand-by)
J2		Resetare placa electronica dintr-o stare de eroare; iesire din meniu de instalare
J3		Incrementare temperatura setata mod iarna; navigare prin meniul instalare; incrementare valoare parametru curent meniu instalare
J4		Decrementare temperatura setata mod iarna; navigare prin meniul instalare; decrementare valoare parametru curent meniu instalare
J5		POWER - Pornire/Oprire centrala
J6		Activare functie CONFORT (centrala trebuie sa fie in modul OFF)
J7		Incrementare temperatura setata mod vara; navigare prin meniul instalare; incrementare valoare parametru curent meniu instalare
J8		Decrementare temperatura setata mod vara; navigare prin meniul instalare; decrementare valoare parametru curent meniu instalare

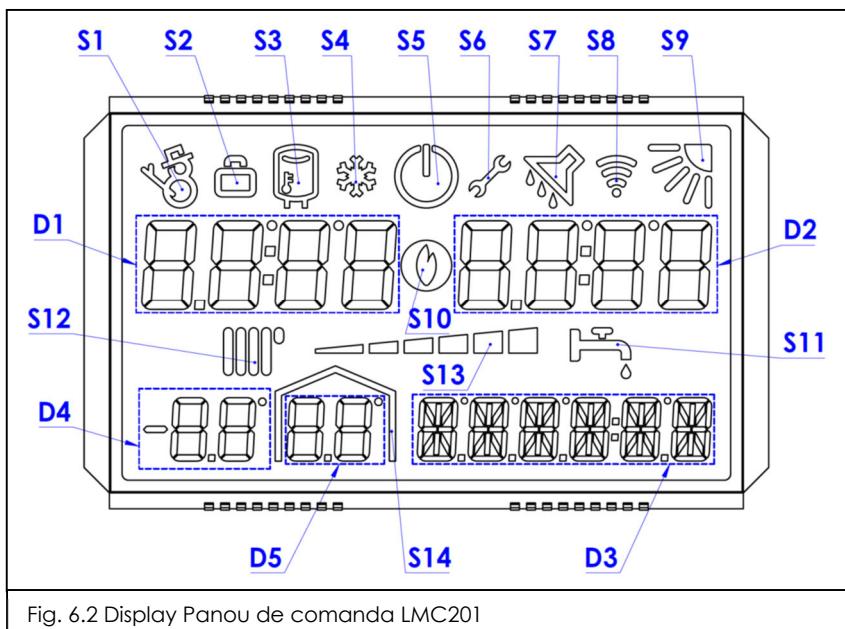


Fig. 6.2 Display Panou de comanda LMC201

Tabel 6.2: Descrierea simbolurilor grafice din zona afisajului LCD

Tasta	Adnotare	Descriere:
S1		Indica daca modul de functionare stabilit este IARNA – simbol activ
S2		Indica starea functiei "Vacanta" – activa/inactiva
S3		Indica daca modul de producere ACM este prin boiler - simbol activ
S4		Indica starea functiei "Antiinghet" – activa/inactiva
S5		Indica starea centralei (OFF=simbol activ, ON = simbol inactiv)
S6		Indica faptul ca a existat o schimbare nesalvata in parametrii in memoria EEPROM (se aprinde intermitent – in submeniul SERVICE); indica necesitatea efectuarii VTP (verificare tehnica periodica) (simbolul se aprinde intermitent)
S7		Indica starea Functiei "Confort"- activa/inactiva
S8		Indica starea comunicatiei seriale (RS232 cu calculatorul) - activa/inactiva
S9		Indica daca modul de functionare stabilit este VARA - (simbol activ)
S10		Afiseaza prezenta flacarii
S11		Indica functionarea centralei in modul ACM, se aprinde intermitent (producere ACM)
S12		Indica functionarea centralei in modul AT, se aprinde intermitent (termoficare)
S13		Indica treapta de modulare
S14		Simbol "HOME" – activ in prezenta senzorului de exterior conectat la centrala
D1		Afiseaza temperatura (°C), valori ale parametrilor
D2		Afiseaza temperatura (°C), index parametri, contor erori
D3		Afiseaza presiunea in format ex. 1.5 bar, alte texte („On”, „OFF”, „HELLO” etc.)
D4		Afiseaza temperatura exteroara (°C) – activ in prezenta senzorului de exterior
D5		Afiseaza temperatura interioara (°C) – activ in prezenta senzorului de de temperatura interior – in corelatie cu simbolul S14

6.4 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate panoul de comanda LMC201

6.4.1 Context grafic - Afisare eroarea E88

La punerea sub tensiune a centralei pe panoul de comanda se va afisa mesajul de intampinare „OFF si 0.0bar” urmat imediat



de intrarea centralei in eroarea E88 (15bar).

Acet lucru va indica necesitatea efectuarii operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastra, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie.

Pentru efectuarea probelor de presiune de catre instalator este disponibila afisarea presiunii pe manometrul analogic montat sub centrala.

Pentru acordarea garantiei scoaterea din eroarea E88 este permisa doar personalului autorizat si agreat de KÖBER SRL.

Imediat dupa scoaterea din eroarea E88, daca instalatia este incarcata la peste 0,7 bar, atunci va fi initiată automat functia "autoaerisire" pe CH timp de 450 secunde astfel: **30 secunde (pompa ON), urmata de 20 secunde pompa OFF. Ciclul se repeta de 9 ori.**

Functia de autoaerisire poate fi intrerupta prin apasarea tastei J1 ().

6.4.2 Context grafic - pornire centrala

La conectarea centralei cu energie electrica, centrala se afla intr-o stare intermediara timp de 5 secunde, care este necesar pentru initializarea sistemului, iar pe display este afisat mesajul „OFF” si „0.0 bar”. Din punct de vedere al interfetei cu utilizatorul, sunt doua moduri diferite de functionare ce depind de starea centralei:

- centrala se afla in starea „ON” inainte de decuplarea placii de la retea;
- centrala se afla in starea „OFF” inainte de decuplarea placii de la retea.

Indiferent de starea in care se afla centrala, pe digitii D2 se va afisa mesajul de intampinare „OFF” si „0.0 bar” (a se vedea figura 6.2.1);

6.4.3 Functia LIGHT

Display-ul centralei este iluminat permanent, cu o intensitate nederanjanta pentru utilizator. Pentru o vizualizare mai buna a afisarii, atat in modul stand-by sau stare de functionare, la apasarea oricarei taste intensitatea lumинii va creste.

6.4.4 Context grafic – Stare asteptare (OPRIT / OFF)

Acest context este asociat cu o stare inactiva/asteptare a centralei. In starea de stand-by, toate elementele de actionare/stare sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata.

Exceptie de la aceasta regula: **functia antiinghet** (generata de o temperatura apei in instalatie mai mica de 8°C, sesizata se senzorul tur termoficare) care va initia un ciclu de ardere pentru a preveni inghetarea agentului termic in instalatie – activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului **S4** () pe display;

Intrarea si iesirea acest regim se realizeaza prin apasarea tastei **J5 -  (POWER)** timp de cel putin o secunda. Comutarea intre cele doua meniuri contextuale seteaza, de asemenea, starea centralei din OFF in ON. Tasta **J5 -  (POWER)** este activa in oricare alt meniu contextual pentru a facilita oprirea forta a cazanului in caz de functionare anormala.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;
- **RESET** - utilizata pentru a reseta eventualele erori.
- **Aerisire automata** – se activeaza automat la punerea sub tensiune (daca instalatia este incarcata la peste 0,7 bar), centrala trebuie sa fie in modul **OFF**; pentru dezactivare se apasa lung tasta **J1** ();

Aerisire manuala – pentru activare/dezactivare se apasa lung tasta **J1** ();

- **Functia vacanta** – se activeaza apasand lung tastele **J1+J4**. Activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului **S2** (), in acest mod centrala va furniza agent termic la temperatura 45 °C .

- **Confort** – se apasa scurt tasta **J6** – activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului **S7** () pe display;

- **VTP (verificare tehnica periodica)** - este semnalizata de aparitia simbolului **S6** () care clipseste intermitent impreuna cu mesajul OFF (se activeaza automat la fiecare 2 ani de zile (+/- 2saptamani)).

Figura 6.2.2 este un exemplu de afisare in starea stand-by (presiunea pe instalatia de termoficare 1.5 bar).

6.4.5 Context grafic - stare asteptare (PORNIT / ON)

Comutarea in modul **ON** se face apasand lung tasta **J5 -  (POWER)**.

Starea de asteptare este asociata cu o stare de functionare a centralei dar in care nu apare nici o cerere de ardere. In aceasta stare, toate elementele de actionare/stare ale cazanului sunt active si orice cerere de ardere este acceptata, daca nici o eroare nu este prezenta. In aceasta stare utilizatorul poate sa vizualizeze toate informatiile despre centrala si respectiv sa faca setarile dorite.

Moduri de functionare:

Modul de functionare vara – comutarea in modul iarna/vara se face apasand tasta J1 – apare simbolul S9 () in partea dreapta sus a afisajului

Temperatura setata pe ACM se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea dreapta (**D2**) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite a apei calde menajere se face in tastele **J7** si **J8**.

Cand cererea de apa calda menajera este activa simbolul **S11** () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a apei calde menajere va fi afisata in grupul de digitii mari din partea dreapta (**D2**).



Figura 6.2.1



Figura 6.2.5



Figura 6.2.2



Figura 6.2.3

Se activeaza de asemenea si simbolurile **S10** (O) - prezenta flacara si **S13** (██████) - modulare centrala. Figura 6.2.3 este un exemplu de afisare pe modul vara (temperatura setata este 45°C si presiunea pe instalatia de termoficare 1.5 bar, si nu este nici o cerere de acm)

Modul de functionare – iarna - comutarea in modul iarna/vara se face apasand tasta J1 – apare simbolul S1 (8) in partea stanga sus a afisajului

Temperatura setata pe CH se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea stanga (D1) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite pe circuitul de termoficare se face din tastele **J3** si **J4**.

Cand cerere de termoficare este activa simbolul **S12** (████) se va afisa intermitent iar temperatura masurata a agentului termic va fi afisata in grupul de digitii mari din partea stanga (D1).

Figura 6.2.4 este un exemplu de afisare pe modul CH (temperatura setata pe CH este 60°C, temperatura setata pe ACM este 45°C si presiunea pe instalatia de termoficare 1.5 bar, si nu este activa nici o cerere de incalzire)



Figura 6.2.4

Functii active in modul ON:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;
- **RESET** - utilizata pentru a reseta eventualele erori;

- **Tasta J3** (8) - selecteaza modul de functionare IARNA/VARA;
- **Antifreeze** - se activeaza automat cand temperatura pe senzorul de temperatura tur ajunge la 8°C - activarea functiei este semnalizata prin aparitia simbolului **S4** (████) pe display;
- **Funcionare cu boiler (acumulare/preparare)** - se activeaza din parametrii service si este semnalizata prin aparitia simbolului **S3** (████);

6.4.6 Context grafic – stare eroare

Afisarea unei erori este asociata cu o stare de defectiune/eroare a centralei. Sunt 3 tipuri diferite de erori:

- erori critice: aceste erori opresc imediat toate elementele de executie si sistemul se blocheaza. Iesirea dintr-o stare de eroare critica se realizeaza resetare;
- erori normale: aceste erori impiedica cererile de ardere. Iesirea dintr-o stare de eroare normala se face prin resetare;
- erori informative: aceste erori nu opresc functionarea centralei si sunt numai afisate. Iesirea dintr-o stare de eroare informativa se face automat, atunci cand cauza erorii dispare.

Iesirea din stare de eroare ese face prin apasarea tastei **J2 (R)**.

In acest context displayul afiseaza intermitent un mesaj reprezentat de codul erorii.

Actiuni posibile:

- **RESET** - resetare eroare critica sau normala;

Figura 6.2.5 este un exemplu de afisare a unei erori oarecare (in cazul de fata E20).

6.4.7 Context grafic - Submeniul ECONOMIC

Funcția ECONOMIC se poate activa/dezactiva prin apasare lunga a tastelor **J1 (8)** si **J6 (N)**, centrala fiind in stare OFF.

Daca se activeaza functia ECONOMIC pe display apare simbolul **S2** (████), centrala nu mai tine cont de temperatura setata pe regim incalzire. In acest caz ciclul de ardere pe regim incalzire se opreste la 50°C si reporneste la 35°C. Aceasta functie nu poate fi activa in acelasi timp cu functia Confort. Functia Confort are prioritate.

6.4.8 Context grafic - Submeniul CONFORT

Funcția CONFORT se poate activa/dezactiva prin apasarea tastei **J6 (N)**, centrala fiind in stare OFF.

Daca se activeaza functia CONFORT pe display apare simbolul **S7** (████), prin intermediul acestei functii cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egala cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata. Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia CONFORT este automat dezactivata.

6.4.9 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica

Funcția VTP - Verificare Tehnica Periodica se activeaza automat la fiecare 2 ani de zile.



In apropierea datei VTP pe display se va afisa intermitent simbolul **S6** (██) SERVICE si daca centrala se afla in stand-by se va afisa intermitent si mesajul "OFF".

Pentru pastrarea garantiei va rugam sa apelati firma de service care a efectuat punerea in functie, in vederea efectuarii reviziei tehnice obligatorii de tip VTP.

Revizia tehnica obligatorie de tip VTP este reglementata de legislatia specifica ISCIR si nu este decontata de firma KÖBER SRL sau de catre firma partenera service.

In cazul in care nu efectuati revizia tehnica obligatorie de tip VTP la timp (la fiecare 2 ani zile), pentru a proteja centrala termica de eventuale defectiuni care nu sunt acoperite de garantie (colmatarea schimbatoarelor si recuperatoarelor de caldura care poate duce la fisurarea iremediabila a acestora; depunerii in interiorul pompei care pot duce la deteriorarea iremediabila a

acesteia, etc.), atunci puterea specifică a cazanului va fi diminuată cu 20-25% din maximul setat pe CH și DHW, iar cazanul nu va mai funcționa în capacitate maxima

6.4.10 Context grafic - Submeniul SERVICE

În **submeniul SERVICE** (semnalizat prin apariția SIMBOLULUI **S6** (🔧)), pot fi vizualizați/modificați/verificați diferiți parametri de funcționare ai centralei (**SP** - parametri service, **Co** – parametri de comandă – conține o singură comandă - comanda **SAVE**, **EI** - buffer elemente informative, **SI** - buffer cu informații despre senzori).

Accesul este permis doar firmei de service autorizate.

6.5 Panoul de comandă tip LMC1112-C1-LED - valabil pentru modelele C38GC20V1 / C38GC20-CH1V1

Panoul de comandă LMC1112-C1-LED (fig.6.1) permite vizualizarea și modificarea parametrilor ce definesc funcționarea centralei.

Este format din:

- 8 taste tactile (J1÷J8) - tab.6.1
- afisajul tip LCD, unde sunt afisate mesajele (simboluri grafice) de comunicare cu centrala:
Semnificatia simbolurilor si afisarea digitilor este prezentata in tab. 6.2.

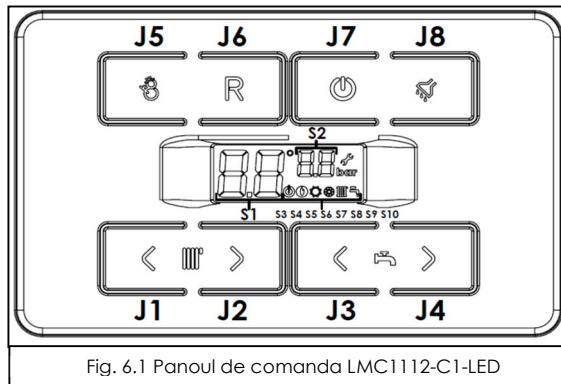


Fig. 6.1 Panoul de comanda LMC1112-C1-LED

Tabel 6.1: Taste panou comanda

Tasta	Adnotare	Descriere:
J1	CH -	Folosita pentru a decrementa temperatura setata pe termoficare sau pentru a naviga in submeniu instalare
J2	CH +	Folosita pentru a incrementa temperatura setata pe termoficare sau pentru a naviga in submeniu instalare
J3	DHW -	Folosita pentru a decrementa temperatura setata pe ACM sau valoarea parametrului curent in submeniu instalare
J4	DHW +	Folosita pentru a incrementa temperatura setata pe ACM sau valoarea parametrului curent in submeniu instalare
J5	(IARNA/VARA) 	Folosit pentru a schimba modul de functionare iarna/vara Activeaza/dezactiveaza functia aerisire centrala (apasare lunga in modul stand-by)
J6	(RESET) 	Folosit pentru resetarea placii electronice de comanda si control, dintr-o stare de eroare
J7	(POWER) 	Folosita pentru a porni/opri centrala
J8	(CONFORT) 	Folosit pentru a activa/dezactiva functia CONFORT (centrala trebuie sa fie in modul OFF)

Tabel 6.2: Descrierea simbolurilor grafice din zona afisajului LCD

Tasta	Adnotare	Descriere:
S1		Afiseaza temperatura (°C), valoare setata, valori de parametrii, valori informative, diverse mesaje („On”, „SP”, „Co”, „El”, „SI”, etc.)
S2		Afiseaza valori informative, valori parametri, presiune
S3		Indica starea centralei (Oprit (OFF) = simbol activ, Pornit (ON) = simbol inactiv)
S4		Indica prezenta flacarii
S5		Indica daca modul de functionare stabilit este VARA (simbol activ, iar daca functia "CONFORT" este activa simbolul se aprinde intermitent)
S6		Indica daca modul de functionare stabilit este IARNA (simbol activ)
S7		Simbolul este afisat continuu inseamna ca centrala functioneaza pe termoficare. Simbolul este afisat intermitent cand se seteaza temperatura pe termoficare
S8		Daca simbolul este afisat continuu inseamna ca centrala functioneaza pe ACM. Simbolul este afisat intermitent cand se seteaza temperatura pe ACM
S9	bar	Indica faptul ca simbolul S2 afiseaza valoarea presiunii din instalatie (simbol activ) Indica necesar efectuare VTP (verificare tehnica periodica) (simbolul se aprinde intermitent daca centrala este in stand-by)
S10		Indica faptul ca a existat o schimbare nesalvata in parametrii in memoria EEPROM (se aprinde intermitent) Indica necesar efectuare VTP (verificare tehnica periodica) (simbolul se aprinde intermitent)

6.6 Descrierea functiilor si contextelor grafice afisate de panoul de comanda LMC1112-C1-LED

6.6.1 Context grafic - Afisare eroarea E88

La punerea sub tensiune a centralei pe panoul de comanda se va afisa mesajul de intampinare „- -” urmat de starea stand-by (). La apasarea tastei J7(POWER) centrala va intra imediat in eroarea E88 (.

Acest lucru va indica necesitatea efectuarii operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL.

Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastră, indicate în lista din interiorul Certificatului de Garantie.

Pentru efectuarea probelor de presiune de catre instalator este disponibila afisarea presiunii pe manometrul analogic montat sub centrala.

6.6.2 Functia LIGHT

Display-ul centralei este iluminat permanent, cu o intensitate nederanjanta pentru utilizator. Pentru o vizualizare mai buna a afisarii, atat in modul stand-by sau stare de functionare, la apasarea oricarei taste intensitatea luminii va creste.

6.6.3 Context grafic - pornire centrala

La pornire, centrala se afla intr-o stare intermediara timp de 5 secunde care este necesara pentru initializarea sistemului. In acest interval pe ecran este afisat doar mesajul "—" pe simbolul **S1** de pe interfata (vezi figura 6.2.1).



Figura 6.2.1

6.6.4 Context grafic - Stand-by

Acest context este asociat cu o stare inactiva/asteptare a centralei. In starea stand-by toate elementele de actionare/stare sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata.

Exceptie de la aceasta regula: **functia antiinghet** (generata de o valoare a temperaturii apei in instalatie mai mica de 9°C, care va initia un ciclu de ardere pentru a preveni inghetarea agentului termic in instalatie).



Figura 6.2.2

Intrarea si iesirea din acest regim se face prin apasarea tastei (POWER) cel putin o secunda.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutarea intre starea ON/OFF;

- **CONFORT** - activa/dezactiva functia CONFORT;

Figura 6.2.2 este un exemplu de afisare in starea stand-by (presiunea pe instalatia de termoficare 1,8 bar).

6.6.5 Context grafic - stare eroare

Afisarea unei erori este asociata cu o stare de defectiune/eroare a centralei. Sunt 3 tipuri diferite de erori:

- erori critice: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt inactive si orice cerere de ardere este ignorata. Iesirea dintr-o stare de eroare critica se realizeaza prin apasarea tastei RESET;

- erori normale: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt active si orice cerere de ardere este ignorata. Iesirea dintr-o stare de eroare normala se face prin apasarea tastei RESET;

- erori informative: toate elementele de actionare/stare ale centralei sunt active iar cererile de ardere sunt acceptate. Iesirea dintr-o stare de eroare informativa se face automat, atunci cand cauza erorii dispars.

In acest context displayul afiseaza intermitent un mesaj reprezentat de codul erorii.



Figura 6.2.3

Actiuni posibile:

- **RESET** - resetare eroare critica sau normala;

Figura 6.2.3 este un exemplu de afisare a unei erori oarecare (in cazul de fata E20).

6.6.6 Context grafic - stare asteptare

Starea de asteptare este asociata cu o stare de functionare a centralei dar in care nu apare nici o cerere de ardere. Toate elementele de actionare/stare a centralei sunt active si orice cerere de ardere este acceptata daca nu este prezenta nici o eroare. In aceasta stare pe display se afiseaza presiunea si temperatura pe termoficare precum si modul de functionare vara/iarna.



Figura 6.2.4

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutare intre starea ON/OFF;

- **IN/SU** - comutare intre modul de functionare vara/iarna;

- **CH+** - afisare si setare temperatura maxima termoficare;

- **CH-** - afisare si setare temperatura minima termoficare;

- **DHW+** -afisare si setare temperatura maxima ACM;

- **DHW-** - afisare si setare temperatura minima ACM.

Figura 6.2.4 exemplifica modul de afisare in starea asteptare (presiunea in instalatia de incalzire este 1,4 bar, modul de lucru este vara iar temperatura in instalatie este 17°C).

6.6.7 Context grafic - stare de functionare

Aceasta stare este asociata cu prezenta flacarii sau functionarea pompei de circulatie a centralei. In aceasta stare toate elementele de actionare/stare a centralei sunt active, cererea de ardere este acceptata. Displayul afiseaza temperatura instantanea livrata pe circuitul pe care se satisface cererea (incalzire sau ACM- simbolul S5 sau S6), indiferent de prezenta sau absenta flacarii, presiunea din instalatie si modul de functionare al centralei vara/iarna.

Actiuni posibile:

- **POWER** - comutare intre starea ON/OFF;

- **IN/SU** - comutare intre modul de functionare vara/iarna;

- **CH+** - afisare si setare temperatura maxima termoficare;

- **CH-** - afisare si setare temperatura minima termoficare;

- **DHW+** -afisare si setare temperatura maxima ACM;

- **DHW-** - afisare si setare temperatura minima ACM.

Figurile 6.2.5 si 6.2.6 sunt doua exemple de afisare grafica a acestui context. Figura 6.2.5 – presiunea in instalatia de incalzire este de 1,8 bar, centrala este pe modul iarna, flacara este prezenta, este satisfacuta cererea de incalzire, iar temperatura instantanea pe termoficare este de 43°C;



Figura 6.2.5

Figura 6.2.6 – presiunea in instalatia de incalzire este de 1,7 bar, centrala este setata pe modul iarna, flacara este prezenta, centrala furnizeaza ACM, iar temperatura instantanea pe ACM este 53°C.

6.6.8 Context grafic - reglare parametri de functionare

Reglarea parametrilor principalelor functii ale centralei (temperatura pe termoficare, temperatura pe ACM) se pot face atat in starea de asteptare cat si in starea de functionare.

Cand se intra in ecranul de stare a acestor valori, ultima valoare anterior setata va fi afisata. Doar in perioada in care valoarea setata este afisata se pot face modificarile acestora. Practic in orice moment de functionare al centralei apasand tastelele J1(CH-) sau J2(CH+), valoarea setata a temperaturii pe termoficare va fi afisata si va putea fi modificata.

In mod similar in orice moment de functionare al centralei apasand tastelele J3(DHW-) sau J4(DHW+), valoarea setata a temperaturii pe ACM va fi afisata si va putea fi modificata.

In cursul realizarii acestor setari pe display se afiseaza valoare temperaturii setate (termoficare sau ACM) presiunea in instalatie si modul de functionare a centralei (iarna/Vara).

Iesirea din modul de setare se **realizeaza automat daca timp de 3 secunde nu este apasata nici o tasta**.

Figurile 6.2.7 si 6.2.8 sunt doua exemple de afisare in modul setare a temperaturii.

Figura 6.2.7 – presiunea pe instalatia de incalzire este 1,8 bar, modul de functionare este iarna, valoarea setata a temperaturii pe termoficare este 42°C;

Figura 6.2.8 – presiunea in instalatia de incalzire este 1,6 bar, modul de functionare este iarna, valoarea setata a temperaturii pe ACM este 60°C.



Figura 6.2.6



Figura 6.2.7



Figura 6.2.8

6.6.9 Context grafic - Submeniul service

In **submeniul SERVICE**, pot fi vizualizati/modificati/verificati diferiti parametri de functionare ai centralei (**SP** - parametri service, **Co** - parametri comanda - contine o singura comanda - comanda **SAVE**, **EI** - buffer elemente informative, **SI** - buffer cu informatii despre senzori).

Accesul este permis doar firmei de service autorizate.

6.6.10 Context grafic - Functia CONFORT

Functia **CONFORT** poate fi activata/dezactivata prin apasarea tastei (J8) (centrala fiind in stare **OFF**).

Aceasta functie permite furnizarea ACM cat se poate de repede, pastrand cazanul cald. Cand functia este activa, cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egala cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata.

Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia **CONFORT** este automat oprită, va porni din nou cand este sesizata o cerere de **ACM**.

6.6.11 Context grafic - Activarea functiei VTP - Verificare Tehnica Periodica

Functia VTP - Verificare Tehnica Periodica se activeaza automat la fiecare 2 ani de zile .

In apropierea datei VTP pe display se va afisa intermitent iconita SERVICE si daca centrala se afla in stand-by se va afisa intermitent si simbolul "bar".

Pentru pastrarea garantiei va rugam sa apelati firma de service care a efectuat punerea in functie, in vederea efectuarii reviziei tehnice obligatorii de tip VTP.

Revizia tehnica obligatorie de tip VTP este reglementata de legislatia specifica ISCIR si nu este decontata de firma KÖBER SRL sau de catre firma partenera service.

In cazul in care nu efectuati revizia tehnica obligatorie de tip VTP la timp (la fiecare 2 ani zile), pentru a proteja centrala termica de eventuale defectiuni care nu sunt acoperite de garantie (colmatarea schimbatoarelor si recuperatoarelor de caldura care poate duce la fisurarea iremediabila a acestora; depunerii in interiorul pompei care pot duce la deteriorarea iremediabila a acestiei, etc.), atunci puterea specifica a cazanului va fi diminuata cu 20-25% din maximul setat pe CH si DHW, iar cazonul nu va mai functiona in capacitate maxima.

7 PUNEREA IN FUNCTIUNE SI UTILIZAREA CENTRALEI

Pericol!

Lucrarile de punere in functiune sunt permise numai firmelor autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL.

Pentru a beneficia de toate functiile centralei pe o perioada cat mai indelungata se recomanda indeplinirea tuturor lucrarilor descrise in continuare.



Pericol!

Pericol de moarte prin electrocutare la contactele electrice!

7.1 Lucrarile de Punere in functiune

La lucrarile de Punere in functiune, trebuie sa fie parcurse urmatoarele etape:

Tab. 7.1 Etapele de lucru pentru Punerea in functiune

Nr.	Etapa de lucru	Se efectueaza: La Punerea in functiune (PIF)
1.	Verificarea modului de conectare a kitului de admisie / evacuare aer / gaze	•
2.	Masurarea parametrilor alimentarii cu energie electrica	•
3.	Verificarea conectarii cazonului la reteaua electrica	•
4.	Verificarea presiunii din vasul de expansiune cu membrana	•
5.	Verificare prezenta filtru antimagnetita si filtru impuritati pe returul instalatiei de incalzire	•
6.	Verificare prezenta filtru dedurizator si filtru impuritati pe circuitul de intrare apa calda menajera	•
7.	Verificarea elementelor de siguranta, inclusiv a sifonului de condens	•
8.	Verificarea electrodului de aprindere/ionizare	•
9.	Verificarea alimentarii cu gaz	•
10.	Instalarea termostatului de ambient si a senzorului de exterior	•
11.	Umplerea si golirea instalatiei de incalzire	•
12.	Pornirea centralei	•
13.	Reglarea amestecului combustibil si analiza combustiei in sarcina maxima si minima	•
14.	Masurarea presiunii statice si a presiunii dinamice de alimentare cu gaz	•
15.	Reglajul puterii maxime pe CH si ACM functie de instalatie	•
16.	Reglarea turatiei pompei functie de necesar instalatie (din fabrica setata la 5m)	•
17.	Setarea functiilor suplimentare	•
18.	Verificarea etanseatitii sistemului de evacuare gaze	•
19.	Verificarea etanseatitii traseului de gaz	•
20.	Verificarea etanseatitii conductelor de apa	•
21.	Oprirea centralei in conditii de siguranta	•
22.	Instruirea utilizatorului	•

7.2 Pornirea centralei

7.2.1 Pornirea centralei pentru modelele C38GC25V1 / C38GC29V1 / C38GC35V1

Pentru a se porni centrala se apasa tasta J7 - (POWER) fig.7.5.

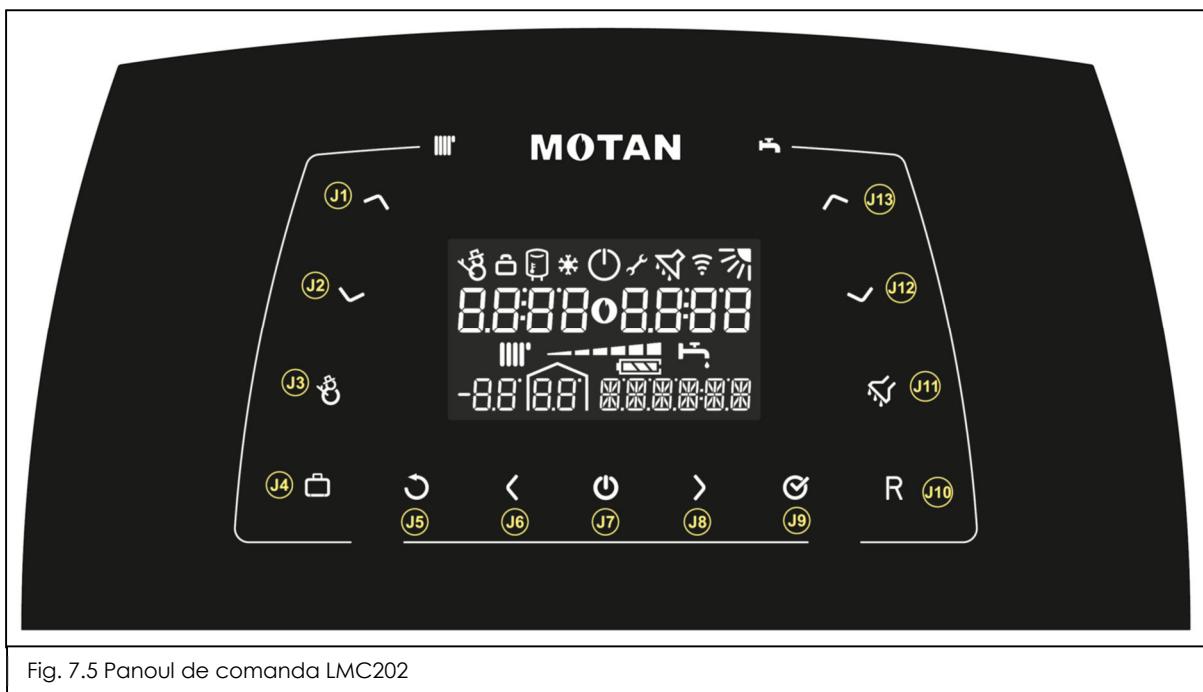


Fig. 7.5 Panoul de comanda LMC202

Alegerea regimului de functionare iarna/vară

Prin apasarea pe tasta J3 () se poate schimba regimul de functionare de pe iarna pe vara și invers. Acest lucru este vizualizat pe display, simbolul S1/S9 va fi activat.

Reglarea temperaturii pe circuitul de termoficare – simbolul S1 () se afiseaza pe display.

Temperatura setata pe termoficare se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea stanga (D1) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite pe circuitul de termoficare se face din tastele J1 si J2.

Cand cerere de termoficare este activa simbolul S12 () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a agentului termic va fi afisata in grupul de digitii mari din partea stanga (D1).

Se activeaza de asemenea si simbolurile S10 () - prezenta flacara si S13 () - modularare centrala.

Reglarea temperaturii apei pe circuitul de apa calda menajera - simbolul S9 () se afiseaza pe display.

Temperatura setata pe ACM se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea dreapta (D2) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite a apei calde menajere se face in tastele J12 si J13.

Cand cererea de apa calda menajera este activa simbolul S11 () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a apei calde menajere va fi afisata in grupul de digitii mari din partea dreapta (D2) .

Se activeaza de asemenea si simbolurile S10 () - prezenta flacara si S13 () - modularare centrala.

7.2.2 Pornirea centralei pentru modelele C38GC25-PV1 / C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1

Pentru a se porni centrala se apasa tasta J5 -  (POWER) fig.7.5.



Fig. 7.5 Panoul de comanda LMC201

Alegerea regimului de functionare iarna/vara

Prin apasarea pe tasta J1 () se poate schimba regimul de functionare de pe iarna pe vara si invers. Acest lucru este vizualizat pe display, simbolul S1/S9 va fi activat.

Reglarea temperaturii pe circuitul de termoficare – simbolul S1 () se afiseaza pe display.

Temperatura setata pe termoficare se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea stanga (D1) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite pe circuitul de termoficare se face din tastele J3 si J4.

Cand cerere de termoficare este activa simbolul S12 () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a agentului termic va fi afisata in grupul de digitii mari din partea stanga (D1).

Se activeaza de asemenea si simbolurile S10 () - prezenta flacara si S13 () - modulare centrala.

Reglarea temperaturii apei pe circuitul de apa calda menajera – simbolul S9 () se afiseaza pe display.

Temperatura setata pe ACM se afiseaza pe grupul de digitii mari din partea dreapta (D2) atunci cand centrala este intr-o stare de asteptare. Incrementarea/decrementarea temperaturii dorite a apei calde menajera se face in tastele J7 si J8.

Cand cererea de apa calda menajera este activa simbolul S11 () se va afisa intermitent iar temperatura masurata a apei calde menajera va fi afisata in grupul de digitii mari din partea dreapta (D2).

Se activeaza de asemenea si simbolurile S10 () - prezenta flacara si S13 () - modulare centrala.

7.2.3 Pornirea centralei pentru modelele C38GC20V1 / C38GC20-CH1V1

Pentru a se porni centrala se apasa tasta J7 -  (POWER) fig.7.4.

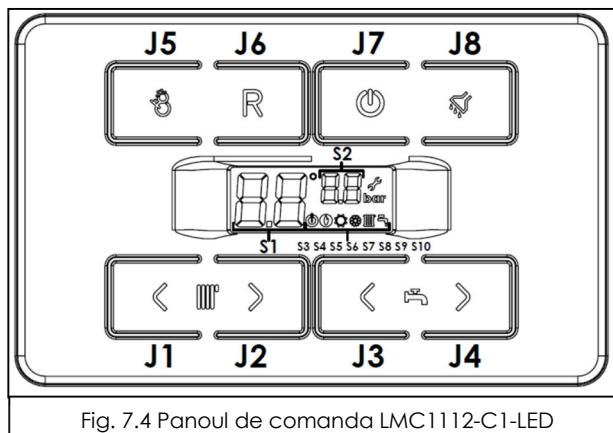


Fig. 7.4 Panoul de comanda LMC1112-C1-LED

Alegerea regimului de functionare iarna/vara



Prin apasarea pe tasta J5() se poate schimba regimul de functionare de pe iarna pe vara si invers. Acest lucru este vizualizat pe display, simbolul **S5/S6** va fi activat;

Reglarea temperaturii pe circuitul de termoficare

Reglarea temperaturii se face cu ajutorul tastelor **J1** si **J2**. Se apasa tasta **J1** pentru scaderea temperaturii respectiv tasta **J2** pentru cresterea temperaturii. Simbolul **S10**() va fi afisat intermitent.

Reglarea temperaturii apei pe circuitul de apa calda menajera

Reglarea temperaturii se face cu ajutorul tastelor **J3** si **J4**. Se apasa tasta **J3** pentru scaderea temperaturii respectiv tasta **J4** pentru cresterea temperaturii. Simbolul **S10**() va fi afisat intermitent.

7.2.4 Functionarea in regim de apa calda menajera

Centrala poate functiona in acest mod pentru ambele sezoane („iarna” si „Vara”).

Cererea de incalzire in modul ACM este prioritara cererii de incalzire in modul AT.

Centralele C38GC20V1 / C38GC25V1 / C38GC25-PV1 / C38GC29V1 / C38GC35V1 pot functiona in regim ACM instant sau ACM cu boiler cu acumulare, care se achizitioneaza separat.

Centralele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1 pot functiona in regim ACM cu boiler cu preparare (boiler cu serpentina), care se achizitioneaza separat.

Pentru functionare ACM cu boiler (acumulare sau preparare functie de necesitate) adresati-vă firmei de service autorizate și agradeate de noi KÖBER SRL.

Pentru producerea apei calde menajere debitul minim trebuie să fie cca 3 l/min.

Pentru confort in producerea apei calde menajere (pornire fara intermitente; stabilitate in temperatura; atingerea temperaturii tinta stabilita de pe panoul de comanda), recomandam utilizarea pe ACM la un debit maxim de 7-8 l/min.

La functionarea pe ACM cu debite mici, centrala va functiona continuu la capacitatea minima atat timp cat temperatura apei calde menajere este sub valoarea de prag de 63°C. Daca temperatura ACM atinge pragul mentionat, atunci arzatorul este inchis (vana de gaz este inchisa) dar pompa de circulatie inca functioneaza. O noua aprindere are loc de indata ce temperatura ACM este mai mica decat pragul de 60°C.



Atentie!

Functionarea la debite mici creaza disconfort in exploatare, in special riscul de oparire!

Daca capacitatea de incalzire necesara este mai mare decat capacitatea maxima a cazanului, adica debitul cerut de ACM este prea mare, atunci temperatura ACM va fi invers proportionala cu debitul ACM, dar mai mica decat temperatura setata.



Atentie!

Functionarea la debite mai mari de 8 l/min creaza disconfort in exploatare, in special riscul de neatingere a temperaturii ACM setate sau de atingere a temperaturii intr-un timp indelungat!

In configuratia ACM instant, poate fi activata functia **CONFORT**.

Aceasta functie permite furnizarea ACM instantaneu, pastrand cazonul in permanenta cald. Daca functia este activa, cazonul porneste cand temperatura apei calde menajere este egală cu temperatura ACM setata; cazonul se opreste cand temperatura apei calde menajere este cu 8°C (valoare fixata) mai mare decat temperatura ACM setata. Daca apa astfel incalzita nu este consumata timp de o ora, functia **CONFORT** este automat dezactivata.

Configuratia pentru producere ACM prin boiler cu acumulare (parametrul **SP:02 = 1**)

In cazul in care apa calda menajera este furnizata printr-un boiler de acumulare, comportamentul intregului ansamblu (cazan - boiler) este influentat de valoarea parametrului **SP:04** dupa cum urmeaza:

- **parametrul SP:04 = 0** – boiler cu termostat. Ca in cazul sistemului ACM instant, cererea de incalzire este declansata de flowmetru. Pompa boilerului este controlata de termostatul boilerului. Centrala va furniza apa calda implicit la temperatura de 70°C. Utilizatorul poate limita temperatura apei calde menajere din termostatul boilerului.

In cazul unei functionari continue a cazanului la capacitatea minima, in modul ACM, temperatura apei boilerului poate depasi valoarea de 70°C. De aceea, din motive de siguranta, arzatorul este oprit (vana de gaz va fi inchisa) cand temperatura apei din boiler atinge 73°C (valoare fixata); pompa de circulatie va continua sa functioneze. O noua aprindere va avea loc dupa ce temperatura apei scade sub 70°C.

In cazul cand centrala este configurata sa functioneze cu boiler, functia **ANTILEGIONELLA** este activata automat. Aceasta inseamna ca temperatura apei din boiler este mentinuta la o temperatura ridicata pentru o ora, o data pe saptamana.

7.2.5 Functionarea in regim de termoficare

Centrala functioneaza in acest mod doar cand este selectat sezonul „iarna”. Pentru selectarea tipului instalatiei de incalzire (prin pardoseala sau radiatoare), parametrul **SP:01** va fi setat la 0 sau 1 (0 = incalzire radiatoare; 1 = incalzire prin pardoseala). Cererea de incalzire apare cand senzorul de temperatura tur termoficare masoara o temperatura cu 6°C – pentru incalzirea cu radiatoare sau cu 5°C – pentru incalzirea prin pardoseala, mai mica decat temperatura de pe termoficare setata. Totodata cererea de incalzire inceteaza cand senzorul de temperatura tur termoficare masoara o temperatura cu 4°C – pentru incalzirea cu radiatoare sau cu 5°C – pentru incalzirea prin pardoseala, mai mare decat temperatura termoficare setata, pompa de circulatie va functiona continuu.

Daca un termostat de ambient este conectat la placa electronica, centrala functioneaza in mod termoficare doar cand temperatura ambientala este mai mica decat cea setata in termostatul de ambient. Altfel, functionarea centralei pe termoficare este inhibata.

7.3 Functii presestate privind siguranta centralei

1. Functia de protectie antiinghet. In situatia in care temperatura apei in instalatie coboara sub 9°C, sistemul porneste incalzirea la sarcina minima pana cand temperatura ajunge la 30°C.

2. Functie postcirculatia pompei pe apa calda menajera si incalzire. Ciclul de postcirculatie porneste numai daca sistemul nu se afla in starea **ARDERE**.

Ciclul de postcirculatie - functionare termoficare - porneste (pompa trece in starea **PORNIT**) daca:
– temperatura pe termoficare depaseste pragul prestabilit (aprox. 90 °C).

Ciclul de postcirculatie se incheie daca:

– temperatura pe termoficare este sub pragul prestabilit (aprox 80 °C);

Ciclul de postcirculatie - functionare ACM - porneste (pompa trece in starea **PORNIT**) daca:

– temperatura pe termoficare depaseste pragul prestabilit (aprox. 80 °C).

Ciclul de postcirculatie se incheie daca:

– temperatura pe termoficare este sub pragul prestabilit (aprox 75 °C);

Avantaje:

a) previne stationarea apei la temperaturi mari in schimbatorul de caldura. In acest mod se reduc semnificativ depunerile de calcar.

b) se previne fierberea apei in schimbatorul de caldura in intervalul postincalzire.

Astele avantaje au ca rezultat protejarea schimbatorului de caldura.

3. Sistemul antiblocaj pompa si vana cu trei cai.

Daca centrala nu a efectuat nici un ciclu de ardere timp se **24h**, pompa este pusa in functiune timp **12 secunde** pentru a evita blocarea acesteia. In acest timp si vana cu trei cai este activata si dezactivata.

4. Postventilatia

Dupa fiecare oprire a centralei, ventilatorul ramane in functiune o perioada de timp, pentru a evacua complet din centrala gazele de ardere si, odata cu ele, vaporii de apa pe care acestea le contin. In acest fel se protejeaza atat circuitul electric de comanda al ventilatorului cat si schimbatorul de caldura primar, care se raceste parcial.

5. Functia de preventie a aparitiei bacteriilor "Legionella"

Aceasta functie este activa pentru modul de functionare a centralei cu boiler de acumulare ACM.

La prepararea ACM in boiler, se activeaza automat functia **ANTILEGIONELLA**. Aceasta functie face ca, o data pe saptamana, timp de o ora temperatura apei din boiler sa fie mentinuta la valoarea de 65°C.

6. Functia autoaerisire

Aceasta functie se va activata ori de cate ori centrala este scoasa si repusa sub tensiune (in mod intentionat de catre utilizator, sau neintentionat prin caderi de tensiune) timp de 100 secunde. Functia se va actica doar daca in momentul intreruperii alimentarii cu energie electrica, centrala sa fie in starea OFF si sa fie indeplinita conditia de presiune (min. 0.7bar).

7.4 Oprirea centralei in conditii de siguranta

In cazul in care utilizatorul final constata ca aparatul are o functionare anormala, daca sunt afisate in mod repetat codurile de eroare, sau daca manifestarile centralei depasesc puterea sa de inteleger, acesta are obligatia de a opri functionarea centralei in cel mai scurt timp si in conditii de maxima siguranta. Pentru aceasta utilizatorul trebuie sa efectueze urmatoarele operatii:

- se apasa tasta **POWER** si se intrerupe functionarea centralei;
- se deconecteaza centrala de la circuitul de alimentare cu energie electrica prin scoaterea sticherului din priza (atunci cand este cazul);
- se intrerupe circuitul de alimentare cu combustibil prin inchiderea robinetelor de gaz;
- se intrerupe circulatia apei menajere si a apei de incalzire prin inchiderea robinetelor corespunzatoare acestor circuite;

Dupa oprirea centralei in conditii de siguranta maxima, utilizatorul va contacta firma de service in raza careia se afla.

7.5 Instruirea utilizatorului

Este obligatoriu ca la punerea in functiune prestatorul de specialitate sa instruiasca amanuntit beneficiarul in legatura cu urmatoarele aspecte :

A. Procedura de pornire si de oprire a centralei termice in conditiile de siguranta prin verificarea in principal a urmatoarelor elemente:

- alimentarea cu energie electrica;
- alimentarea cu combustibil (gaz);
- alimentarea si incarcarea circuitului de termoficare;
- robinetul de umplere trebuie sa fie inchis;
- presiunea in instalatie prin citirea manometrului (**1.5÷2bar**);
- robinetele de pe circuitul de apa menajera sa fie deschise.

B. Modul de functionare al centralei si posibilele probleme care pot sa apară. De asemenea vor fi explicate semnificatiile fiecarei taste sau indicator de pe panoul de comanda.

C. Se avertizeaza beneficiarul ca o scadere a presiunii apei in sistem este cauzata de o pierdere a agentului termic ce trebuie remediată inainte de a folosi din nou centrala.

D. Se avertizeaza asupra lucrarilor intreprinse la sistemul de admisie/evacuare aer/gaze. **Atrageti atentia in mod special ca modificarea acestora este interzisa.**

E. Se recomanda ca beneficiarul sa recurga cel putin o data pe an la verificarea functionarii centralei de catre o persoana autorizata.

F. Se avertizeaza asupra precautiilor ce trebuie luate impotriva inghetului.

G. Se livreaza manualul de utilizare al centralei.

La sfarsitul instructajului se semneaza un proces verbal de punere in functiune (tab.4.1), in care acesta semneaza ca si-a insusit modul corect de utilizare al centralei termice. Aceasta fisă este semnata si de persoana autorizata care efectueaza punerea in functiune, care a instruit.

Persoana care efectueaza punerea in functiune are dreptul sa refuze punerea in functiune a centralei, daca se constata nereguli si nu va incheia fisă de punere in functiune pana la remedierea acestora.

7.6 Conditiile de calitate si garantie

Societatea comerciala **KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI** in calitate de producator, garanteaza buna functionare a centralei daca sunt asigurate conditiile de instalare, punere in functiune, utilizare si revizie tehnica periodica stabilite in capitolele precedente si in "certificatul de garantie" acordat de producator / firma de vanzare agreata si incheiat la punerea in functiune cu beneficiarul.

Punere in functiune, revizii periodice si interventiile in garantie se fac doar de firme agreata de producator, in caz contrar se pierde garantia produsului! Simpla achizitie a produsului nu obliga producatorul la acordarea garantiei!



Atentie!

Nerespectarea acestor conditii duce la pierderea garantiei.

Garantia nu acopera:

- defectiunile care nu pot fi imputate producatorului, provocate de deficiente constructive ale instalatiilor la care este răcordata centrala termica, si care intra in responsabilitatea furnizorilor de utilitati: furnizorul de apa curenta; furnizorul de gaz; furnizorul de energie electrica;
- defectiunile datorate unui montaj si a unei puneri in functiune necorespunzatoare (pe alte categorii de gaz, alte scheme hidraulice de functionare sau alte configuratii de admisie-evacuare gaze arse decat cele autorizate);
- defectiuni datorate unei utilizari necorespunzatoare din partea utilizatorului;
- conditii necorespunzatoare de depozitare pana la punerea in functiune si dupa;
- instalare sau punere in functiune pe instalatii de alimentare cu apa sau instalatii de termoficare care nu sunt de calitate corespunzatoare;
- instalare sau punere in functiune pe alta categorie de gaz decat cea autorizata, precizata in tabelul 2.2;
- conditii necorespunzatoare de montare, inclusiv defectiuni datorate inghetului instalatiei, depunerilor de impuritati, piatra, etc;
- defectiuni datorate umplerii necorespunzatoare, nedeblockarii pompei de circulatie, neaerisirii corespunzatoare a instalatiei;
- defectiuni provocate de o alimentare electrica defectoasa, de lipsa impamantarii sau de fluctuatii de tensiune de la retea de alimentare cu curent electric;
- defectiuni datorate fenomenelor electrice naturale (tranznet).

8 INSPECTIA SI INTRETINEREA

8.1 Intervalele de inspectie si intretinere

Verificarea tehnica periodica obligatorie la 2 ani (V.T.P.) se va face conform legislatiei in vigoare.

In perioada de garantie a centralei verificarea tehnica periodica anuala (V.T.A.) si cea la 2 ani (V.T.P.) se va face de catre firme autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL.

Specific la centralele in condensare si semicondensare, in suprodusele rezultate din ardere si din recuperarea caldurii gazelor arse, se formeaza acizi si oxizi care se depun pe exteriorul recuperatorului de caldura si pe traiectul de evacuare a condensului rezultat.

Pentru a nu pierde garantia, dar si pentru a beneficia de siguranta in functionare, fiabilitate si durata de viata indelungata a produsului va rugam sa faceti inspectia anuala a centralei (V.T.A.), prin intermediul unei firme de service autorizata si agreată de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

De aceea va recomandam sa inchelati un contract de intretinere si service cu o firma de service autorizata si agreată de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

Se recomanda ca inspectia tehnica periodica (V.T.A., respectiv V.T.P) sa se faca inainte de venirea sezonului rece cand centrala va fi utilizata la capacitate maxima.



Pericol!

Lucrarile de inspectie, intretinere si reparatii sunt permise numai firmei autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI. Neefectuarea inspectiei/intretinerii poate duce la provocarea de pagube materiale si de vamari corporale.



Pentru a beneficia de toate functiile centralei pe o perioada cat mai indelungata se recomanda folosirea de piese de schimb originale.



Atentie!

In apropierea datei VTP pe display se va afisa intermitent iconita () SERVICE si daca centrala se afla in stand-by se va afisa intermitent si simbolul " ".

Pentru pastrarea garantiei va rugam sa apelati firma de service care a efectuat punerea in functie, in vederea efectuarii reviziei tehnice obligatorie de tip VTP.

Revizia tehnica obligatorie de tip VTP este reglementata de legislatia specifica ISCIR si nu este decontata de firma KÖBER SRL sau de catre firma partenera service.

In cazul in care nu efectuati revizia tehnica obligatorie de tip VTP la timp (la fiecare 2 ani zile), pentru a proteja centrala termica de eventuale defectiuni care nu sunt acoperite de garantie (colmatarea schimbatoarelor si recuperatoarelor de caldura care poate duce la fisurarea iremediabila a acestora; depunerii in interiorul pompei care pot duce la deteriorarea iremediabila a acestiei, etc.), atunci puterea specifica a cazarului va fi diminuata la 20-25% din maximul setat pe CH si DHW, iar cazarul nu va mai functiona in capacitate maxima.

8.2 Lucrarile de intretinere

Lucrarile de intretinere periodica (V.T.A. / V.T.P.) constau intr-un pachet de operatii (descrise in tabelul 8.1). Detalii ale modului de desfasurare a acestor operatii sunt descrise in manualele de service adresate firmelor de service autorizate si agreate de KÖBER S.R.L. - SUCURSALA VADURI.

Tab. 8.2 Etapele de lucru pentru lucrarile de intretinere

Nr.	Etapa de lucru	Se efectueaza: La interventii regulate
1.	Debransarea de la reteaua electrica si inchiderea alimentarii cu gaz	•
2.	Inchiderea robinetilor de legatura cu instalatia; depresurizarea centralei si golire, daca este cazul	•
3.	Verificarea filtrului antimagnetita si filtrului impuritati de pe returul instalatiei de incalzire	•
4.	Verificarea filtrului dedurizator si filtrului de impuritati de pe circuitul de intrare apa calda menajera	•
5.	Verificarea alimentarii cu gaz si a etanșeității traseului de gaz/vana gaz	•
6.	Verificarea racordurilor pe circuitul de termoficare si pe circuitul apa calda menajera	•
7.	Verificare si curatare schimbator principal de caldura ¹⁾	•
8.	Verificare si curatare schimbator secundar de caldura ¹⁾	•
9.	Verificare presiune din vasul de expansiune ¹⁾	•
10.	Verificare electrod de aprindere/ionizare ¹⁾	•
11.	Verificare flowmetru; robinet umplere; vana 3 cai; senzor presiune; senzori temperatura; supapa suprapresiune; pompa; ventilator; actuator ¹⁾	•
12.	Verificare si curatare sifon de condens (la centralele in condensare / semicondensare) ¹⁾	•
13.	Verificare garnituri/O-ringuri de etansare pe componente de pe circuitul de termoficare. OBS: inlocuirea lor, acolo unde este cazul ¹⁾ Nu sunt acoperite de garantie, se considera elemente consumabile.	•
14.	Verificare garnituri/O-ringuri de etansare pe componente de pe circuitul de apa calda menajera. OBS: inlocuirea lor, acolo unde este cazul ¹⁾ Nu sunt acoperite de garantie, se considera elemente consumabile.	•
15.	Verificare garnituri/O-ringuri de etansare pe componente de pe circuitul de gaz. OBS: inlocuirea lor acolo unde este cazul ¹⁾ Nu sunt acoperite de garantie, se considera elemente consumabile.	•
16.	Verificarea conexiunilor electrice ¹⁾	•
17.	Verificarea instalatiei de evacuare gaze. Se verifica sa nu existe depunerii, obturari, sa se respecte pantă de inclinare recomandata a kitului de evacuare ¹⁾	•
18.	Verificarea dispozitivelor de reglare externe (termostat ambient, senzor exterior) daca este cazul. ¹⁾	•
19.	Verificarea regulator de gaz daca exista inainte de centrala – refacere reglaje conform prescriptiei ¹⁾	•
20.	Analiza combustiei in sarcina minima si maxima. Verificarea functiilor de producere apa calda menajera si apa termoficare ¹⁾	•

¹⁾ Inlocuirile si reglajele care sunt necesare se supun informatiilor din certificatul de garantie referitor la raspundere producator.

9 DESCRIEREA ERORILOR SI MODUL DE DEPANARE AL ACESTORA

Possiblele erori ale sistemului sunt indicate prin urmatoarele coduri care apar pe afisaj. Semnificatia semnalelor de eroare ce apar pe display este explicata in tabelul 9.1.

Nota:

- I – erori informative: aceste erori nu opresc functionarea centralei si sunt numai afisate;
- N – erori normale: aceste erori impiedica cererile de ardere;
- C – erori critice: aceste erori opresc imediat toate elementele de executie si sistemul se blocheaza;
- Erorile care depind exclusiv de circuitul ACM (E36-E38, E46-E48) sunt considerate informative daca se opereaza pe circuitul AT sau normale daca se opereaza pe circuitul ACM.

Tabel 9.1

Codul	Clasa	Non-volatile	Semnificatie	Mod resetare
E01	C	DA	Calitatea alimentarii cu energie electrica nu este in parametrii; Conexiunea intre placa electronica si priza de alimentare nu este corecta, generand contacte imperfekte.	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E02	C	NU	Conditie de defectare a placii electronice datorata interferentelor electromagnetice pe sistemul electric extern de alimentare a centralei. Pe acelasi circuit electric cu centrala exista consumatori generatori de astfel de interferente: masina de spalat, aparate de aer conditionat sau alte aparate electrocasnice. Conditie de defectare a placii electronice datorata umiditatii excesive in interiorul cutiei electronice (conditiile de mediu pentru instalarea cazarului nu sunt respectate).	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E04	C	NU	Intreruperea cablului panglica dintre placa electronica si afisaj; Blocarea tastelor de pe afisaj (manual sau taste blocate mecanic sub folia afisajului). Orice tasta daca este apasata pentru mai mult de 17 secunde afisajul intra in eroare E04.	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E06	C	NU	Resetarea frecventa a placii electronice. In 3 ore mai mult de 75 de autoresetari, datorate faptului ca alimentarea cu energie electrica nu este in parametri.	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E07	N	NU	Alterarea parametrilor EEPROM producator si/sau instalator, datorita unor inadverente de comunicare intre procesoare.	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E08	C	DA	-alterarea parametrilor EEPROM instalator ca urmare a unei conexiuni incorecte pe circuitul de alimentare 230Vac dintre placa electronica si priza de alimentare sau alt element de camp, alimentat la 230Vac, din centrala.	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E10	N	NU	Presiunea apei in sistem este mai mica de 0.8 bar (din cauze specifice instalatiei de termoficare); Presiunea apei in sistem este mai mare de 3.5 bar (din cauze specifice instalatiei de termoficare); Cablul de alimentare senzor presiune cu contact imperfect sau intrerupt; Semnal eronat senzor de presiune (decalibrare).	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E11	N	DA	Cresterea rapida a temperaturii apei de iesire (debit mic sau blocare pompa - la varianta cu flowswitch) Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E13	N	NU	-diferenta de temperatura tur/retur CH prea mare, cauzata de: aer in instalatie; debit CH prea mic; presiune scazuta in instalatie; senzor temperatura defect. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E15	N	DA	Nici un semnal de debit al apei cand pompa boilerului este activate Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E20	C	DA	Lipsa flacara (aprindere esuata dupa 3 incercari de aprindere), cauzata de: -probleme pe retea de alimentare cu gaz: lipsa gaz; presiune scazuta gaz in retea; contor de gaz/regulatoare retea defecte; prezenta condens (apa) in gazul de ardere; -probleme la elementele din circuitul intern de ardere al centralei: conexiuni/electrozi/ transformator aprindere/placa; Specific condensatiilor: probleme pe circuitul de evacuare condens. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E22	C	DA	Defectiune in faza de detectare a flacarii, semnal de curent de ionizare invalid. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET

Codul	Clasa	Non-volatile	Semnificatie	Mod resetare
E23	C	DA	Existenta curent de ionizare in afara ciclului de ardere.	resetabila manual din tasta RESET
E25	C	DA	Variatii ale tensiunii de alimentare/interruperi/goluri/variatii de frecventa mai mari/mici decat cele permise standard pot duce, functie de starea in care se afla centrala, la blocarea ei permanenta in eroarea E25. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E26	C	DA	Probleme pe evacuare gaze arse: kit incorrect montat; cu lungime sau pantă incorecta; Activare termostat supratemperatura; Termostat de supratemperatura defect. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E30	N	DA	Senzor temperatura gaze arse defect. Probleme evacuare condens. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E31	N	NU	Senzor tur termoficare defect Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E32	I	NU	Senzor return termoficare defect Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E35	I	NU	Senzor de temperatura externa defect Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E36	N, I	NU	Senzor de temperatura ACM defect Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E37	N, I	NU	Senzorul 1 de temperatura boilerului defect Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E38	C	DA	Probleme la Sifon condens: contacte sifon oxidate; sifon condens fara apa. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E40	N	DA	Temperatura gazelor de ardere este prea mare (doar centrale in condensare), peste 95°C. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei
E41	N	NU	Temperatura agentului termic pe tur AT este prea mare/mica (peste 90°C / sub -10°C). Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E42	I	NU	Temperatura agentului termic pe return AT este prea mare/mica (peste 90°C / sub -10°C). Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E45	I	NU	Temperatura externa prea mare. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E46	N, I	NU	Temperatura ACM prea mare/ mica (peste 82°C / sub -10°C). Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E47	N,I	NU	Temperatura indicata de senzorul 1 a boilerului este prea mare/mica (peste 82°C / sub -10°C). <u>Nu se aplica la acest tip de centrala!</u> Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei
E48	N, I	NU	Temperatura in afara limitei a senzorului siguranta camera de ardere <u>Nu se aplica la acest tip de centrala!</u> Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei

Codul I	Clasa	Non-volatile	Semnificatie	Mod resetare
E50	N	DA	Probleme pe alimentarea cu tensiune a ventilatorului; Probleme ventilator. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E51	N	DA	Eroare la comanda/stare ventilator Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E52	N	DA	Functionare ventilator necorespunzatoare Ex. turatii ventilator setate inadecvat. Resetarea erorii fara investigarea cauzei de catre personal Service agreat KÖBER SRL poate duce la o defectiune neacoperita de garantie!	Contacteaza SERVICE resetabila manual din tasta RESET
E88	C	DA	Eroare specifica pentru efectuarea operatiei PIF (Punere In Functie) de catre una din firmele de service autorizate conform legislatiei in vigoare si agreate de catre noi KÖBER SRL. Pentru aceasta contactati una din firmele partenere de pe raza domiciliului dumneavoastra, indicate in lista din interiorul Certificatului de Garantie.	Contacteaza SERVICE AUTORESETABILA la disparitia cauzei

10 ELIMINAREA DESEURILOR ELECTRICE SI ELECTRONICE (OUG 5/2015)




Acest simbol indica faptul ca acest produs nu trebuie aruncat ca si un deseu menajer. Trebuie dus la un centru de colectare pentru reciclarea aparaturii electrice si electronice. Eliminarea corecta a produsului evita posibile urmari asupra mediului si sanatatii. Reciclarea materialelor permite conservarea resurselor naturale. Pentru alte informatii despre reciclarea acestui produs va rugam sa contactati serviciul local pentru eliminarea deseurilor menajere.

11 ANEXE


11.1 Schite necesare montarii si punerii in functiune

Tipuri de configuratii pentru montaj, pentru centrala termica murala in condensatie

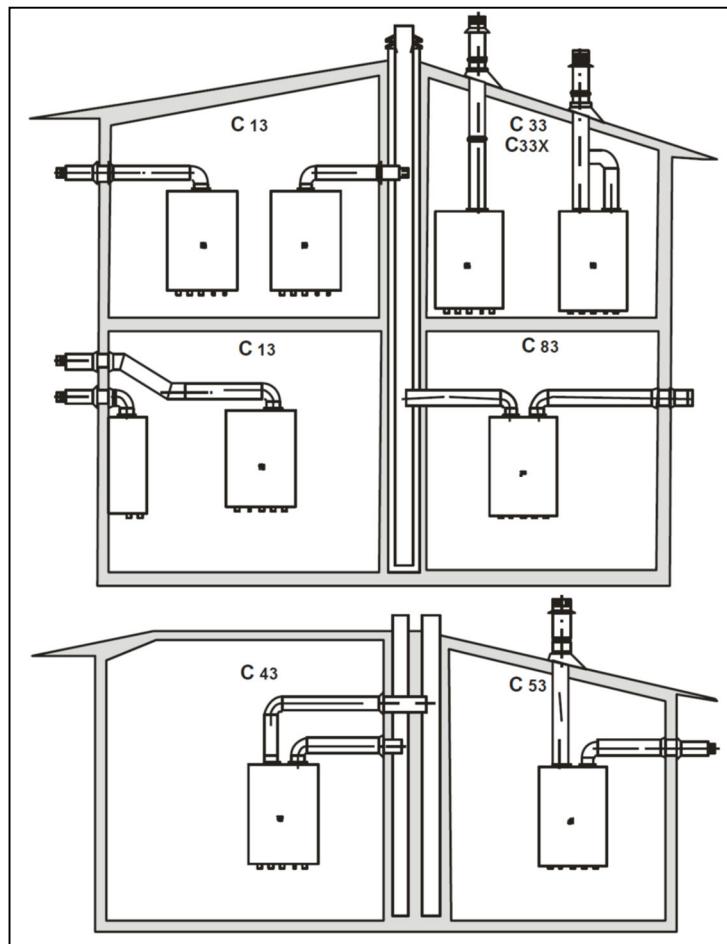


Nr.	Tip evacuare	Tubulatura evacuare - lungime minima si maxima (m)	\varnothing (mm)
1	C13	Lmin = 1m Lmin = 1 m Lmax = 3 m Lmax = 5 m	\varnothing 60/ \varnothing 100 -concentric \varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
2	C33, C33x	Lmin = 1m Lmin = 1 m Lmax = 3 m Lmax = 5 m	\varnothing 60/ \varnothing 100 -concentric \varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
3	C43	Lmin = 1 m Lmax = 5 m	\varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
4	C53	Lmin = 1 m Lmax = 5 m	\varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
5	C83	Lmin = 1 m Lmax = 5 m	\varnothing 80 / \varnothing 80 - dual
6	C93/C93X	Lmin = 1m Lmin = 1 m Lmax = 3 m Lmax = 5 m	\varnothing 60/ \varnothing 100 -concentric \varnothing 80 / \varnothing 80 - dual

11.2 Distante minime recomandate pentru montarea kitului coaxial

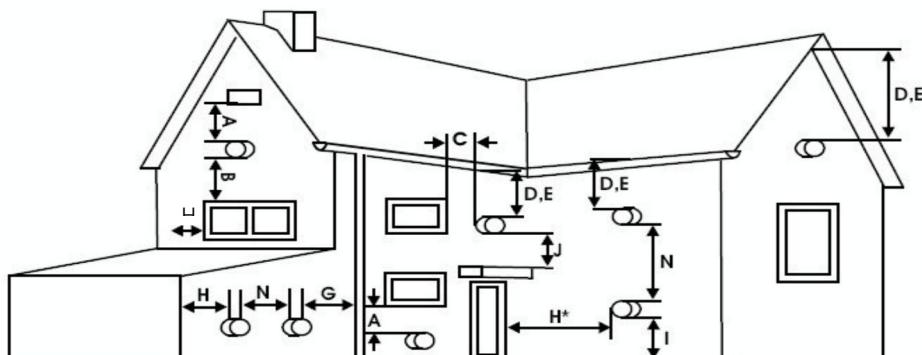

GARAJ, ANEXA, ETC.

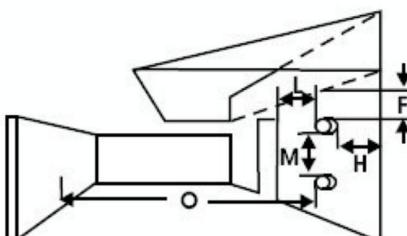

LEGENDA:

- A - distanta de sub fereastra / gaura de aerisire = 300mm
 B - distanta deasupra fereastra / gaura de aerisire = 300mm
 C - distanta stanga/dreapta fata de fereastra / gaura de aerisire = 300mm
 D, E - distanta de la acoperis / jgheab scurgere = 250mm
 F - distanta de la acoperis garaj / balcon = 250mm
 G - distanta fata de jgheab scurgere vertical = 250mm
 H - distanta fata de colturi interne/exteroare = 250mm
 H* - distanta fata de ferestre/usi = 300mm
 I - distanta de la pamant / balcon = 300mm
 J - distanta deasupra usii = 600mm
 L - distanta pana la usa / fereastra in garaj = 1200mm
 M - distanta pe verticala fata de alt terminal = 1500mm
 N - distanta pe orizontala fata de alt terminal = 300mm
 O - distanta fata de peretele altei constructii = 1200mm


G - distanta fata de jgheab scurgere vertical = 250mm
 H - distanta fata de colturi interne/exteroare = 250mm
 H* - distanta fata de ferestre/usi = 300mm
 I - distanta de la pamant / balcon = 300mm
 J - distanta deasupra usii = 600mm

L - distanta pana la usa / fereastra in garaj = 1200mm
 M - distanta pe verticala fata de alt terminal = 1500mm
 N - distanta pe orizontala fata de alt terminal = 300mm
 O - distanta fata de peretele altei constructii = 1200mm

11.3 Caracteristica hidraulica a pompei

La proiectarea instalatiei de termoficare se va tine cont de caracteristicile hidraulice a pompei.

In functie de data fabricatiei pe centrala puteti avea pompa Grundfos UPM3 FEXAS sau pompa Wilo Para KSL.
11.3.1 Daca pe centrala aveti pompa Grundfos UPM3 FEXAS, va rugam consultati informatiile pompei de mai jos:

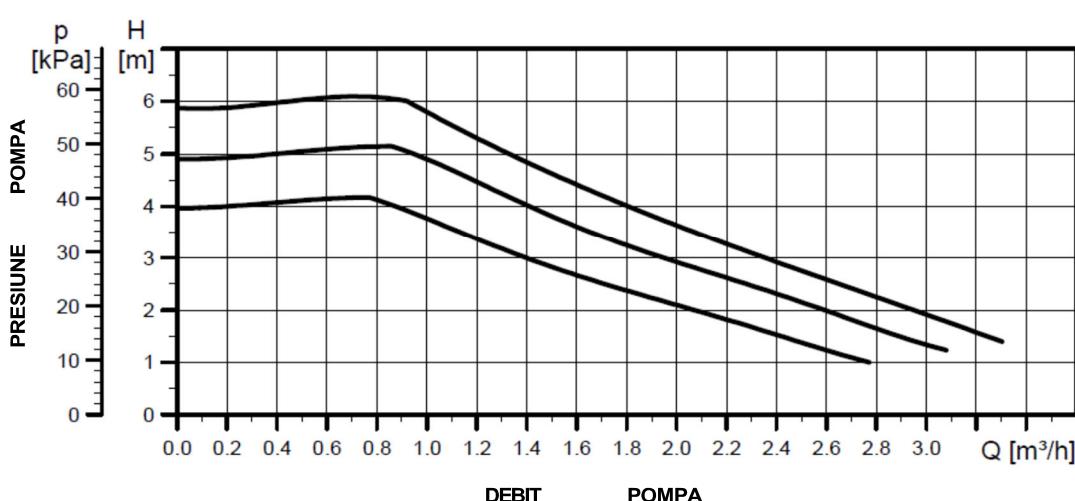

Setarile pompei:

Pompa poate fi setata sa functioneza in trei moduri (3 trepte).

Tabelul 6 - Modurile de functionare a pompei

UPM3 Flex As [m]	LED 1 verde	LED 2 galben	LED 3 galben	LED 4 galben	LED 5 galben
4	•		•		
5	•		•	•	
6*	•		•	•	•

(*) modul de functionare setat din fabrica.

Atunci cand pompa functioneaza LED-ul 1 este verde intermitent. Celelalte 4 LED-uri sunt galbene si sunt aprinse in functie de treapta de consum de energie (P1) pe care functioneaza pompa.

Pentru setare pe alta curba caracteristica adresati-v-a firmei de service autorizate.

Setarea modului de functionare a pompei este recomandabil sa se faca cu centrala in modul aerisire, centrala fiind in starea OFF (Stand-by).

Indicatie!



Pentru a economisi cat mai multa energie si pentru a mentine la un nivel scazut eventualele zgomote de functionare, alegeti o curba caracteristica scazuta.


Coduri de eroare a pompei.

Daca pompa a detectat una sau mai multe erori, LED-ul bicolor 1 se schimba de la verde la rosu. Cand o eroare este activa, LED-urile indica tipul de eroare cum este prezentat in tabelul 7.



Daca mai multe alarme sunt active in acelasi timp, LED-urile arata eroarea cu prioritatea cea mai mare.

Tab. 7 Codurile de eroare ale pompei

Afisare	Semnificatie	Actiunea pompei	Remediere
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 5)	Rotor blocat	Pompa incerca se reporneasca la fiecare 1.5 secunde	Asteptati sau deblocati axul rotorului
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 4)	Tensiune de alimentare prea mica	Doar avertizare, pompa functioneaza	Verificati tensiunea de alimentare
1 LED rosu + 1 LED galben (LED-ul 3)	Eroare electrica	Pompa este opresa pentru ca tensiunea de alimentare este prea scazuta sau alimentare necorespunzatoare	Verificati tensiunea de alimentare / inlocuiti pompa

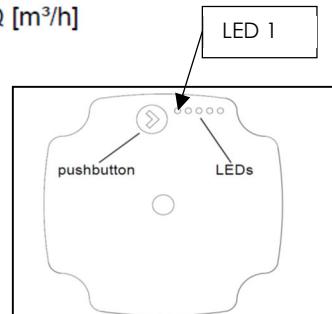

11.3.2 Daca pe centrala aveți pompa Wilo Para KSL, va rugam consultați informațiile pompei de mai jos:

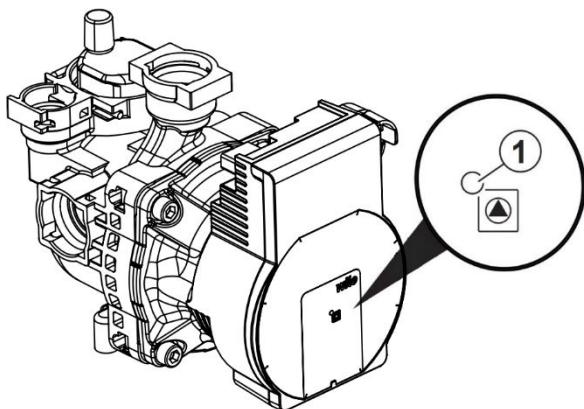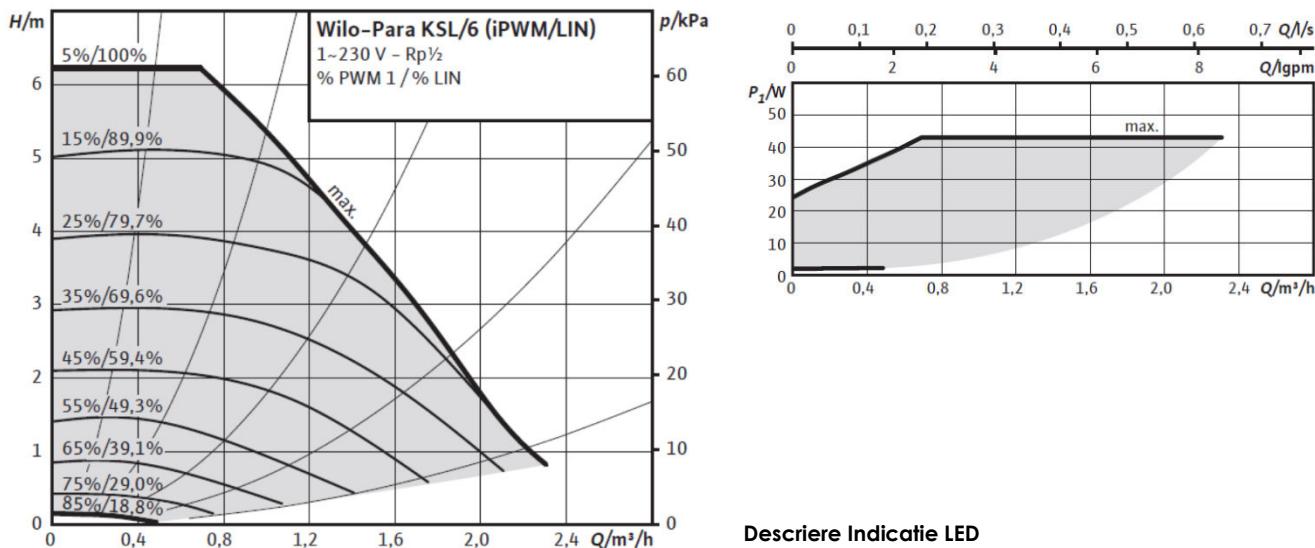

- 1 – Led Indicator pompa
- Led-ul indica culoarea verde – functionare normală
- Led-ul indica culoarea galbenă – functionare anormală
- Led-ul indica culoare rosie – Pompa blocată

Erori, cauze si remediere

Daca mai multe erori sunt active in acelasi timp, LED-ul arata eroare cu prioritatea cea mai mare.

Eroare	Cauza	Remediere
Pompa nu functioneaza, desi sursa de alimentare este pornita	Siguranta electrica defecta Fara alimentare cu tensiune la pompa	Verificati siguranta Remediatei intreruperea alimentarii
Pompa zgomoatoasa	Presiune de aspiratie insuficienta	Crestera presiunii sistemului in intervalul admis
Cladirea nu se incalzeste	Puterea termica a suprafetei de incalzire este prea scazuta	


Semnale de eroare

LED	Eroare	Cauza	Remediere
Ledul indica rosu	Blocare	Rotor blocat	Contactati service
	Contact rotor / bobinare	Bobinare defecta	
Ledul indica rosu intermitent	Subtensiune / supratensiune	Tensiunea de alimentare prea mica / mare	Verificati tensiunea de alimentare si conditiile de operare Contactati service
	Temperatura prea mare a modulelor	Modulul interior prea cald	
	Scurtcircuit	Supratensiune	
Ledul indica rosu/verde intermitent	Functionare fara circulatie	Agentul termic curge prin sistemul hidraulic al pompei, dar nu exista tensiune la pompa	Verificati tensiune de alimentare, volumul de apa / presiunea si conditiile de ambient Contactati service
	Functionare fara apa	Aer in instalatie	
	Suprasarcina	Circulatie lenta agent termic, pompa este in afara specificatiilor (ex: temperatura prea mare)	

11.4 Scheme de functionare


11.4.1 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare ACM in regim instant

Valabil pentru modelele C38GC20V1 / C38GC25V1 / C38GC25-PV1 / C38GC29V1 / C38GC35V1

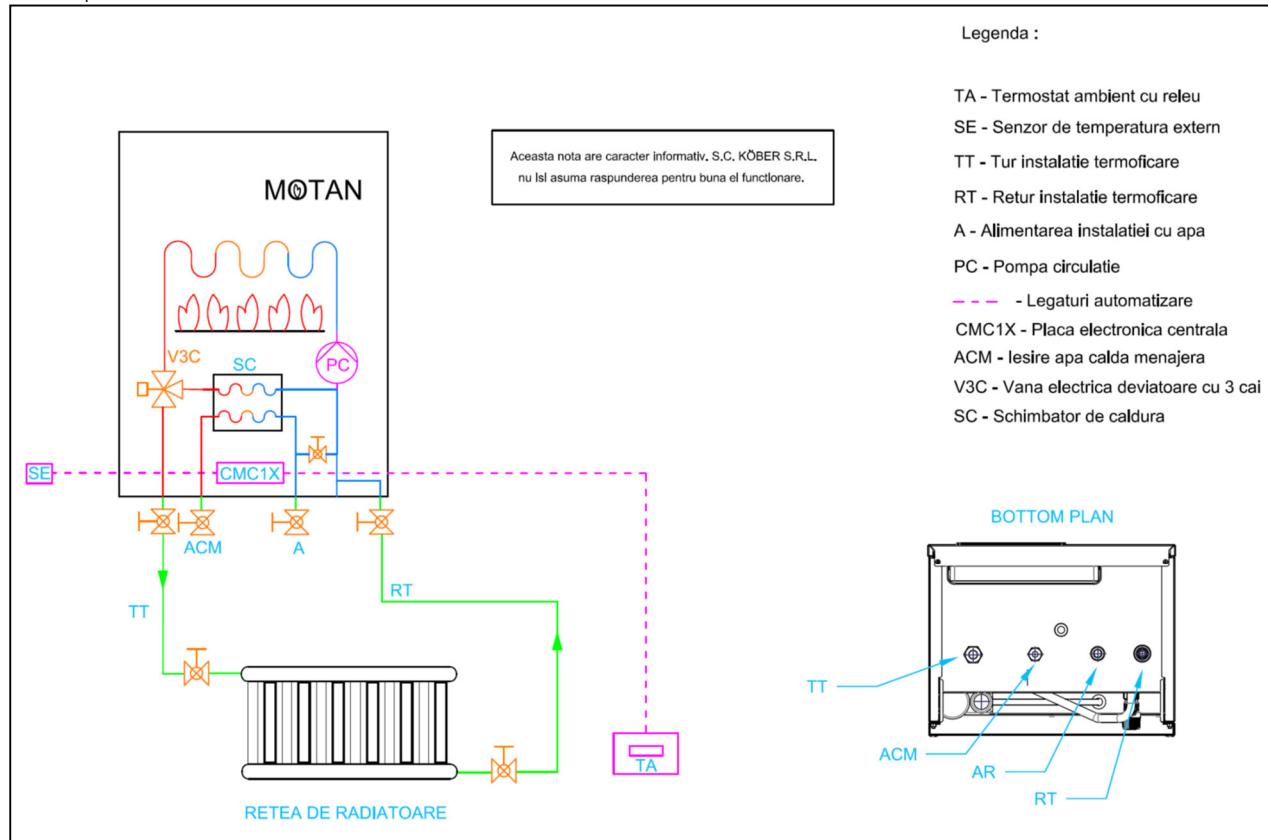


11.4.2 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM in regim instant

Valabil pentru modelele C38GC20V1 / C38GC25V1 / C38GC25-PV1 / C38GC29V1 / C38GC35V1

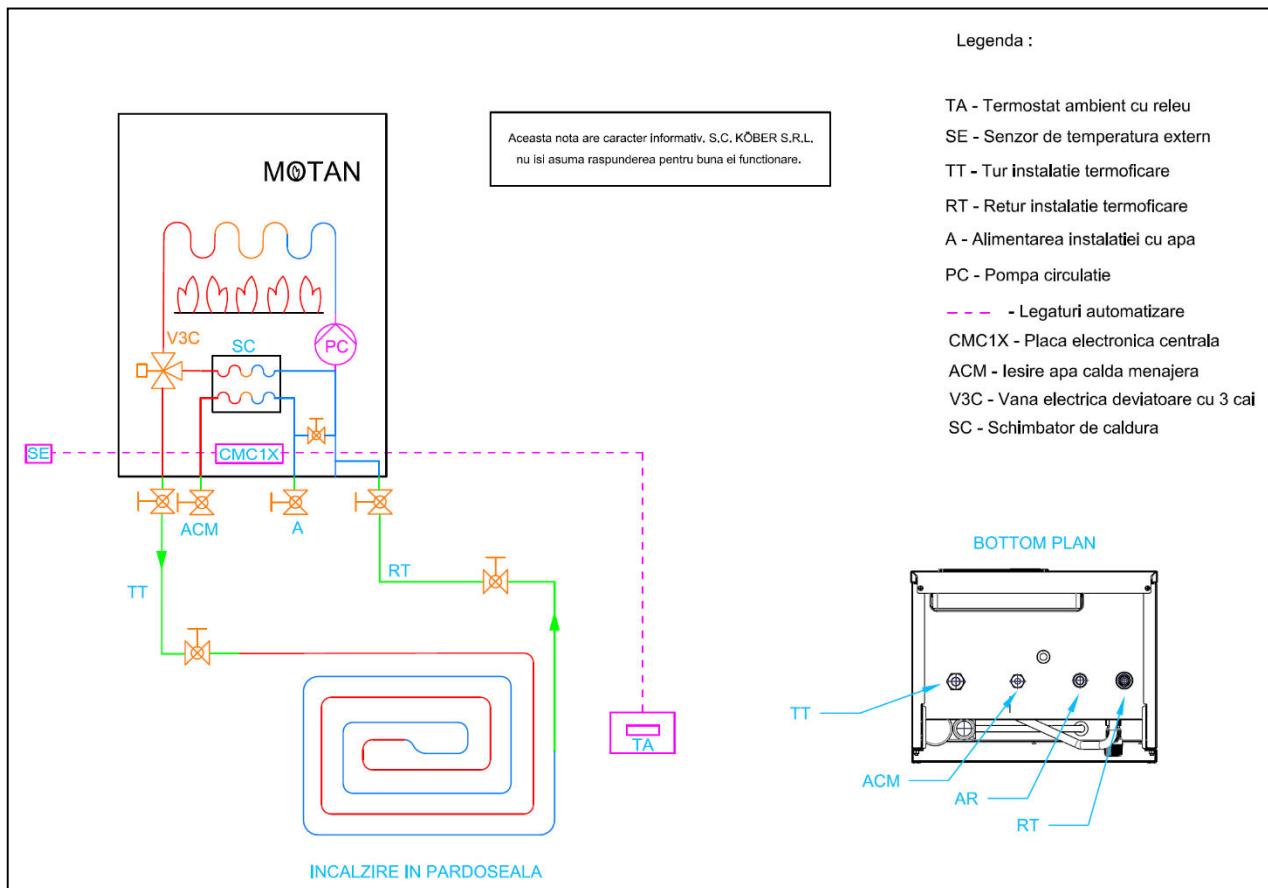


11.4.3 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare ACM cu acumulare (prin boiler cu acumulare MOTAN)

Valabil pentru modelele C38GC20V1 / C38GC25V1 / C38GC25-PV1 / C38GC29V1 / C38GC35V1

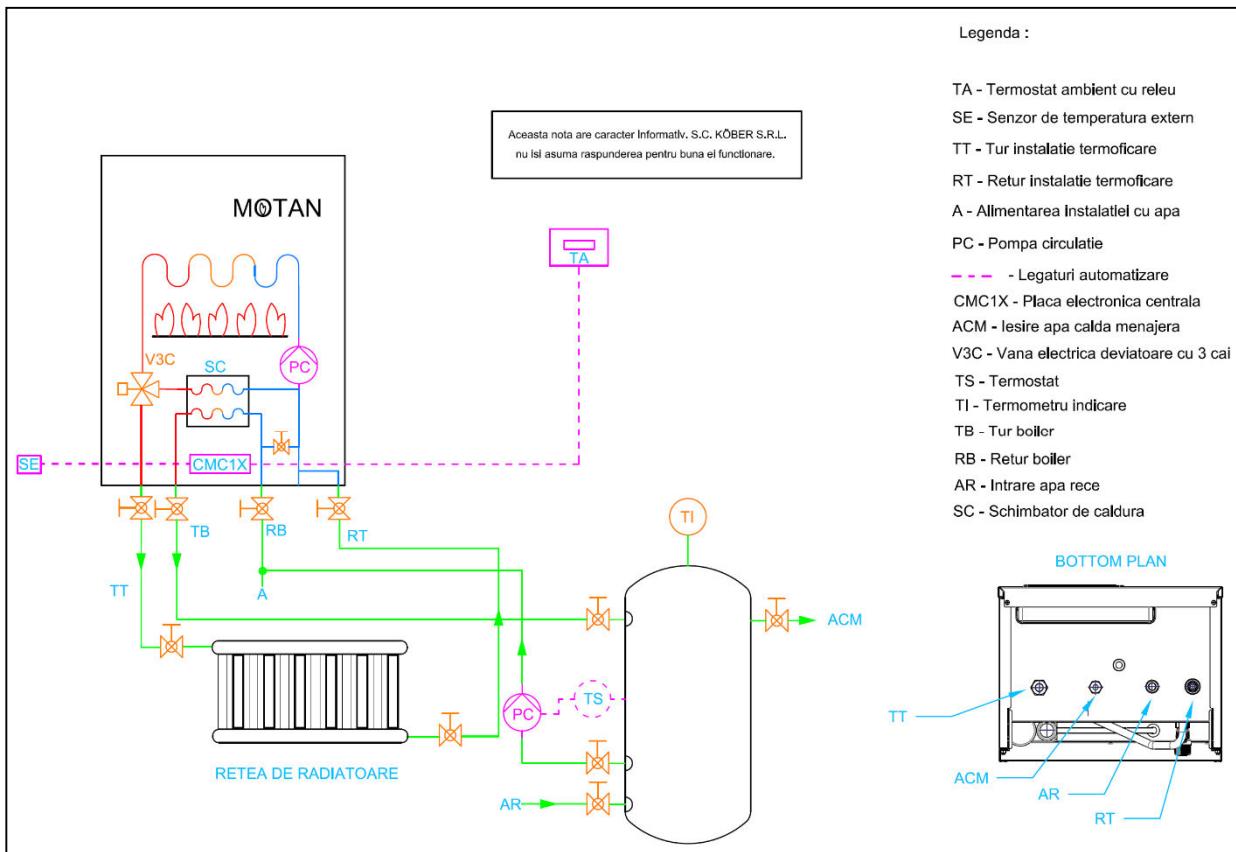


11.4.4 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM cu acumulare (prin boiler cu acumulare MOTAN)

Valabil pentru modelele C38GC20V1 / C38GC25V1 / C38GC25-PV1 / C38GC29V1 / C38GC35V1

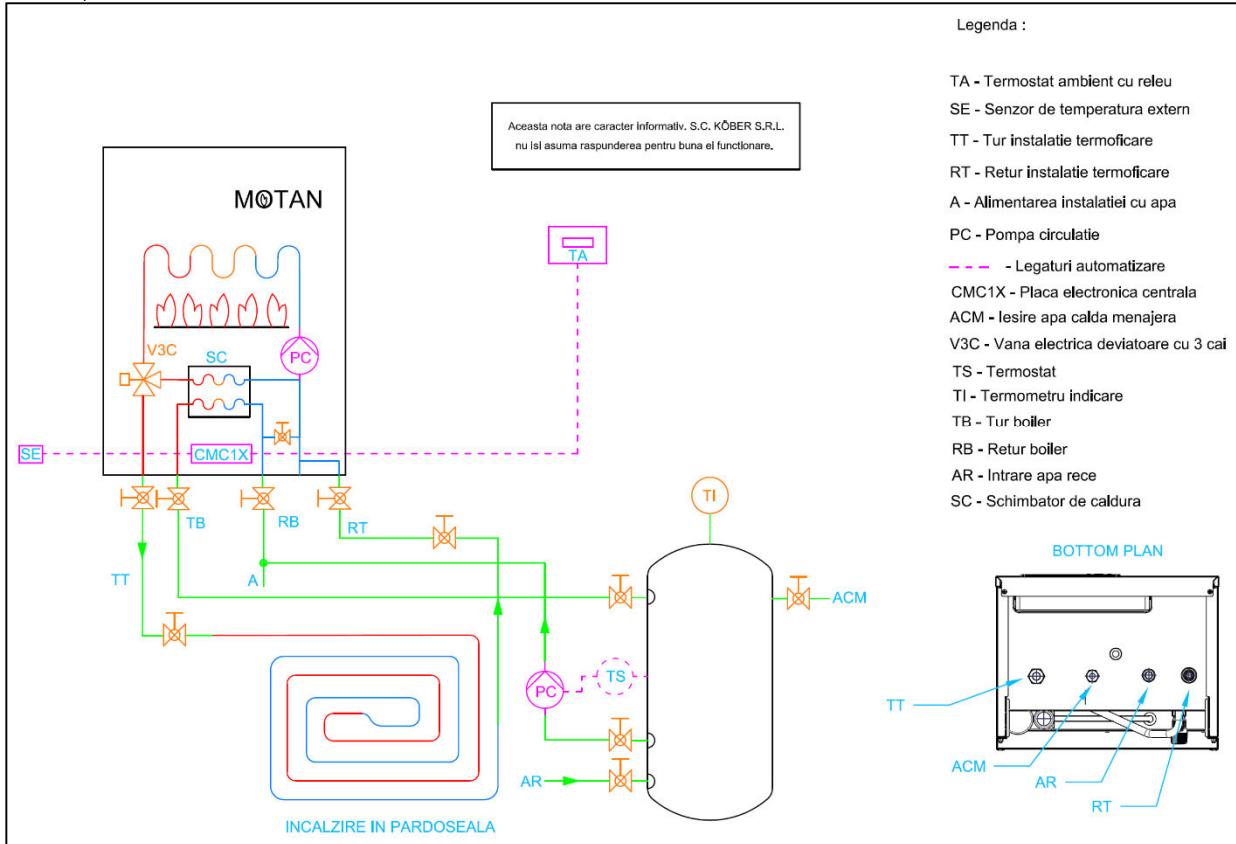


11.4.5 Incalzire centrala cu radiatoare si preparare ACM in boiler extern MOTAN

Valabil pentru modelele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1

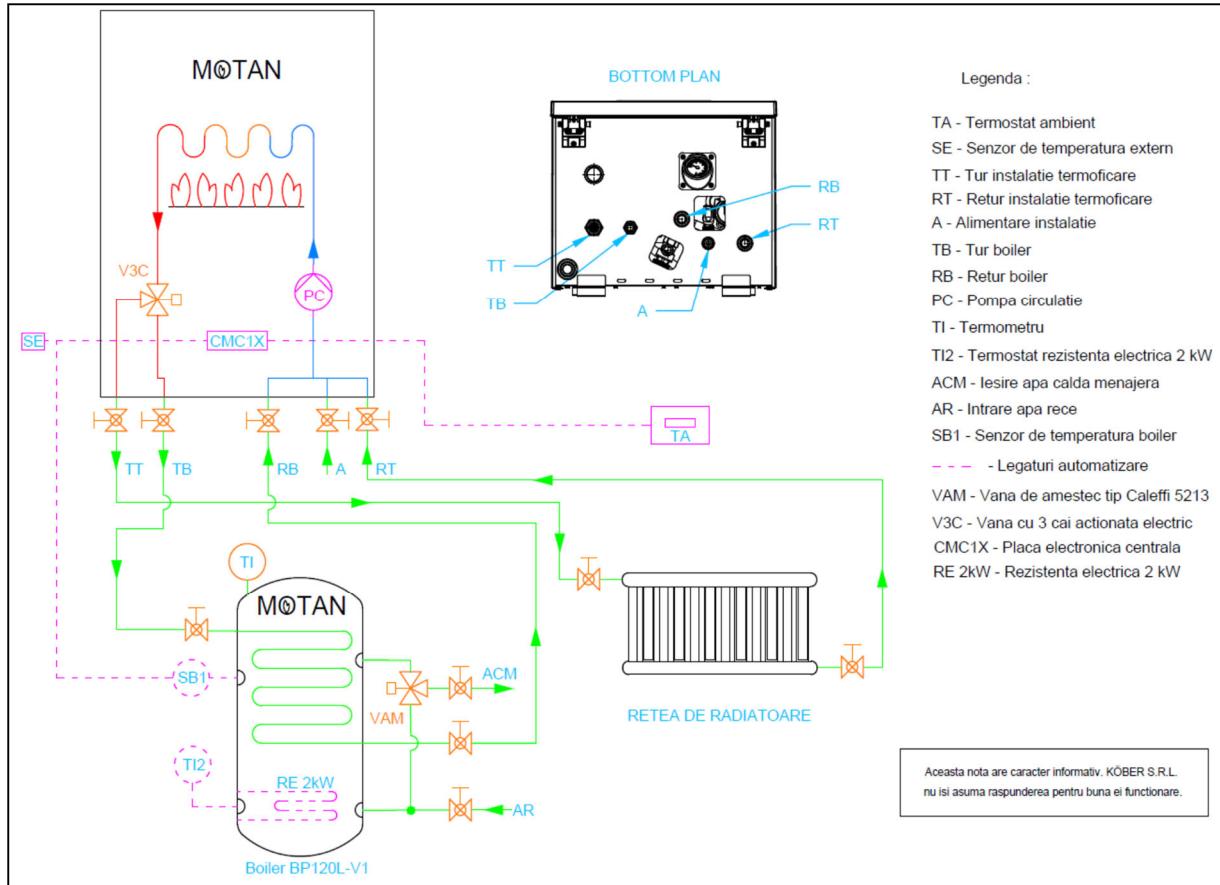
**11.4.6 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM in boiler extern MOTAN**

Valabil pentru modelele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1

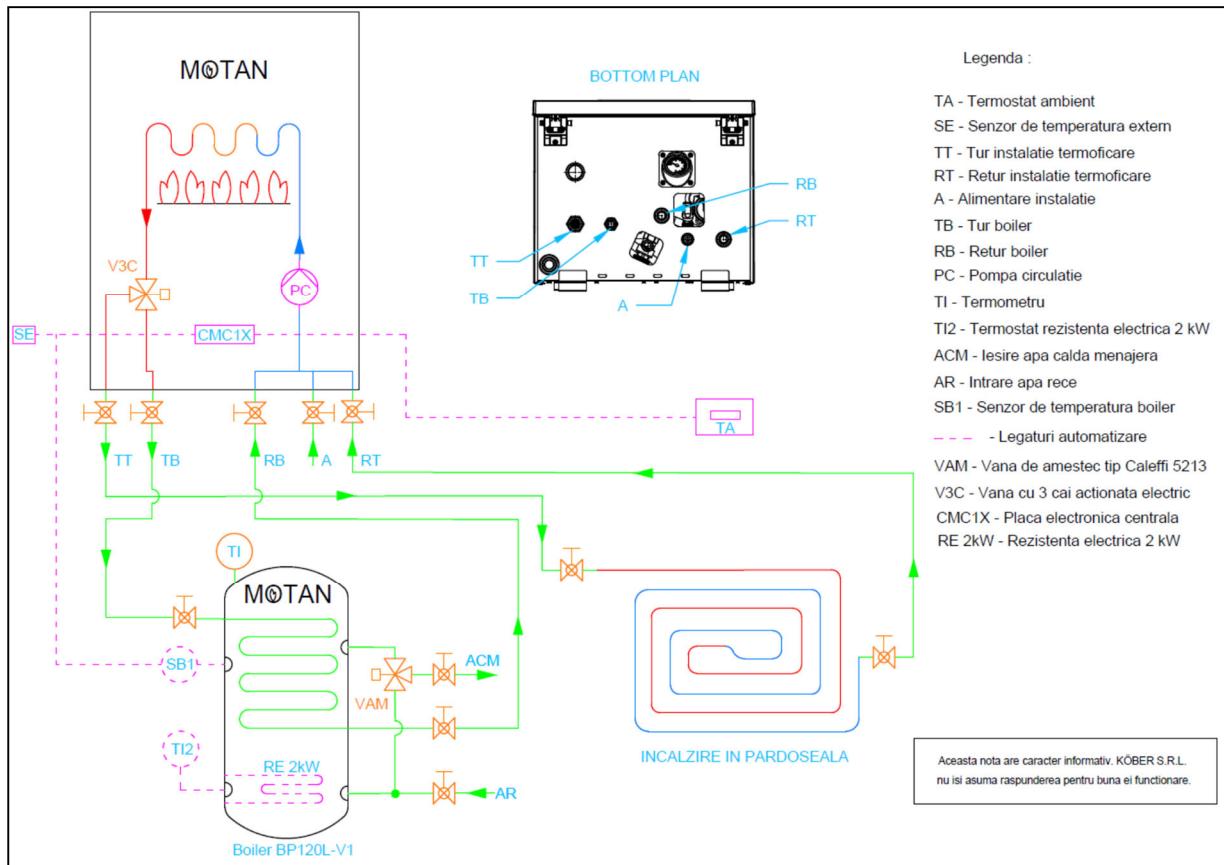


11.4.7 Incalzire centrala cu radiatoare si pardoseala si preparare ACM in boiler extern MOTAN

Valabil pentru modelele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1

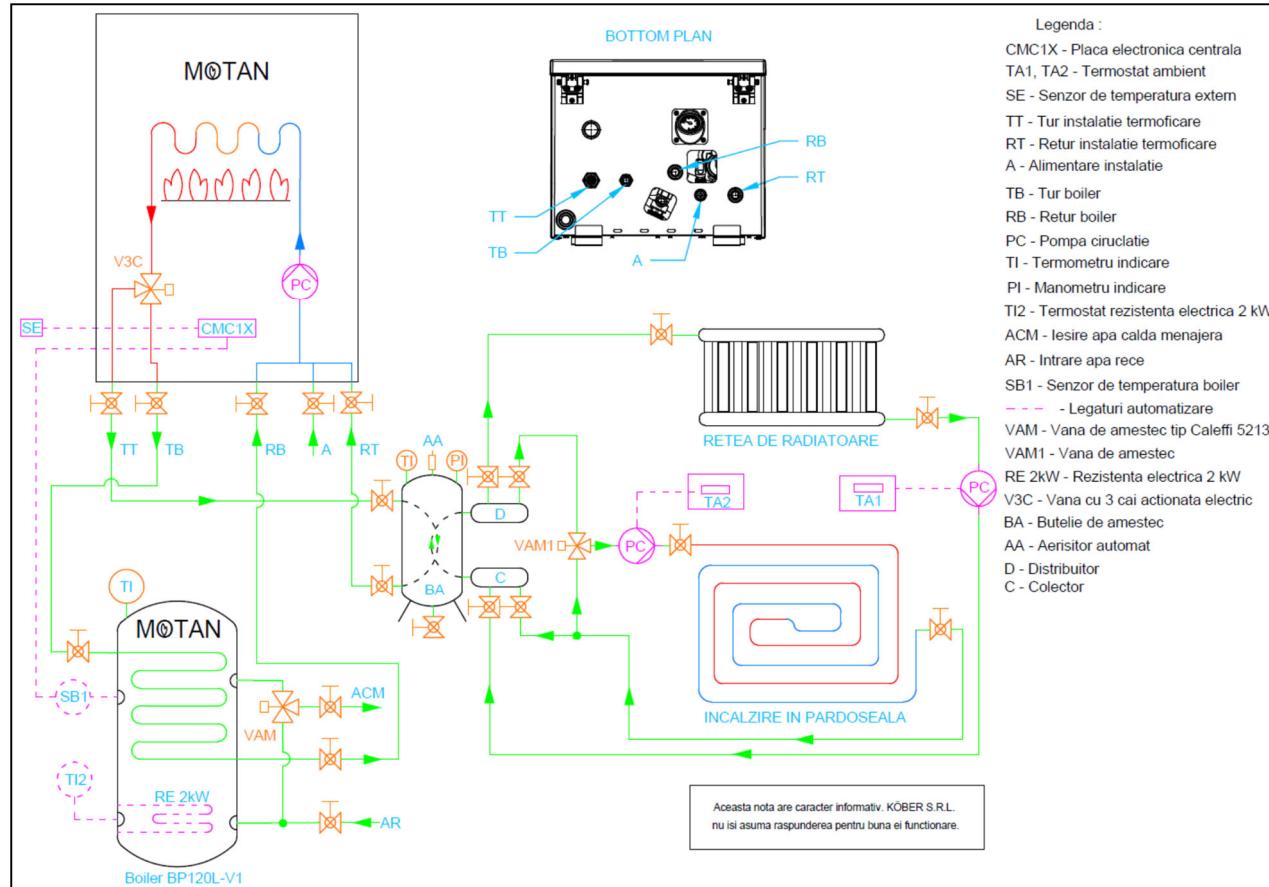


11.4.8 Incalzire centrala prin radiatoare si preparare ACM in boiler extern MOTAN si panou solar

Valabil pentru modelele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1

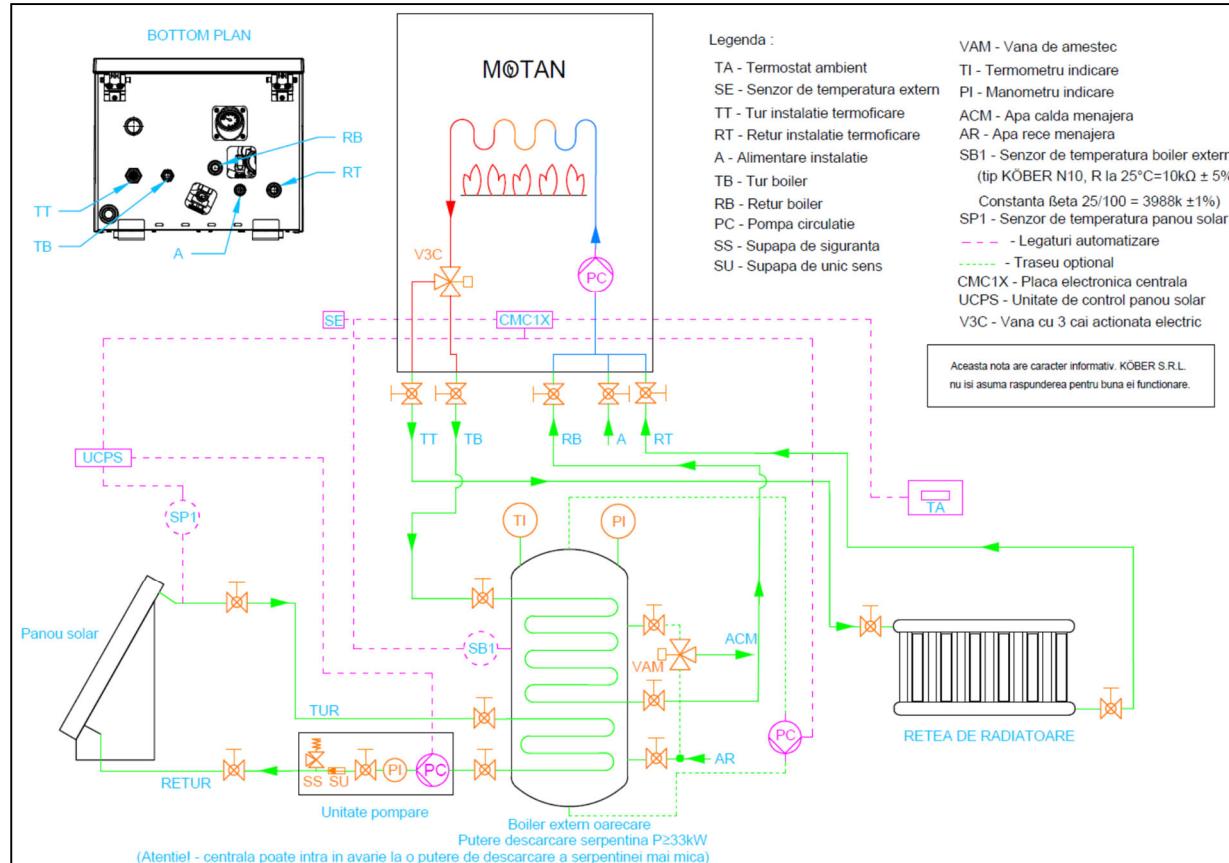


11.4.9 Incalzire centrala prin pardoseala si preparare ACM in boiler extern MOTAN si panou solar

Valabil pentru modelele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1

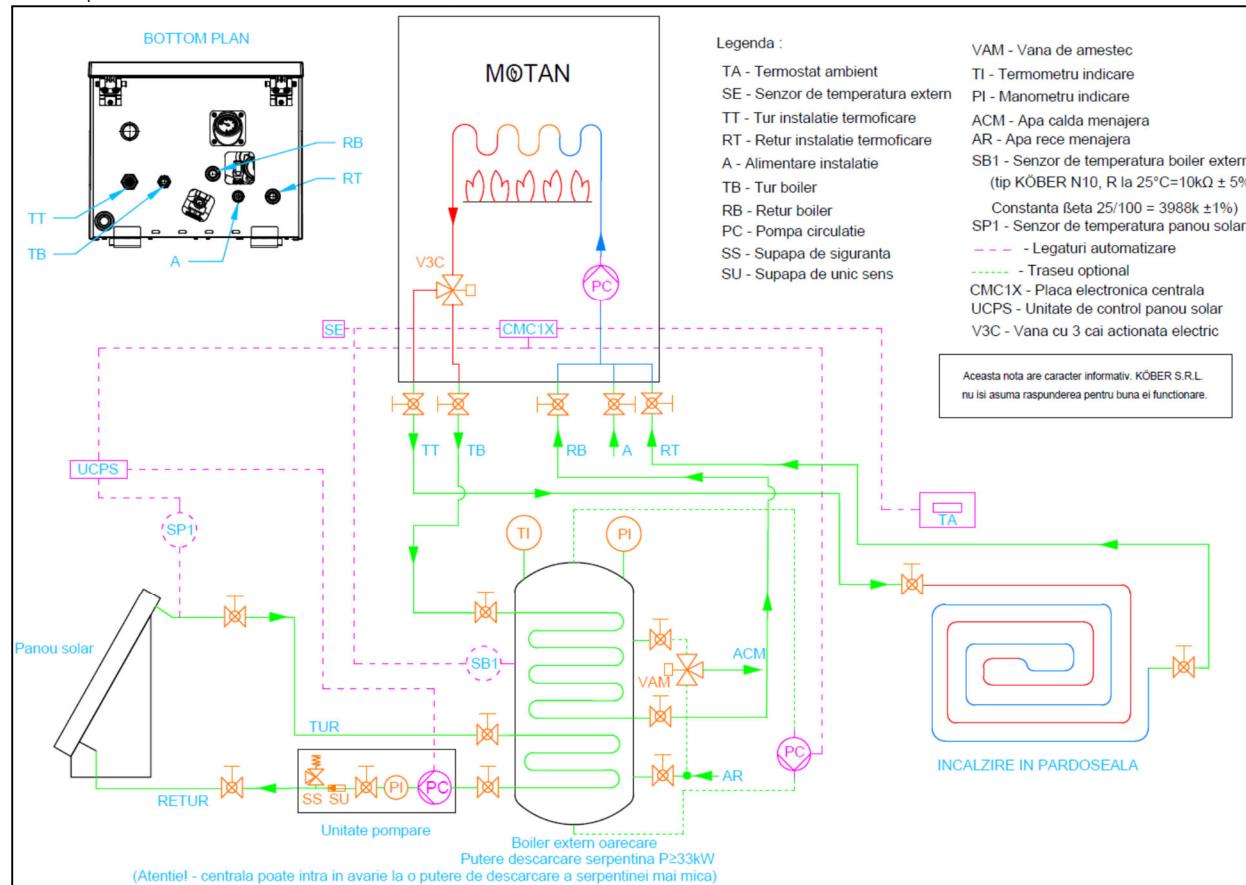


11.4.10 Incalzire centrala prin radiatoare, pardoseala, boiler extern si panou solar

Valabil pentru modelele C38GC20-CH1V1 / C38GC35-CH1V1

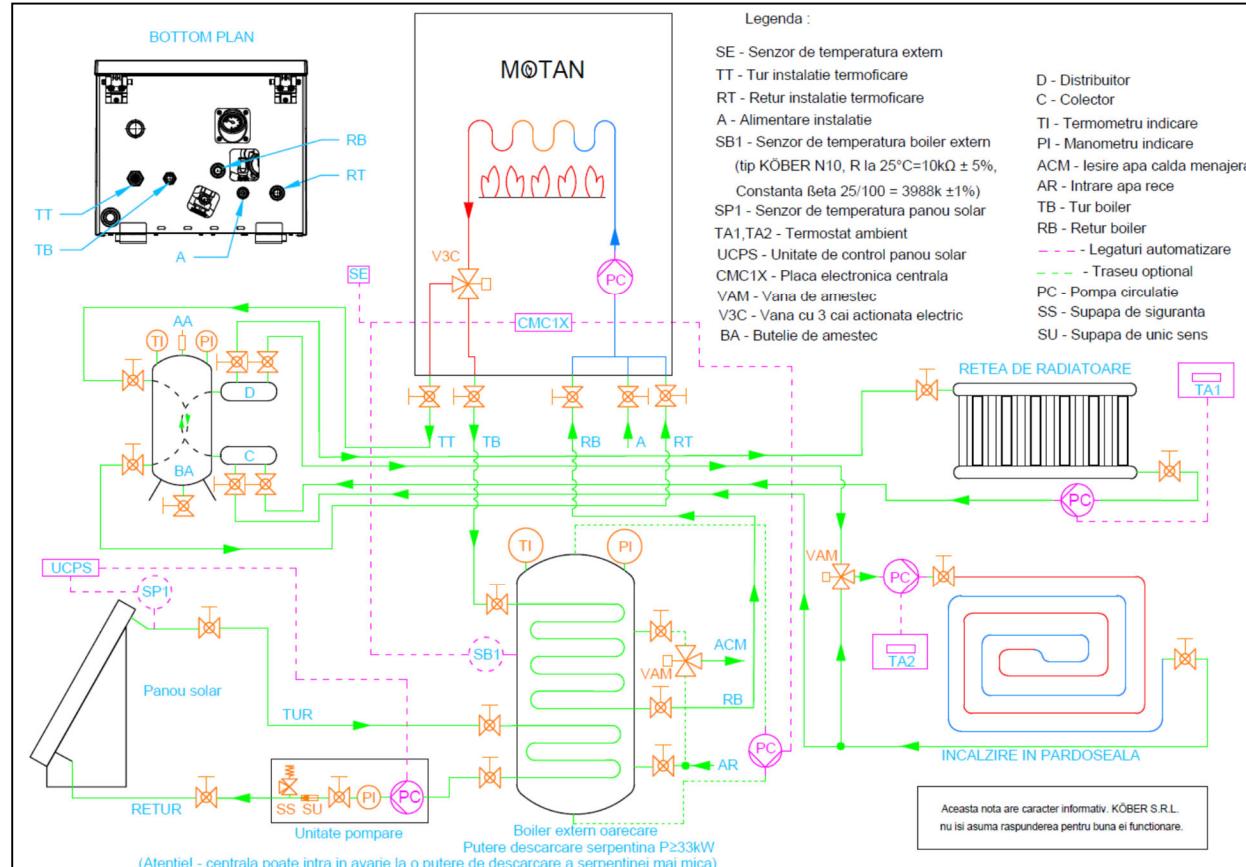


11.4.11 Incalzire centrala cu radiatoare

Valabil pentru modelele C38GC35-CH2V1

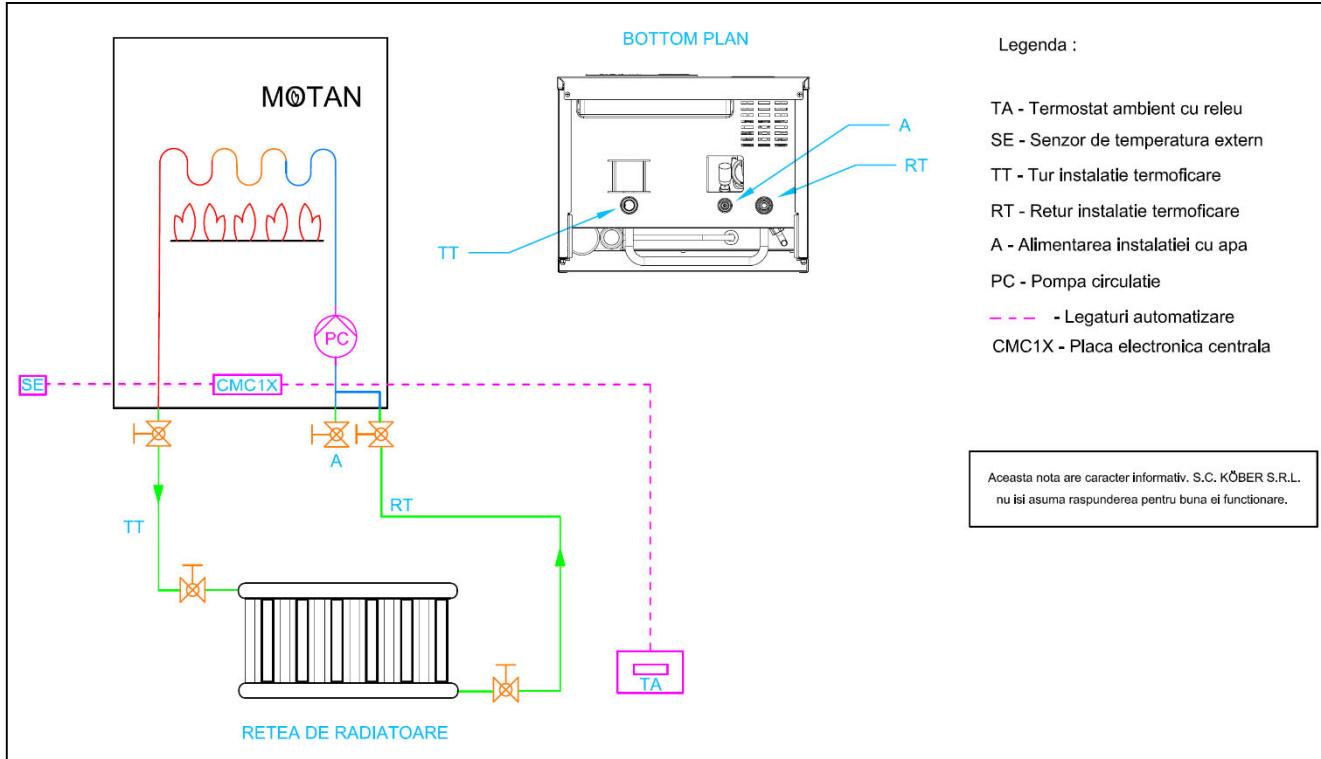


11.4.12 Incalzire centrala prin pardoseala

Valabil pentru modelele C38GC35-CH2V1

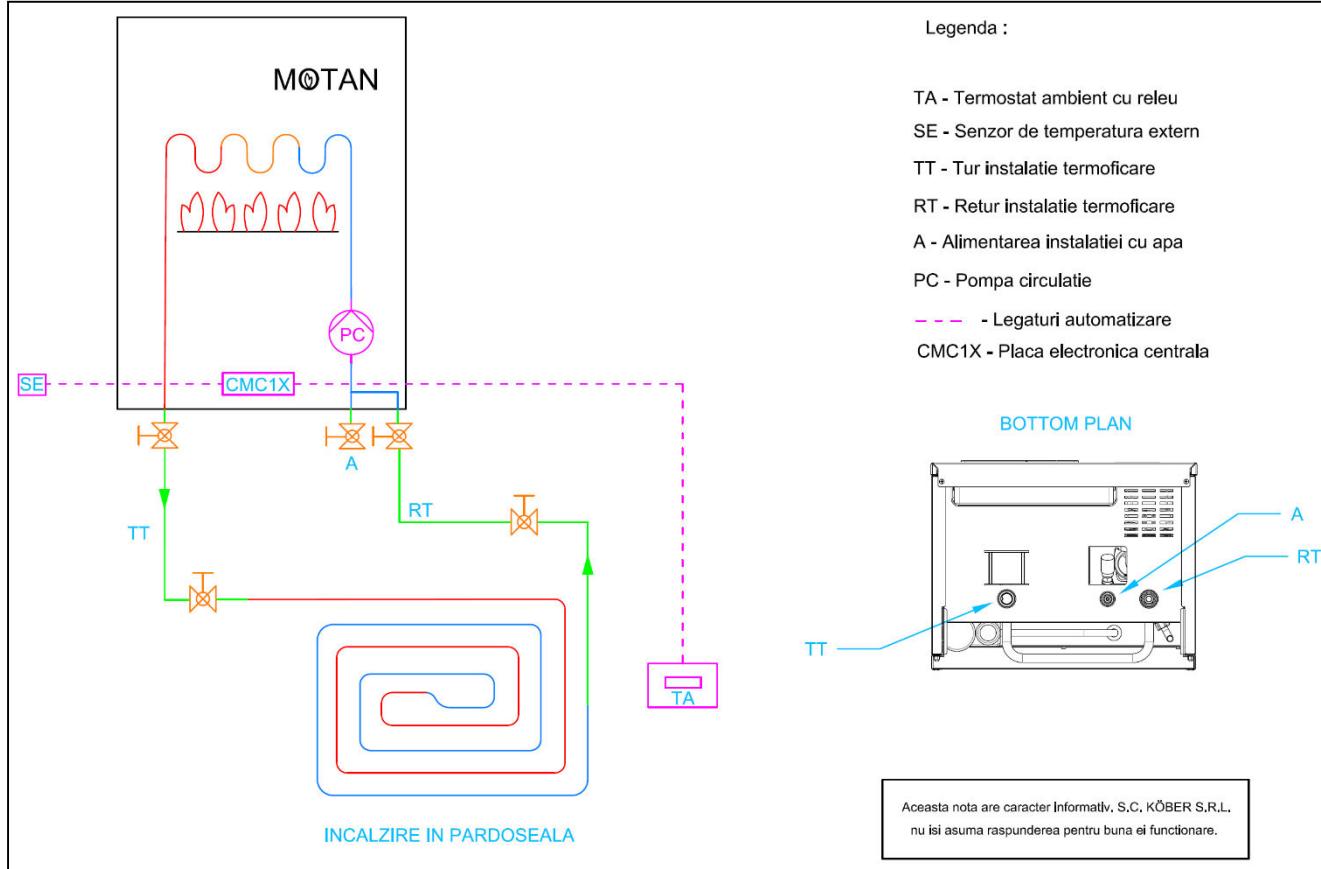

11.4.13 Incalzire centrala prin pardoseala si radiatoare

Valabil pentru modelele C38GC35-CH2V1

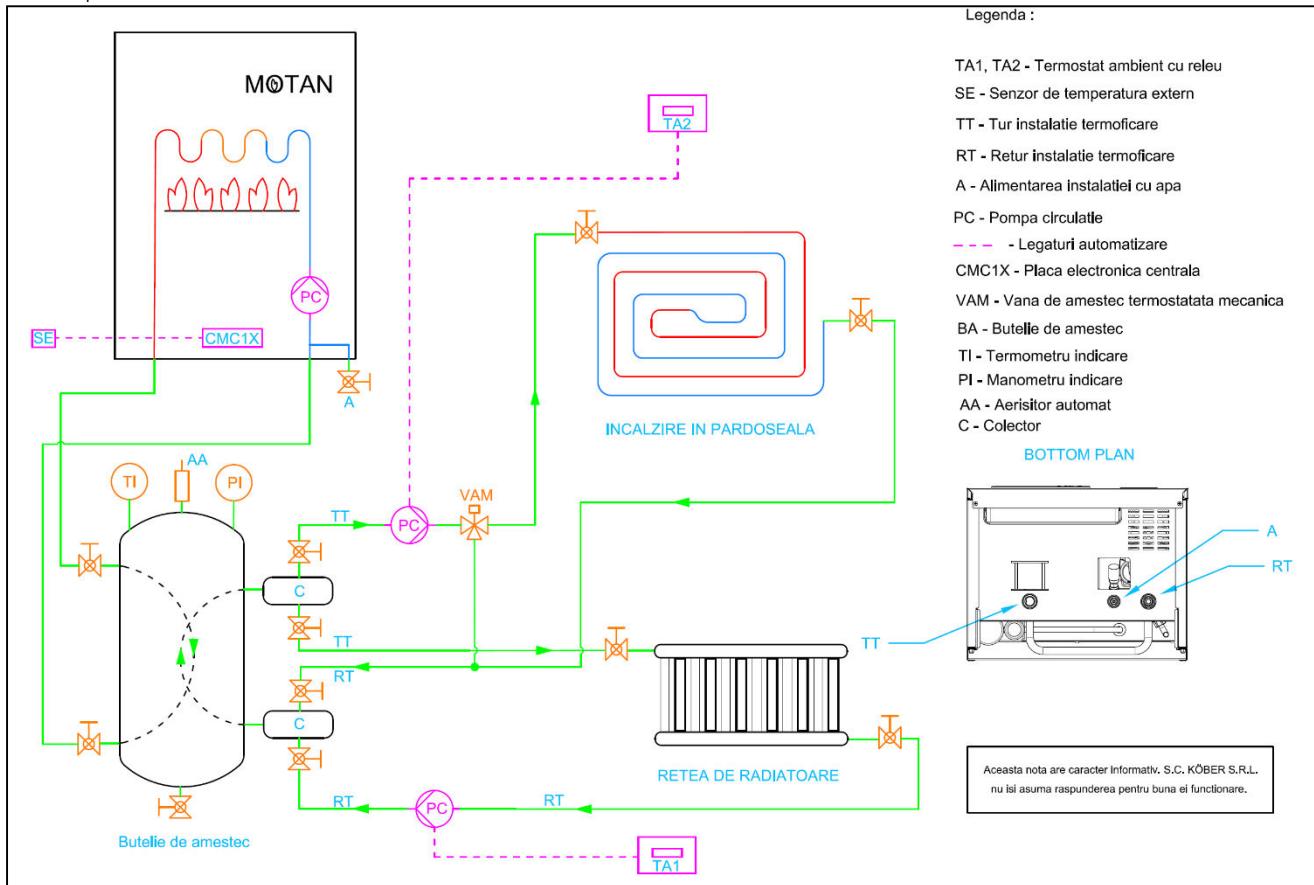

11.5 FISA PRODUS, Regulament 811/2013

Parametri tehnici pentru instalațiile pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă (Anexa II + Tabelul 1 din Regulamentul european nr. 813/2013; Tabelul 7+Anexa IV din Regulamentul european nr. 811/2013):

11.5.1 Fisa produs C38GC20V1

Model(e):

C38GC20v1, CONDENS KPLUS20

Cazan cu condensare [da/nu]:	da
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	da
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu
Instalație de încălzire cu funcție dublă [da/nu]:	da

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	P _{rated}	21	kW	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	91	%
Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă				Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	21,0	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	87	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	3	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	95	%
Consumul auxiliar de energie electrică				Alți parametri			
La sarcină completă	e _{max}	0,072	kW	Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	0,35	kW
La sarcină parțială	e _{min}	0,060	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	0,0	kW
În mod standby	P _{SB}	0,003	kW	Emisii de oxizi de azot	NO _x	15	mg/kWh
				Nivelul de putere acustica, în interior	L _{WA}	48	dB

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă:							
Profilul de sarcină declarat		XL		Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η _{wh}	90,23	%
Consumul zilnic de energie electrică	Q _{elec}	0,1328	kWh	Consumul zilnic de combustibil	Q _{fuel}	20,4	kWh
Consumul anual de energie electrică	AEC	48,45	kWh	Consumul anual de combustibil	AFC	16	GJ

Date de contact: office.vaduri@kober.ro www.motan.ro Tel: 0233 241746 Fax: 0233 241929	Denumirea și adresa furnizorului: KÖBER SRL Sucursala Vaduri, localitatea Piatra Neamt, judet Neamt, Romania
---	--

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii incintelor:

A

Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii apei:

A

11.5.2 Fisa produs C38GC25V1 / C38GC25-PV1

Model(e):	C38GC25v1, CONDENS PLUS 100 25 C38GC25-PV1, CONDENS 100 25		
Cazan cu condensare [da/nu]:	da		
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	da		
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu		
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu	Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentara [da/nu]: nu	

Instalație de încălzire cu funcție dublă [da/nu]: da

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	<i>P_{rated}</i>	26	kW	Randamentul energetic sezonal aferent încălzirii incintelor	<i>η_s</i>	91	%
Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă				Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>P₄</i>	26,0	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>η₄</i>	87	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>P₁</i>	3	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>η₁</i>	95	%
Consumul auxiliar de energie electrică				Alți parametri			
La sarcină completă	<i>el_{max}</i>	0,085	kW	Pierdere de căldură în mod standby	<i>P_{stby}</i>	0,4	kW
La sarcină parțială	<i>el_{min}</i>	0,075	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	<i>P_{ign}</i>	0,0	kW
În mod standby	<i>P_{SB}</i>	0,003	kW	Emisii de oxizi de azot	<i>NO_x</i>	8	mg/kWh
				Nivelul de putere acustica, în interior	<i>L_{WA}</i>	48	dB

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat	XL			Randamentul energetic aferent încălzirii apei	<i>η_{wh}</i>	84,2	%
Consumul zilnic de energie electrică	<i>Q_{elec}</i>	0,1073	kWh	Consumul zilnic de combustibil	<i>Q_{fuel}</i>	19,83	kWh
Consumul anual de energie electrică	<i>AEC</i>	39,16	kWh	Consumul anual de combustibil	<i>AFC</i>	15,62	GJ

Date de contact: office.vaduri@kober.ro

www.motan.ro

Tel: 0233 241746

Fax: 0233 241929

Denumirea și adresa furnizorului: KÖBER SRL Sucursala Vaduri, localitatea Piatra Neamț, județ Neamț, Romania

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii incintelor:

Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii apei:

A

A

11.5.3 Fisa produs C38GC29V1

Model(e):	C38GC29v1, CONDENS PLUS 100 29	
Cazan cu condensare [da/nu]:	da	
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	da	
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu	
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu	Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentară [da/nu]: nu

Instalație de încălzire cu funcție dublă [da/nu]: da

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	<i>P_{rated}</i>	28	kW	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	<i>η_s</i>	91	%
Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă							
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>P₄</i>	28,0	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>η₄</i>	87	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>P₁</i>	3	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>η₁</i>	95	%
Consumul auxiliar de energie electrică							
La sarcină completă	<i>el_{max}</i>	0,088	kW	Alți parametri			
La sarcină parțială	<i>el_{min}</i>	0,076	kW	Pierdere de căldură în mod standby	<i>P_{stby}</i>	0,4	kW
În mod standby	<i>P_{SB}</i>	0,004	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	<i>P_{ign}</i>	0,0	kW
				Emisii de oxizi de azot	<i>NOx</i>	14	mg/kWh
				Nivelul de putere acustica, în interior	<i>L_{WA}</i>	48	dB

Pentru instalatii de încălzire cu functie dubla:

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de eliberare de 20 °C la ieșire din instalație de încălzire.

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii incintelor: A
Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii anei: A

11.5.4 Fisa produs C38GC35V1

Model(e):	C38GC35v1, CONDENS PLUS 100 35		
Cazan cu condensare [da/nu]:	da		
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	da		
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu		
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu	Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentara [da/nu]: nu	

Instalație de încălzire cu funcție dublă [da/nu]: da

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	<i>P_{rated}</i>	33	kW	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	<i>η_s</i>	91	%
Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă							
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>P₄</i>	33,0	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>η₄</i>	87	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>P₁</i>	3,5	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>η₁</i>	95	%
Consumul auxiliar de energie electrică							
La sarcină completă	<i>el_{max}</i>	0,088	kW	Alți parametri			
La sarcină parțială	<i>el_{min}</i>	0,076	kW	Pierdere de căldură în mod standby	<i>P_{stby}</i>	0,4	kW
În mod standby	<i>P_{SB}</i>	0,004	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	<i>P_{ign}</i>	0,0	kW
Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă:							
Profilul de sarcină declarat	XL			Randamentul energetic aferent încălzirii apei	<i>η_{wh}</i>	85,47	%
Consumul zilnic de energie electrică	<i>Q_{elec}</i>	0,1251	kWh	Consumul zilnic de combustibil	<i>Q_{fuel}</i>	19,33	kWh
Consumul anual de energie electrică	<i>AEC</i>	45,66	kWh	Consumul anual de combustibil	<i>AFC</i>	15,18	GJ

Pentru instalații de încălzire cu funcție dublă:

Profilul de sarcină declarat	XL			Randamentul energetic aferent încălzirii apei	<i>η_{wh}</i>	85,47	%
Consumul zilnic de energie electrică	<i>Q_{elec}</i>	0,1251	kWh	Consumul zilnic de combustibil	<i>Q_{fuel}</i>	19,33	kWh
Consumul anual de energie electrică	<i>AEC</i>	45,66	kWh	Consumul anual de combustibil	<i>AFC</i>	15,18	GJ
Date de contact: office.vaduri@kober.ro www.motan.ro Tel: 0233 241746 Fax: 0233 241929	Denumirea și adresa furnizorului: KÖBER SRL Sucursala Vaduri, localitatea Piatra Neamt, judet Neamt, Romania						

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Clasa de randament energetic sezonier aferent incalzirii incintelor: A
Clasa de randament energetic sezonier aferent incalzirii apei: A

11.5.5 Fisa produs C38GC35-CH1V1 / C38GC35-CH2V1

Model(e):	C38GC35-CH1V1, CONDENS 100 35 CH1 C38GC35-CH2V1, CONDENS 100 35 CH2	
Cazan cu condensare [da/nu]:	da	
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	da	
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu	
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu	Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentara [da/nu]: nu
Instalație de încălzire cu funcție dublă [da/nu]:	nu	

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	P _{rated}	33	kW	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	91	%
Pentru instalări cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalări pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă				Pentru instalări cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalări pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P ₄	33,0	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η ₄	87	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P ₁	3,5	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η ₁	95	%
Consumul auxiliar de energie electrică				Alți parametri			
La sarcină completă	e _{max}	0,088	kW	Pierdere de căldură în mod standby	P _{stby}	0,4	kW
La sarcină parțială	e _{min}	0,076	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	0,0	kW
În mod standby	P _{SB}	0,004	kW	Emisii de oxizi de azot	NO _x	14	mg/kWh
				Nivelul de putere acustica, în interior	L _{WA}	48	dB

Date de contact: office.vaduri@kober.ro

www.motan.ro

Tel: 0233 241746

Fax: 0233 241929

Denumirea și adresa furnizorului: KÖBER SRL Sucursala Vaduri, localitatea Piatra Neamt, județ Neamț, Romania

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).

Clasa de randament energetic sezonal aferent incalzirii incintelor: A

11.5.6 Fisa produs C38GC20-CH1V1

Model(e):	C38GC20-CH1V1, CONDENS 100 20 CH1
Cazan cu condensare [da/nu]:	da
Cazan pentru temperatură scăzută (**)[da/nu]:	da
Cazan de tip B1 [da/nu]:	nu
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor [da/nu]:	nu
	Dacă da, echipat cu o instalație de încălzire suplimentară [da/nu]: nu

Instalatie de încălzire cu functie dublă [da/nu]: nu

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate	Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	<i>Prated</i>	21	kW	Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η_s	91	%
Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: puterea termică utilă						Pentru instalații cu cazan pentru încălzirea incintelor și instalații pentru încălzire cu cazan cu funcție dublă: Randamentul util	
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	<i>P₄</i>	21,0	kW	La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η_4	87	%
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	<i>P₁</i>	3	kW	La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η_1	95	%
Consumul auxiliar de energie electrică							
La sarcină completă	<i>elmax</i>	0,072	kW	Alți parametri			
La sarcină parțială	<i>elmin</i>	0,060	kW	Pierdere de căldură în mod standby	<i>P_{stby}</i>	0,35	kW
În mod standby	<i>P_{SB}</i>	0,003	kW	Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	<i>P_{ign}</i>	0,0	kW
				Emisii de oxizi de azot	<i>NOx</i>	15	mg/kWh
				Nivelul de putere acustica, în interior	<i>L_{WA}</i>	48	dB

Date de contact: office.vaduri@kober.ro
www.motan.ro
Tel: 0233 241746
Fax: 0233 241929

Denumirea și adresa furnizorului: KOWER SRL Sucursala Vaduri, localitatea Piatra Neamț, județ Neamț, România

(*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire

(**) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cañanele cu condensare, de 37 °C pentru cañanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalatii de încălzire (la intrarea în instalatia de încălzire).

A Clasa de randament energetic sezonier aferent incalzirii incintelor: